


PŮDORYS 3.NP–SCHÉMA SILNOPROUDU

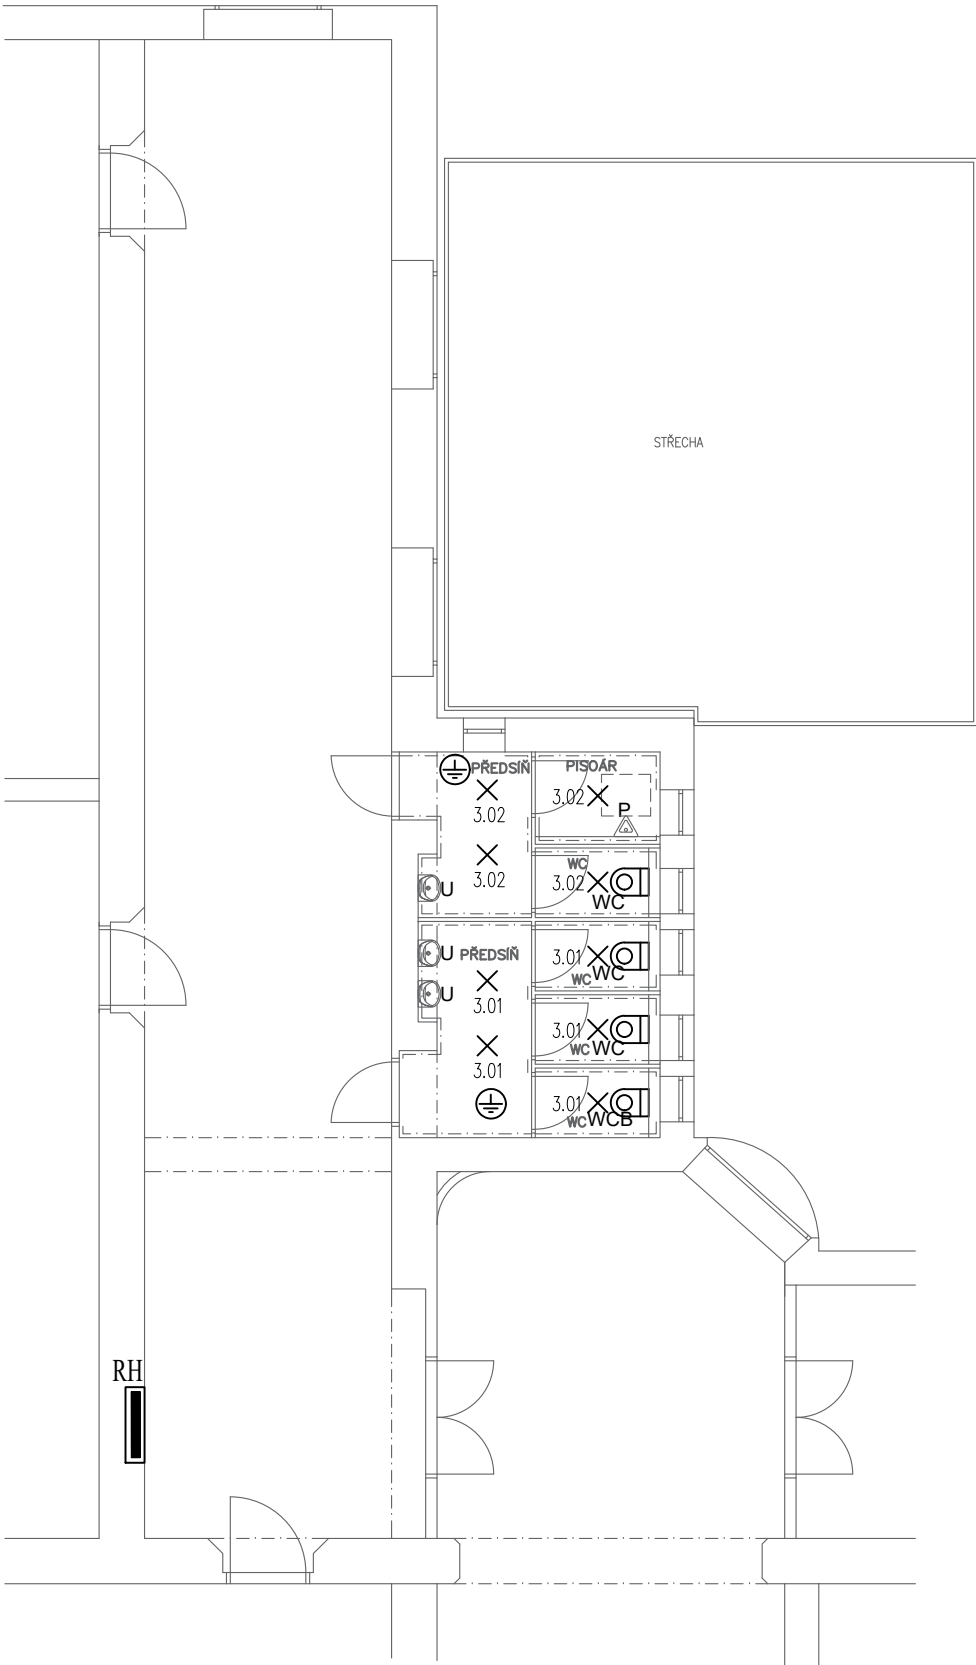

LEGENDA SILNOPROUDU:

- PŘÍVODNÍ KABEL NN
- ⌋ JEDNOPÓLOVÁ ZÁSUVKA 230V/16A, POLOZAPUŠTĚNÁ, VELKOPLOŠNÁ, JEDNODUCHÁ S OCHRANNÝM KOLÍKEM
- × ŽÁROVKOVÉ SVÍTIDLO, STROPNÍ, TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA
- +× ŽÁROVKOVÉ SVÍTIDLO, NÁSTĚNNÉ, TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA
- ⌋ ŽAŘIVKOVÉ SVÍTIDLO Z2x36W, IP 54, TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA
- ⌋ JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ POLOZAPUŠTĚNÝ, VELKOPLOŠNÝ S KOLÉBK. OVLADAČEM Z PLASTU, TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA
- ⌋ STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ, dtto
- ⌋ KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ, dtto
- ⊗ NUCENÉ VĚTRÁNÍ S VYVEDENÍM NAD STŘECHU
- ⊕ PROSTOR S OCHRANNÝM POSPOJENÍM
- RH ROZVADĚČ

Poznámka:
Svítidla budou spínána na fotobuňku.
Elektroinstalaci provede odborná firma s příslušným oprávněním.
Finální rozmístění světel bude podle typu osvětlení a podle přání stavebníka.
Finální rozmístění zásuvek bude podle přání stavebníka.

ZNAČENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- U UMYVADLO
- P PISOÁR
- WCB WC S BIDETEM
- WC ZÁCHOD

1NP=0,000 m= +306,000 m n.m., B.p.v.

PROJEKTANT:	AUTOR PROJEKTU:	
Hydroelko, s.r.o.	Ing. Petr Elkner	
Vítovka 68	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	
742 35 Odry	Ing. Petr Elkner	
tel. 777 200 718	VYPRACOVAL:	
IČO: 05511071	Ing. Jakub Uherek	
PROJEKT:	NAKLÁDÁNÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI	
	ZŠ Odry, Komenského 6, parc. č. 841, k.ú. Odry	
MÍSTO STAVBY:	parc. č. 841, k.ú. Odry	
INVESTOR:	Město Odry, Masarykovo náměstí 16/25, 74235 Odry	
Část PD:	D1.4–TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	STUPEŇ PD: ÚZEMNÍ SOUHLAS
OBSAH VÝKRESU:	PŮDORYS 3.NP–SCHÉMA SILNOPROUDU	
MĚŘÍTKO:	1:100	ČÍSLO VÝKRESU: D1.4–b09
	DATUM:	11/2019
	PARÉ:	