



VÝKRES ZÁKLADŮ–VNITŘNÍ KANALIZACE



PŮDORYS 1.NP–VNITŘNÍ KANALIZACE

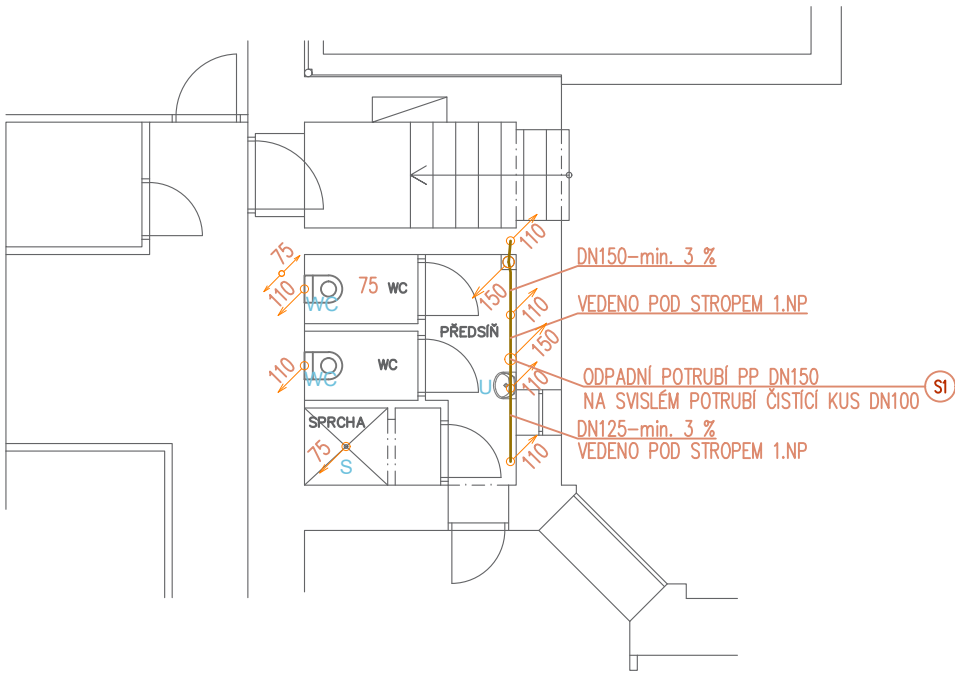

LEGENDA KANALIZACE:

(S..) ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

— LEŽATÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

ULOŽENÍ POTRUBÍ :

- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VEDENO VE STĚNĚ, V PŘEDSTĚNĚ
- LEŽATÉ POTRUBÍ BUDE VEDENO V ZEMINĚ
- ODPADNÍ POTRUBÍ VEDENO V PŘEDSTĚNĚ

MATERIÁL SPLAŠKOVÉHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ :

- POTRUBÍ SVISLÝCH SVODŮ A PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ HRDLOVÉ – PP HT–SYSTÉM
- POTRUBÍ LEŽATÝCH SVODŮ HRDLOVÉ – PVC KG–SYSTÉM

POZNÁMKA:

- ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY – TYP DLE POŽADAVKŮ INVESTORA
- DEŠŤOVÉ VODY BUDOU SVEDENY DO VENKOVNÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- DEŠŤOVÉ SVISLÉ SVODY BUDOU VEDENY PO FASÁDĚ
- VEŠKERÉ SÍTĚ BUDOU PO POZEMKU INVESTORA VEDENY PŘI SOUBĚHU ČI KŘÍŽENÍ DLE ČSN 736005

ZNAČENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- U UMYVADLO
- P PISOÁR
- WCB WC S BIDETEM
- WC ZÁCHOD
- S SPRCHA

1NP=0,000 m= +306,000 m n.m., B.p.v.

PROJEKTANT:	Hydroelko, s.r.o. Vítovka 68 742 35 Odry tel. 777 200 718 IČO: 05511071	AUTOR PROJEKTU:	Ing. Petr Elkner
		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Petr Elkner
		VYPRACOVAL:	Ing. Jakub Uherek
PROJEKT:	NAKLÁDÁNÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI ZŠ Odry, Komenského 6, parc. č. 841, k.ú. Odry		
MÍSTO STAVBY:	parc. č. 841, k.ú. Odry		
INVESTOR:	Město Odry, Masarykovo náměstí 16/25, 74235 Odry		
Část PD:	D1.4–TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB		STUPEŇ PD: ÚZEMNÍ SOUHLAS
OBSAH VÝKRESU:	VÝKRES ZÁKLADŮ–VNITŘNÍ KANALIZACE, PŮDORYS 1.NP–VNITŘNÍ KANALIZACE		
MĚŘÍTKO:	1:100	ČÍSLO VÝKRESU:	D1.4–b06
		DATUM:	11/2019
		PARÉ:	