



Ing. Petr Elkner
Vítovka 68
742 35 Odry

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1102781097VYŘIZUJE / LINKA
Feč/800850860MÍSTO ODESÍLÁNÍ / DNE
Val. Meziříčí / 11. 2. 2019

Stanovisko ČEZ Distribuce, a.s., k žádosti ev. Číslo 1102781097, vydané pro účely územního a stavebního řízení.

Název stavby: Parkoviště a propojovací komunikace ulice Radniční a ulice Hranická v Odrách

Kat. území: Odry

Parc.číslo : viz. PD

Předložené podklady: Situace stavby

ČEZ Distribuce, a.s., **souhlasí s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení** pro výše uvedenou stavbu při dodržení následujících podmínek:


- nadzemní vedení NN (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem, ale technickými normami, zejména PNE 33 3302, která určuje nejkratší vzdálenosti nadzemního vedení NN od komunikací, stavebních částí objektů atd. a ČSN EN 50423-1. Při činnostech prováděných v blízkosti nadzemního vedení NN (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.
- v místech, kde bude stavba prováděna v blízkosti stávajících podpěr vedení nízkého napětí (NN) nebudou výkopové práce prováděny blíže jak 2 m od stávajících podpěrných bodů tohoto vedení. Po dobu provádění výkopových prací v blízkosti podpěrných bodů vedení NN bude jejich stabilita zajištěna např. pažením výkopů.
- požadujeme, aby při realizaci stavby byla dodržena minimální odstupová vzdálenost 1 metr mezi obrubou chodníkového tělesa, parkovací plochou, místní komunikací a podpěrným bodem stávajícího nadzemního vedení NN.
- nově navržená komunikace je situována do ochranného pásma (OP) stávajícího podzemního kabelového vedení NN. Před započítáním stavby zajistí zhotovitel u naší servisní organizace ČEZ Distribuční služby, s.r.o., vytýčení kabelového vedení v terénu. V místě, kde navržená komunikace křížuje trasu kabelového vedení, bude vedení odkopáno. Následně bude přizván technik servisní organizace ČEZ Distribuční služby s.r.o., který provede kontrolu uložení vedení a dohodne se zhotovitelem další postup. V místě křížení komunikace s kabelovým vedením požadujeme zajistit mechanickou ochranu kabelu. V souběhu s ochrannými žlaby bude do kabelové kynety uložena rezervní chránič trubka Kopoflex min. Ø 160 mm přesahující oba okraje zpevněné plochy min 0,5m. Pro křížení se stávajícím kabelovým vedením nízkého napětí NN požadujeme položit 1 kus této chráničky. Hloubka a uložení stávajícího kabelového vedení NN bude i po realizaci stavby zcela v souladu s normou ČSN 73 6005 a PNE 34 1050. Veškeré práce na kabelovém vedení NN spojené s realizací stavby budou provedeny výhradně smluvním partnerem ČEZ Distribuce a.s. na náklady investora.

- při realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízení distribuční soustavy (DS) dodrženy veškeré platné normy, předpisy a respektována veškerá omezení vyplývající z existence ochranného pásma (OP) zařízení distribuční soustavy (DS), zejména musí být dodrženy minimální vodorovné a svislé odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005
- před započítím práce požádá zhotovitel naši společnost, **ČEZ Distribuce, a.s.** o vydání souhlasu s činností v OP zařízení DS.


Toto stanovisko má platnost 1 rok od data vydání.

Poznámka: Při další korespondenci uvádějte značku podle záhlaví.

S pozdravem

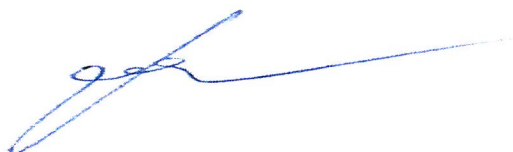

Ing. Libor Socha
Vedoucí oddělení Správy energetického majetku – Sítě Morava

 **DISTRIBUCE**
ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín - Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČO: 247 29 035

247



Ing. Petr Elkner
Vítovka 68
742 35 Odry

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1094731514VYŘIZUJE / LINKA
Feč/800850860MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Val. Meziříčí / 3. 10. 2017

Stanovisko ČEZ Distribuce, a.s., k žádosti ev. Číslo 1094731514, vydané pro účely územního a stavebního řízení.

Název stavby: Parkoviště a propojovací komunikace ulice Radniční a ulice Hranická v Odrách

Kat. území: Odry

Parc.číslo : viz. PD

Předložené podklady: Situace stavby

ČEZ Distribuce, a.s., **souhlasí s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení** pro výše uvedenou stavbu při dodržení následujících podmínek:

- sdělení DSO k zařízení energetické společnosti č. **0100792171**.
- nadzemní vedení NN (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem, ale technickými normami, zejména PNE 33 3302, která určuje nejkratší vzdálenosti nadzemního vedení NN od komunikací, stavebních částí objektů atd. a ČSN EN 50423-1. Při činnostech prováděných v blízkosti nadzemního vedení NN (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.
- v místech, kde bude stavba prováděna v blízkosti stávajících podpěr vedení nízkého napětí (NN) nebudou výkopové práce prováděny blíže jak 2 m od stávajících podpěrných bodů tohoto vedení. Po dobu provádění výkopových prací v blízkosti podpěrných bodů vedení NN bude jejich stabilita zajištěna např. pažením výkopů.
- požadujeme, aby při realizaci stavby byla dodržena minimální odstupová vzdálenost 1 metr mezi obrubou chodníkového tělesa, parkovací plochou, místní komunikací a podpěrným bodem stávajícího nadzemního vedení NN.
- nově navržená komunikace je situována do ochranného pásma (OP) stávajícího podzemního kabelového vedení NN. Před započítím stavby zajistí zhotovitel u naší servisní organizace ČEZ Distribuční služby, s.r.o., vytýčení kabelového vedení v terénu. V místě, kde navržená komunikace křížuje trasu kabelového vedení, bude vedení odkopáno. Následně bude přizván technik servisní organizace ČEZ Distribuční služby s.r.o., který provede kontrolu uložení vedení a dohodne se zhotovitelem další postup. V místě křížení komunikace s kabelovým vedením požadujeme zajistit mechanickou ochranu kabelu. V souběhu s ochrannými žlaby bude do kabelové kynety uložena rezervní chránič trubka Kopoflex min. Ø 160 mm přesahující oba okraje zpevněné plochy min 0,5m. Pro křížení se stávajícím kabelovým vedením nízkého napětí NN požadujeme položit 1 kus této chráničky. Hloubka a uložení stávajícího kabelového vedení NN bude i po realizaci stavby zcela v souladu s normou ČSN 73 6005 a PNE 34 1050. Veškeré práce na kabelovém vedení NN spojené s realizací stavby budou provedeny výhradně smluvním partnerem ČEZ Distribuce a.s. na náklady investora.

- při realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízení DS dodrženy **veškeré** platné normy, předpisy a respektována veškerá omezení vyplývající z existence ochranného pásma (OP) zařízení distribuční soustavy (DS), zejména musí být dodrženy minimální **vodorovné** a svislé odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005
- **před započítím práce požádá zhotovitel naši společnost, ČEZ Distribuce, a.s. o vydání souhlasu s činností v OP zařízení DS.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok od data vydání.

Poznámka: Při další korespondenci uvádějte značku podle záhlaví.

S pozdravem



ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 247 29 035 287.

Ing. Libor Socha
Vedoucí oddělení Správy energetického majetku – Sítě Morava