


PŮDORYS 2.NP

MĚŘÍTKO 1:100

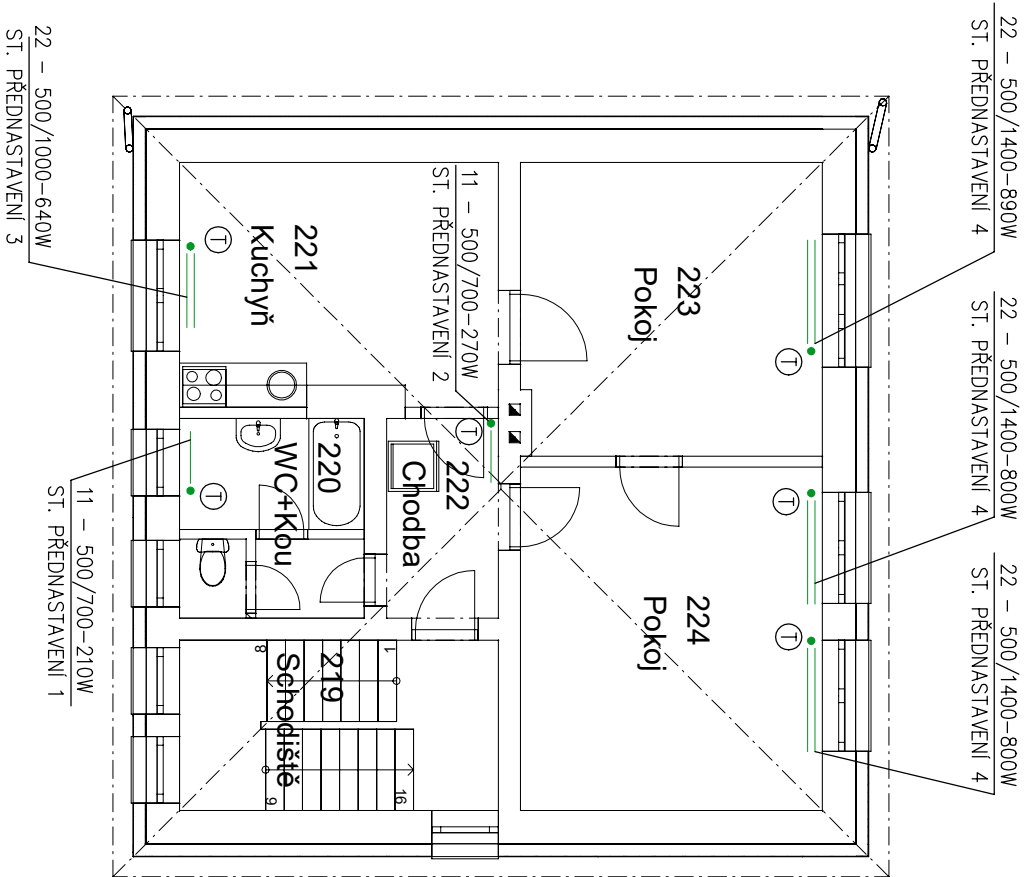

LEGENDA:

- ① TERMOSTATICKÁ HLAVICE
- 22–500/1400. TYP A VELIKOST (VÝŠKA/DĚLKA) STÁVAJÍCÍHO TĚLESA
- 890 W... VÝKON TĚLESA (55°C/40°C/TEPLOTA MÍSTNOSTI °C )
- ST. PŘEDNASTAVENÍ 4... ST. PŘEDNASTAVENÍ PRŮTOKU VENTILU TĚLESA
- 223... ČÍSLO MÍSTNOSTI
- POKOU... ÚČEL MÍSTNOSTI
- EK... ELEKTROKOTEL O VÝKONU 24 kW
- AKU... AKUMULAČNÍ NÁDOBA OBJEM 181 l
- EXP... EXPAZNÍ NÁDOBA 25 l
- TČ1... VNITŘNÍ JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA 16kW
- TČ2... VENKOVNÍ JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA


POZNÁMKA:

–VEŠKERÉ ROZVODY ŮT A TĚLESA BUDOU ZACHOVÁNY V RAMCI VYMĚNY ZDROJE TEPLA DOUDE K VYMĚNĚ TERMOSTATICKÝCH HLAVIC A RADIÁTOROVÝCH VENTILŮ

–STÁVAJÍCÍ ZDROJ NA TUHÁ PALIVA DEMONTOVAT V CELÉM ROZSAHU A NAHRADIT TECHNOLOGIÍ TEPELNÉHO ČERPADLA

–PŘI UMÍSTĚOVÁNÍ VENKOVNÍ JEDNOTKY MUSÍ BÝT DODRŽENY POŽADAVKY VÝROBCE NA VOLNÝ PROSTOR KOLEM JEDNOTKY TČ; DÁLE JE NUTNO ZOHLEDNIT HLUKOVOST JEDNOTKY – VZHEDEM K OBYTNÝM MÍSTNOSTEM V BD A SOUSEDNÍM PARCELÁM.

PŮDORYS 1.PP

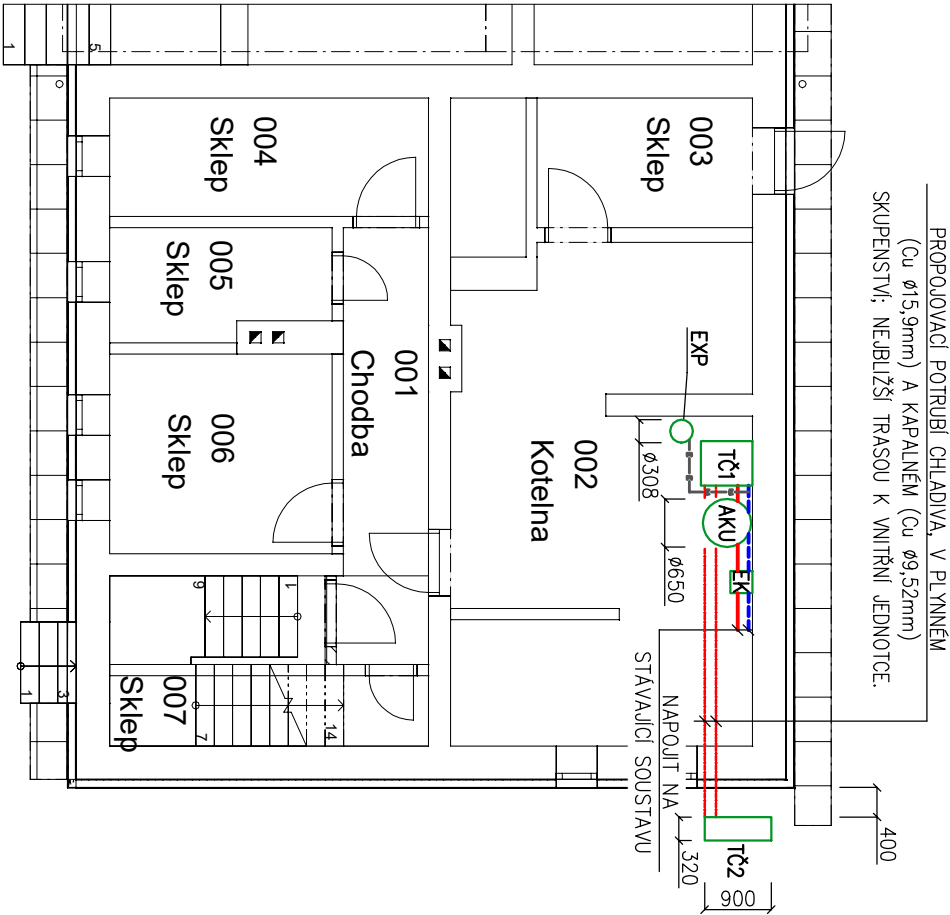

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	MAXXI — THERM s.r.o.
Ing. Michal Haviříček			projektční a poradenská činnost
<i>Michal Haviříček</i>			Ocelářská 473/29, 703 00 OSTRAVA 3
INVESTOR:Město Odry, Mosazkovovo náměstí 16/25, 742 35 Odry			tel.: 596 913 265, 736 163 711
			íčo: 277 77 685
			e–mail: maxxitherm@seznam.cz
AKCE: ZATEPLENÍ BD VESELÍ 22			
VESELÍ 22, 742 35 ODRY–VESELÍ			
ČÁST: D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB			DATUM: 1/2022
OBSAH: VYTÁPĚNÍ			ARCH.Č.: 00/22
NÁZEV:PŮDORYS 2.NP A 1.PP			POČ. A4: 2
			MĚŘÍTKO: 1:100
			STUPĚŇ PD:DPS
			VÝKR.Č.: D.1.4–B2