

Výpočet dostatečné vzdálenosti

Datum: 19.12.2023

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01

Číslo zákazníka/projektu.: 00128 / 12/125

Projektant/montážní firma:

Společnost: Elprojekt


Název: Ing. Jiří Horák

Ulice: Poděbradova 4, Nový Jičín

PSČ: 741 01

Telefon:

Bezejmenná

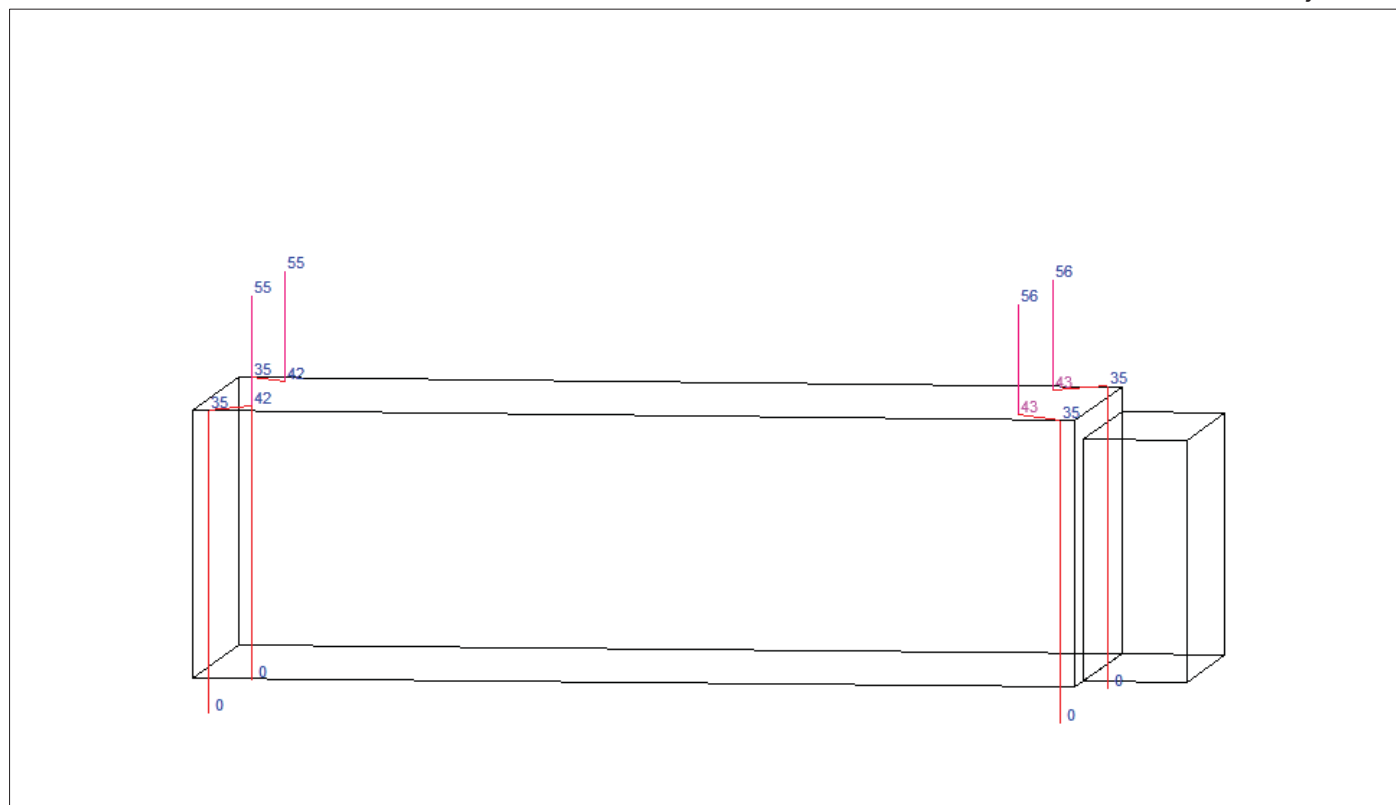

Aktuální zobrazení: Celková stavba (3D)

Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: 00128

Jméno: Město Odry

Ulice: Masarykovo náměstí 16/25

PSČ: CZ-742 35-Odry

Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: III

Proudové zatížení: 100 kA

k_m - Izolační hodnota k_m : 1

Úroveň potenciálu: -1 m

Max. dostatečná vzdálenost 43 cm

Projekt:

Číslo projektu: 12/125

Název projektu: PAVILON DĚTSKÝCH SKUPIN parc. č. 1579/2,
katastrální území Odry

Ulice:

PSČ: --

Výpočet dostatečné vzdálenosti

Datum: 19.12.2023

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01

Číslo zákazníka/projektu.: 00128 / 12/125

Projektant/montážní firma:

Společnost: Elprojekt


Název: Ing. Jiří Horák

Ulice: Poděbradova 4, Nový Jičín

PSČ: 741 01

Telefon:

Bezejmenná

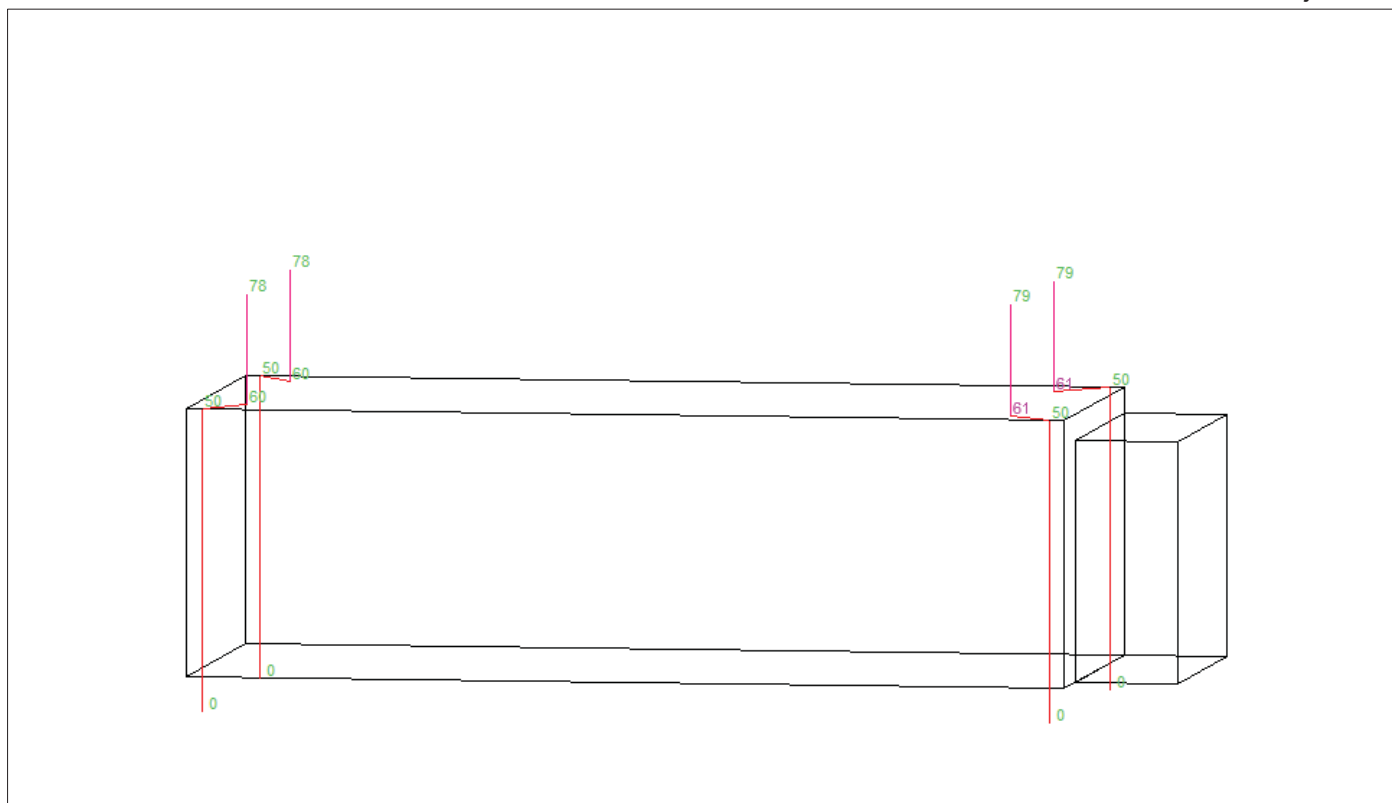

Aktuální zobrazení: Celková stavba (3D)

Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: 00128

Jméno: Město Odry

Ulice: Masarykovo náměstí 16/25

PSČ: CZ-742 35-Odry

Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: III

Proudové zatížení: 100 kA

k_m - Izolační hodnota k_m : 0.7

Úroveň potenciálu: -1 m

Max. dostatečná vzdálenost 61 cm

Projekt:

Číslo projektu: 12/125

Název projektu: PAVILON DĚTSKÝCH SKUPIN parc. č. 1579/2,
katastrální území Odry

Ulice:

PSČ: --

Výpočet dostatečné vzdálenosti

Datum: 19.12.2023

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01

Číslo zákazníka/projektu.: 00128 / 12/125

Projektant/montážní firma:

Společnost: Elprojekt

Název: Ing. Jiří Horák

Ulice: Poděbradova 4, Nový Jičín

PSČ: 741 01

Telefon:

Bezejmenná



Aktuální zobrazení: Celková stavba (3D)

Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: 00128

Jméno: Město Odry

Ulice: Masarykovo náměstí 16/25

PSČ: CZ-742 35-Odry

Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: III

Proudové zatížení: 100 kA

k_m - Izolační hodnota k_m : 0.5

Úroveň potenciálu: -1 m

Max. dostatečná vzdálenost 86 cm

Projekt:

Číslo projektu: 12/125

Název projektu: PAVILON DĚTSKÝCH SKUPIN parc. č. 1579/2,
katastrální území Odry

Ulice:

PSČ: --