



ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ

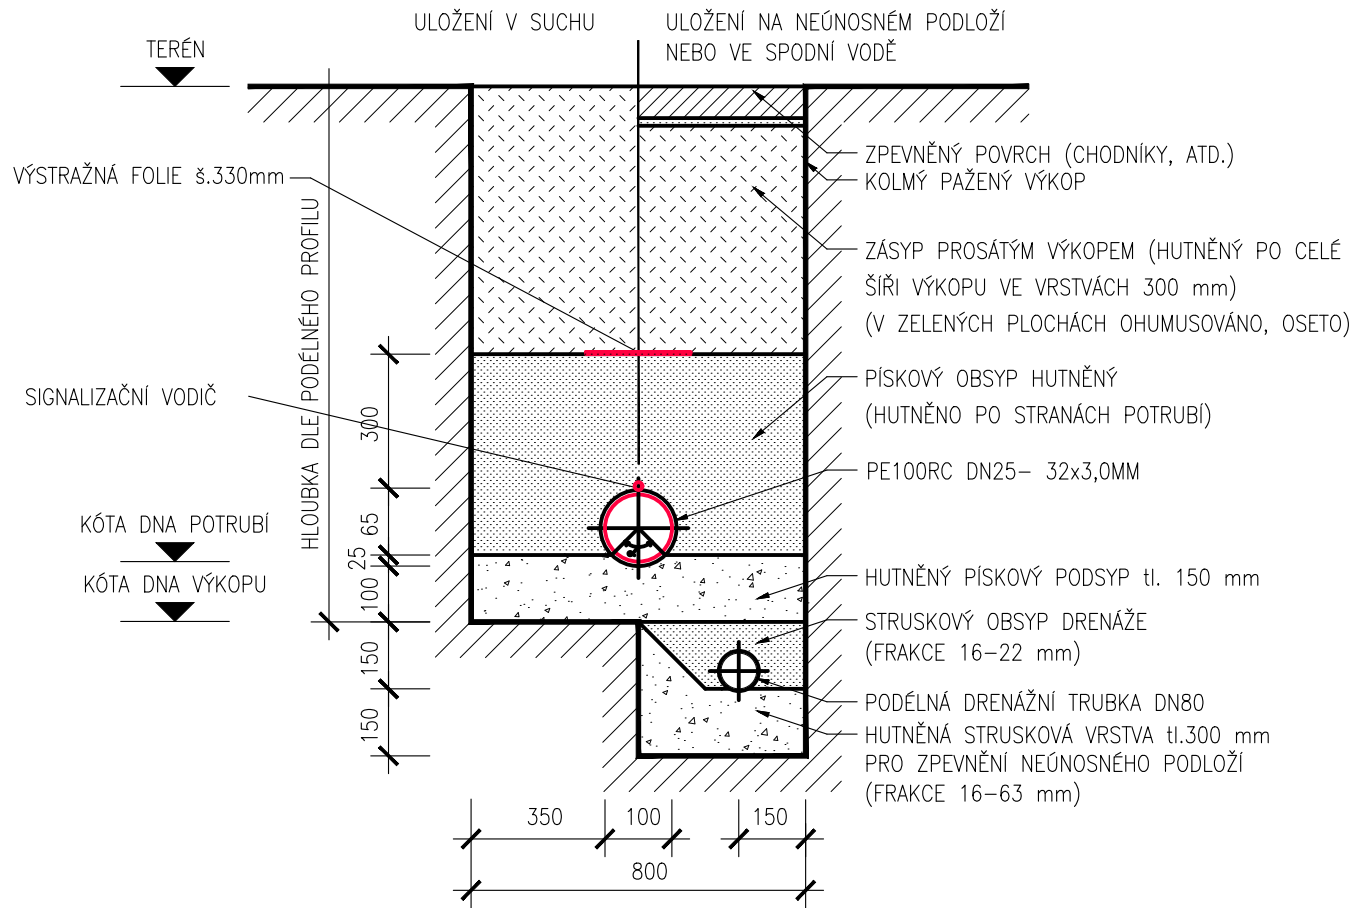

- VYSKYTNE-LI SE PŘI REALIZACI VE VÝKOPU MÍSTO, KDE BUDE ZJIŠTĚNO NEÚNOSNÉ PODLOŽÍ (PŘÍPADNĚ ZVÝŠENÁ HLADINA SPODNÍ VODY), BUDE NUTNÉ PROVÁDĚT STRUSKOVÝ PODSYP A PODELNOU DRENÁŽ
- V MÍSTĚ SE ZVÝŠENOU HLADINOU SPODNÍ VODY BUDE POLOŽENA POUZE PODELNÁ DRENÁŽ
- OBSYP VODOVODU SE PROVÁDÍ PO VRSTVÁCH VÝŠKY MAX. 200 mm ZA STÁLÉHO HUTNĚNÍ PO STRANÁCH POTRUBÍ
- BOČNÍ OBSYP A PŘEKRÝVNÁ VRSTVA SE PROVÁDÍ PO ZKOUŠCE VODOTĚSNOSTI; K HUTNĚNÍ BUDE POUŽITA POUZE LEHKÁ MECHANIZACE (MECHANICKÉ HUTNĚNÍ NAD TROUBOU BUDE PROVÁDĚNO OD VRSTVY MIN 300 mm NAD VRCHOLEM HRDLA TROUBY; STŘEDNÍ A TĚŽKÉ HUTNÍCÍ MECHANIZMY JE MOŽNO POUŽÍT AŽ MINIMÁLNĚ 1 m NAD VRCHOLEM POTRUBÍ)

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ VZDÁLENOSTI PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ VODOVODU – PODZEMNÍ VEDENÍ:  
(dle požadavku ČSN 73 6005)

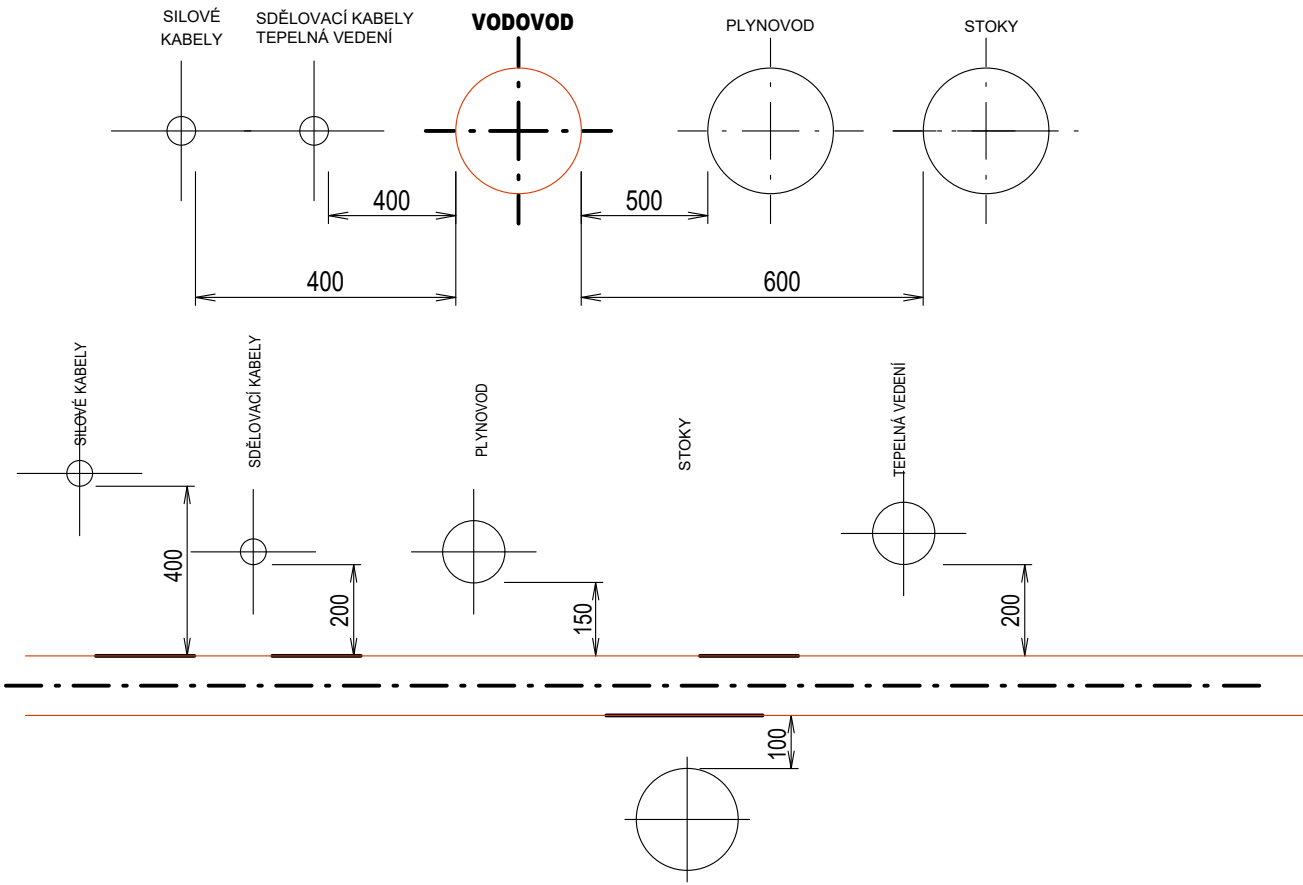

katastrální území: ODRY [709085]  
polohový systém: S-JTSK  
výškový systém: BpV  
±0,000 = ČISTÁ PODLAHA 1.NP

	<b>PROJEKCE GUŇKA S.R.O.</b>		
	PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE STAVEBNICTVÍ		
	NA ČTVRTI 328/10	EMAIL: gunka@projekcegunka.cz	
	70030 OSTRAVA-JIH-HRABŮVKA	MOBIL: +420 608 730 487	
Stavba:	REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU POD LESEM V ODRÁCH		
Část:	D.2 – ROZVODY VNĚJŠÍ ZDRAVOTECHNIKY		
Výkres:	ULOŽENÍ A KŘÍŽENÍ SÍTÍ VODOVODU		
Místo	PARCELA Č. 1083 A 1078/1		
stavby:	POD LESEM 655/22, 742 35 ODRY; KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ODRY [709085]		
Objednatel	MĚSTO ODRY, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 16/25, 742 35 ODRY		
stavby:			
Odpov.proj.	I N G . J A K U B    G U Ň K A		
Autor:	I N G . J A K U B    G U Ň K A		
Kreslil:	I N G .   O N D Ř E J    F A D R Ň Ý		
Formát:	4 2 0 x 2 9 7	Číslo kopie:	Číslo výkresu:
Datum:	0 6 / 2 0 2 3	<div></div>	D.2.12
Měřítko:	1 : 5 0		
Zakázka:	1 3 3 _ 2 0 2 1		
Stupeň:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		