SCHÉMA STANDARDNÍHO ZÁKLADU STOŽÁRŮ BEZ VÝLOŽNÍKU V ZELENI – VÝŠKA SVÍTIDLA 5 M

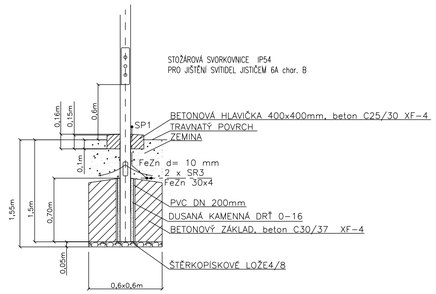

SCHÉMA STANDARDNÍHO ZÁKLADU STOŽÁRŮ BEZ VÝLOŽNÍKU V ZELENI – VÝŠKA SVÍTIDLA 5 M

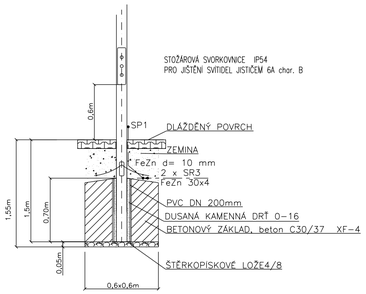

SCHÉMA STOŽÁRŮ S OZN.X/B,C,C

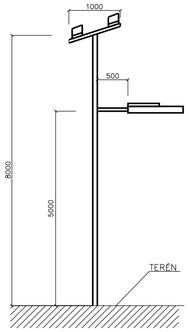

ULOŽENÍ KABELU VO VE VOLNÉM TERÉNU

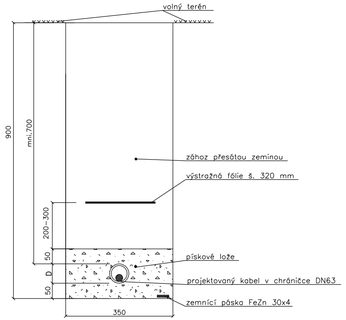

ULOŽENÍ KABELU VO POD CHODNÍKEM

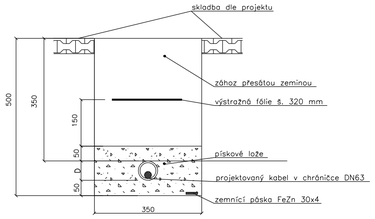

SCHÉMA STANDARDNÍHO ZÁKLADU STOŽÁRŮ S VÝLOŽNÍKEM V ZELENI – VÝŠKA SVÍTIDLA 8 M

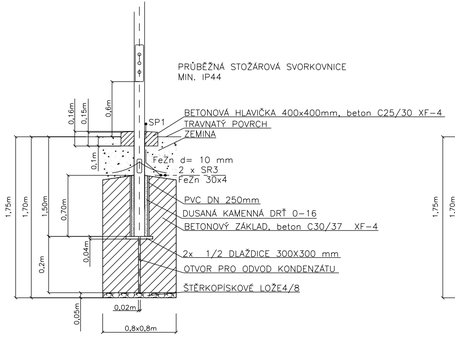

SCHÉMA STANDARDNÍHO ZÁKLADU STOŽÁRŮ S VÝLOŽNÍKEM V DLÁŽDĚNÉ PLOŠE – VÝŠKA SVÍTIDLA 8 M

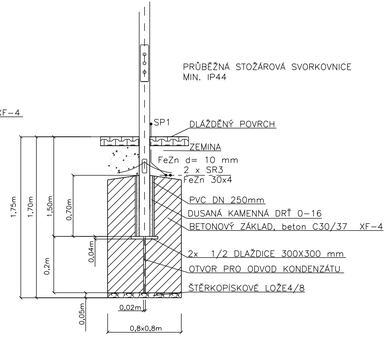

DETAIL ZÁKLADU ROZVÁDĚČE – KOMPAKTNÍ PILÍŘ

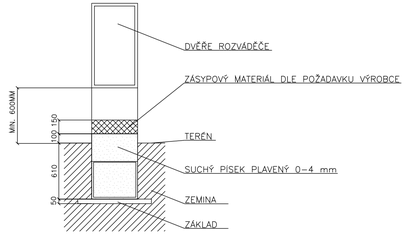

POZN. SKUTEČNÉ PROVEDENÍ ZÁKLADU BUDE DLE POŽADVKŮ VÝROBCE ROZVÁDĚČE

ULOŽENÍ KABELU VO POD VOZOVKOU A VJEZDY

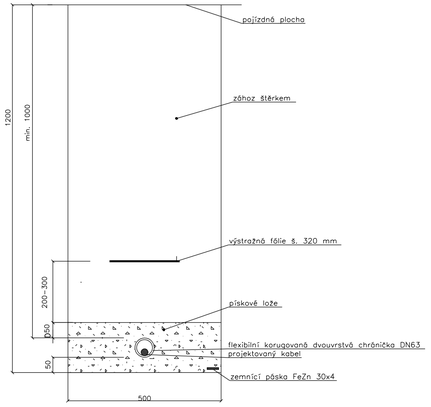

POZNÁMKA:

Rozvodná soustava: 3+PEN, 50 Hz, 400/230 V, síť TN-C
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41, ed. 3

čl. 411.3.1	OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
čl. 411.3.2	AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
čl. 411.4	SÍTĚ TN
čl. 412.2.2	KRYTY

Kabely budou uloženy v ohebné dvouvrstvé korugované trubce HDPE DN63, DN40.
Možnost min. zatížení chráničky může být max. 450N/20 cm.
Svítidla budou zapojena střídavě na jednotlivé fáze napájení.
Uzemnění nového osvětlení bude propojeno s uzemněním staveb.
Dodávané typy a provedení svítidel musí být předem schváleny investorem.
Posouzení vnějších vlivů je uvedeno v Technické zprávě.

LAPLAN

LAPLAN a.s., Celj 504/38, 602 00 Brno
IČO: 292 01 691, laplan.cz

Sportovní areál – Odry

Název stavby
1. máje 423/43, 742 35 Odry, parc. č. 1097/2, 1100, 1102, 1103/1, 1103/2, 2573/1, 2573/27, k.ú. Odry

Místo
Město Odry, Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry

Stavebník

SO.17 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Stavební objekt

D- Dokumentace objektů
Část dokumentace

PROVEDENÍ STAVBY
Stupeň dokumentace

Detail základů, uložení kabelů --- 4 x A4
Název výkresu Měřítko Formát

Číslo výkresu	Revize	Datum	Kótování	Číslo zakázky	Sada
05	00	1/2025	---	39_2309	

Ing. Marián Varjú
Projektant HIP

Jana Kalčíková
Kreslil

Ing. Kateřina Svobodová
Odpovědný projektant