

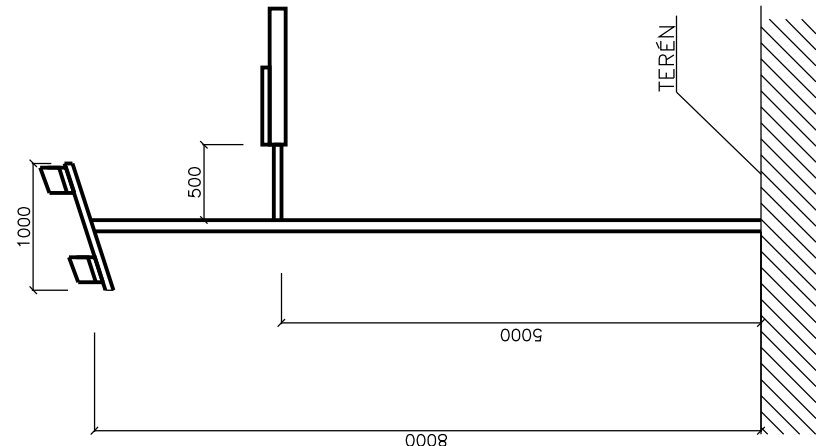



MA STANDARDNÍHO ZÁKLADU STOŽARŮ BEZ VÝLOŽNIKU
V ZELENÍ - VÝŠKA SVÍTIDLA 5 M

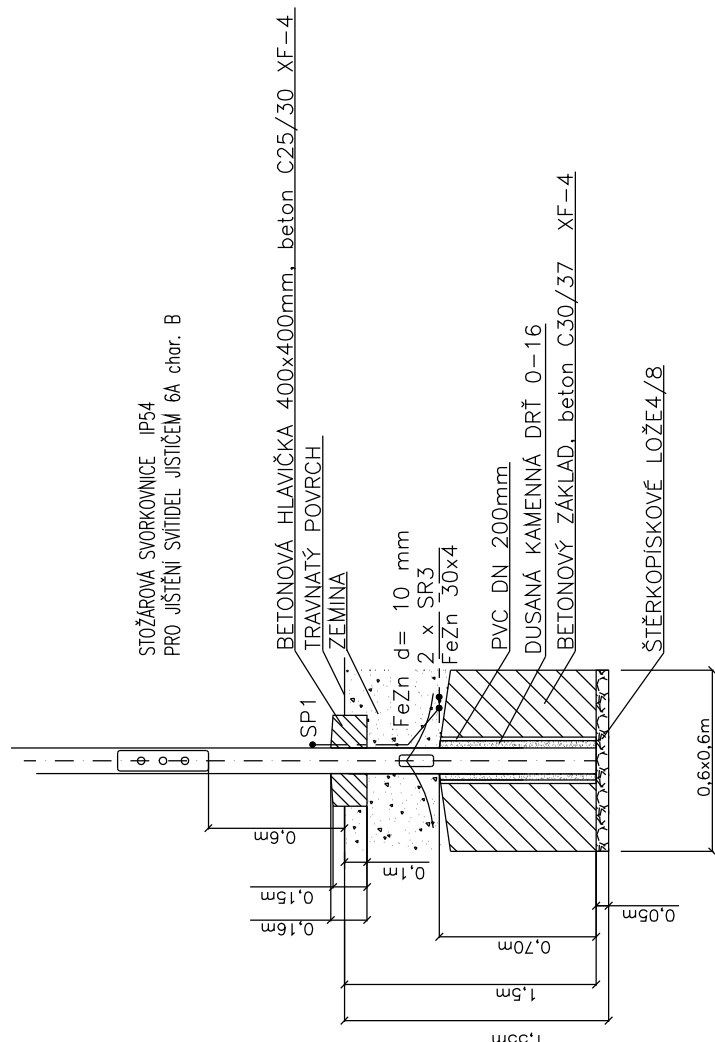


SCHEMA STOŽARŮ S OZN.X/B.C.C

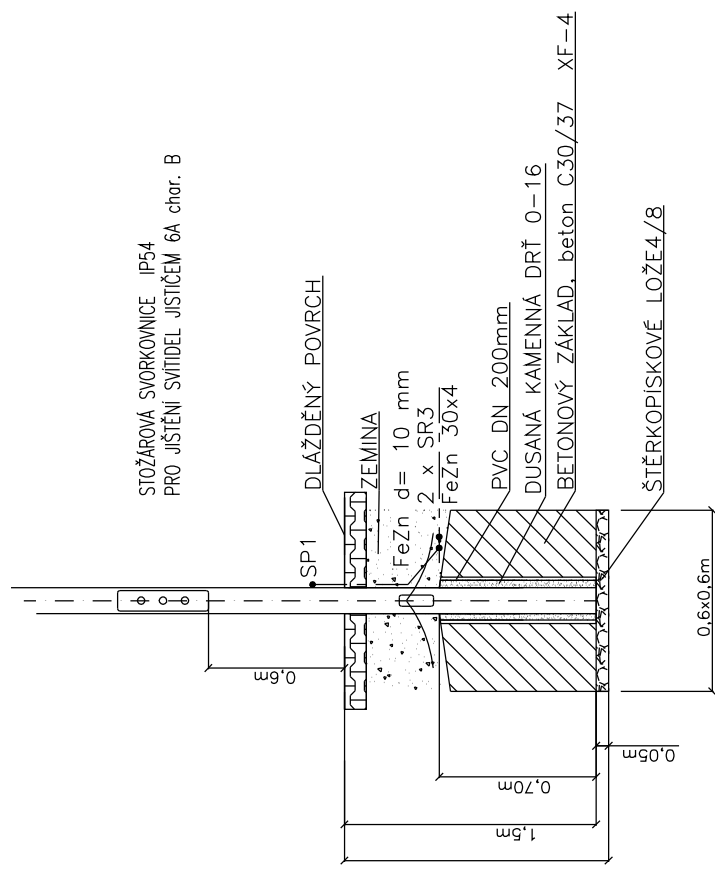

MA STANDARDNÍHO ZÁKLADU STOŽARŮ S VÝLOŽNÍKEM
V ZELENÍ - VÝŠKA SVÍTIDLA 8 M

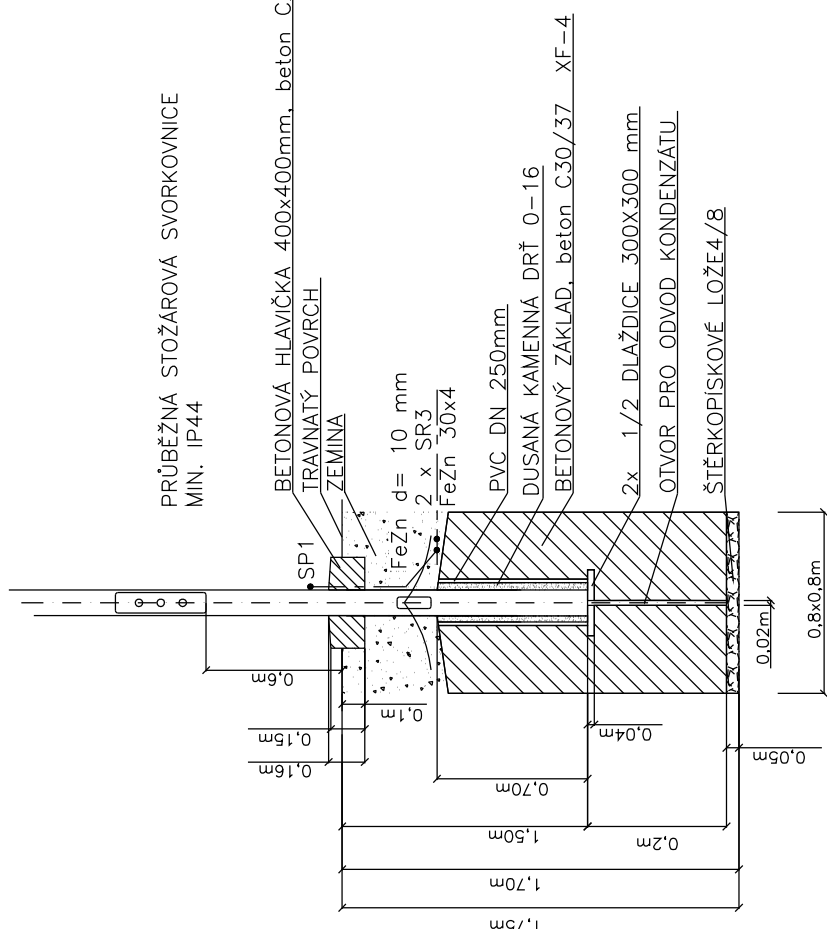


DETAIL ZÁKLADU ROZVÁDEČE – KOMPAKTNÍ PILIŘ

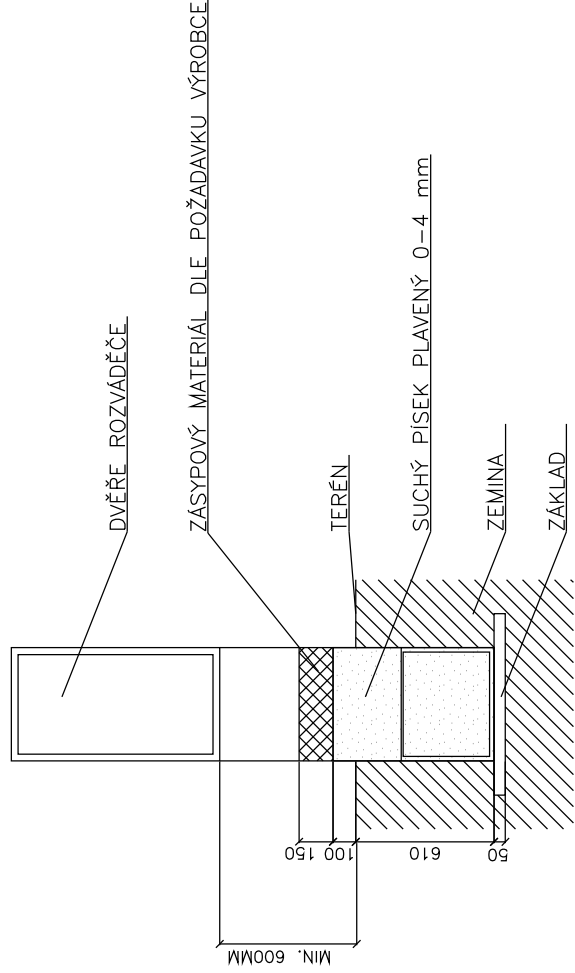


POZN. SKUTEČNÉ PROVEDENÍ ZÁKLADU BUDE DLE POŽADVKŮ VÝROBCE ROZVÁDĚČE

ULOŽENÍ KABELU VO VE VOLNÉM TERÉNU

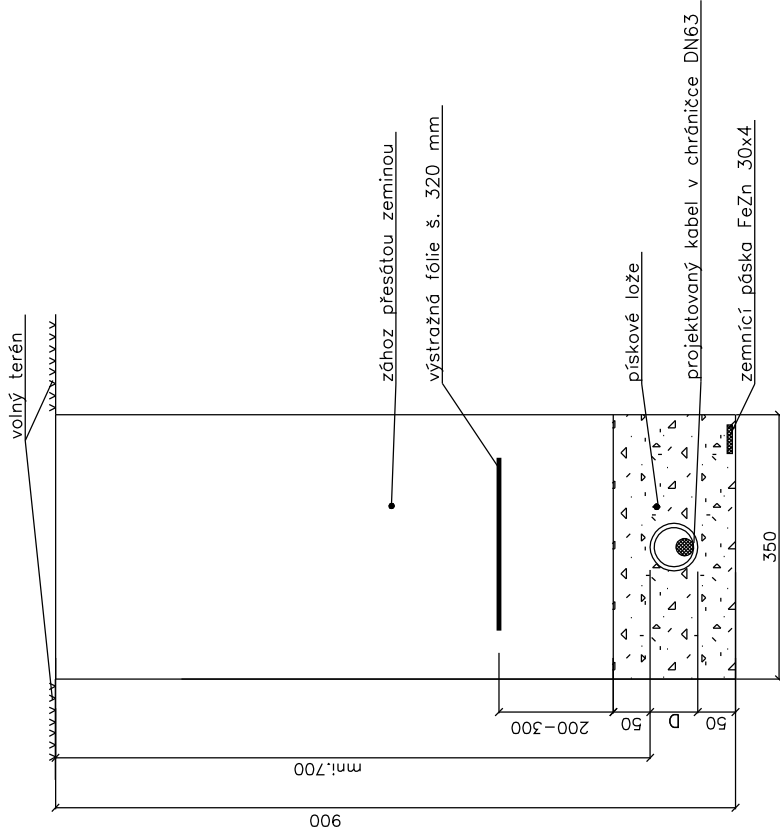

UJLOŽENI KABELU VO POD CHODNÍKEM

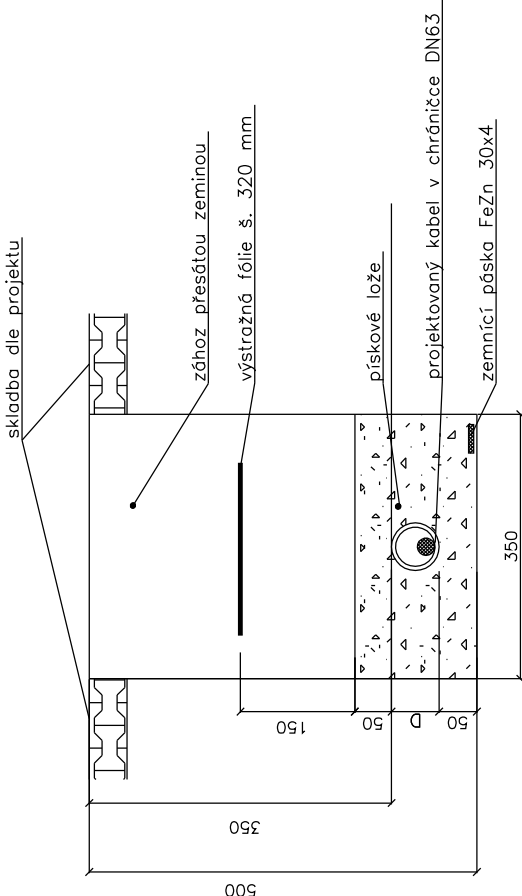

POZNÁMKA:

Rezervační soustava: 3+PEN; 50 Hz, 400/230 V, sítě TN-C
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41, ed. 3
OCHRANNE UZEMĚNÍ A OCHRANĚ POSPOJOVÁNÍ
AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
sítě TN
KRYTÍ

Kabely budou uloženy v ohebné dvouvrstvé korugované trubce HDPE DN63, DN40. Možnost min. zatížení střídavě na jednotlivé fáze napojení. Uzemnění nového osvětlení bude propojeno s uzemněním staveb. Dodávané typy a provedení svítidel musí být předem schváleny Posuzení vnějších vlivů je uvedeno v Technické zprávě. investorem.



LAPLAN

_APLAN a.s., Cejl 504/38, 602 00 Brno
IČO: 292 01 691, laplan.cz

Sportovní areál – Odry

<p>Název stavby 1. m. je 423/43, 742 35 Odrý, parc. č. 1097/2, 1100, 1102, 1103/1, 1103/2, 2573/1, 2573/27, k.ú. Odrý</p>			
<p>Místo Másto Odrý, Masar-ovo náměstí 16/25, 742 35 Odrý</p>			
<p>Stavěbník Stavěbník</p>			
<p>SO.17 – VĚŘEJNÉ OSVĚTLENÍ</p>			
<p>Stavěbní objekt Stavěbní objekt</p>			
<p>D – Dokumentace objektů D – Dokumentace objektů</p>			
<p>Část dokumentace Část dokumentace</p>			
<p>PROVEDENÍ STAVBY Stupeň dokumentace</p>			
<p>Detail základů, uložení kabelů Detail základů, uložení kabelů</p>			
<p>Název výkresu Formát</p>			
05	00	1/2025	55
Číslo výkresu	Revize	Datum	Strana
			39-2309
		Kótováno	Číslo zakázky
			Sada