



## ŘEZ S-S

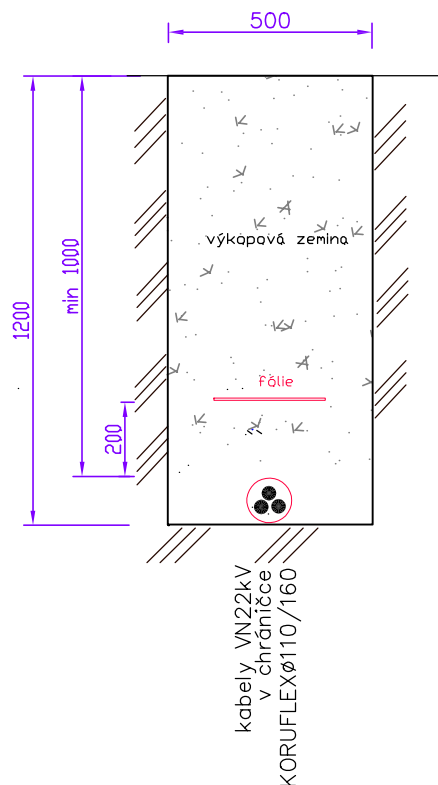

## SOUBĚH S PODZEMNÍMI SÍTĚMI KŘÍŽENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ

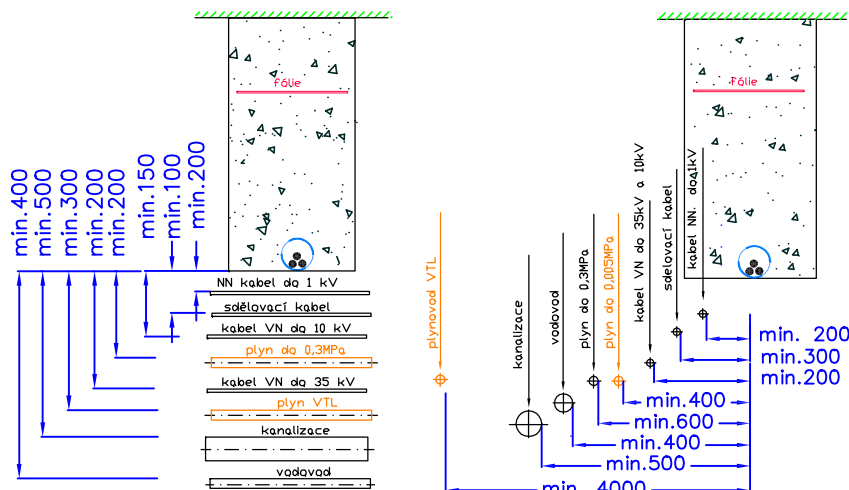

nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení podzemních sítí v mm - dle ČSN 736005  
nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních sítí v mm - dle ČSN 736005

## D DOKUMENTACE OBJEKTU

	zodpověděl projektant		autorizoval		kreslil	
	Milan Krotíl		Ing. Miroslav Slovák		Ing. Miroslav Slovák	
Obec	Odry	kraj	Moravskoslezský	datum	05/2025	číslo kopie
Název stavby	Odry, ul. Komenského, trafostanice 22/0,4kV, VN, NN			formát	A4	DPS
Objekt	SO01 - přípojka VN22kV			č.zakázky	Z250621	
Název výkresu	Řezy kabelovou trasou			č.výkresu	02PE	
Stavebník	Město Odry, Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry			měřítka		