



LEGENDA:

- obrysy

objekty

hranice

oplocení

stávající nadzemní vedení NN

stávající kabelové vedení NN

stávající kabelové vedení NN-HDV

HDV

stávající přípojkové skříně HDS na domě

stávající elektroměr

stávající betonový sloup

stávající střešní

stávající zední konzola

nadzemní vedení MR

stávající podpěrný bod MR

stávající reproduktory MR k převěšení

nadzemní vedení VO

kabelové vedení VO

stávající stožárky se svítilny VO

stávající svítilna VO na výložníku na podpěrném bodu NN

stávající stožárky se svítilny VO na výložníku

projektované kabelové vedení VO

projektované jističí skříně NN na plastovém pilíři nebo ve výklenku


kabelová spojka NN – VO

plánované stožárky se svítilny VO

plánované stožárky se svítilny VO na výložníku

plánované svítilna VO na výložníku na podpěrném bodu NN
- obrysy
- objekty
- hranice
- oplocení
- stávající nadzemní vedení NN
- stávající kabelové vedení NN
- stávající kabelové vedení NN-HDV
- HDV
- stávající přípojkové skříně HDS na domě
- stávající elektroměr
- stávající betonový sloup
- stávající střešní
- stávající zední konzola
- nadzemní vedení MR
- stávající podpěrný bod MR
- stávající reproduktory MR k převěšení
- nadzemní vedení VO
- kabelové vedení VO
- stávající stožárky se svítilny VO
- stávající svítilna VO na výložníku na podpěrném bodu NN
- stávající stožárky se svítilny VO na výložníku
- projektované kabelové vedení VO
- projektované jističí skříně NN na plastovém pilíři nebo ve výklenku
- kabelová spojka NN – VO
- plánované stožárky se svítilny VO
- plánované stožárky se svítilny VO na výložníku
- plánované svítilna VO na výložníku na podpěrném bodu NN

k.ú. Odry

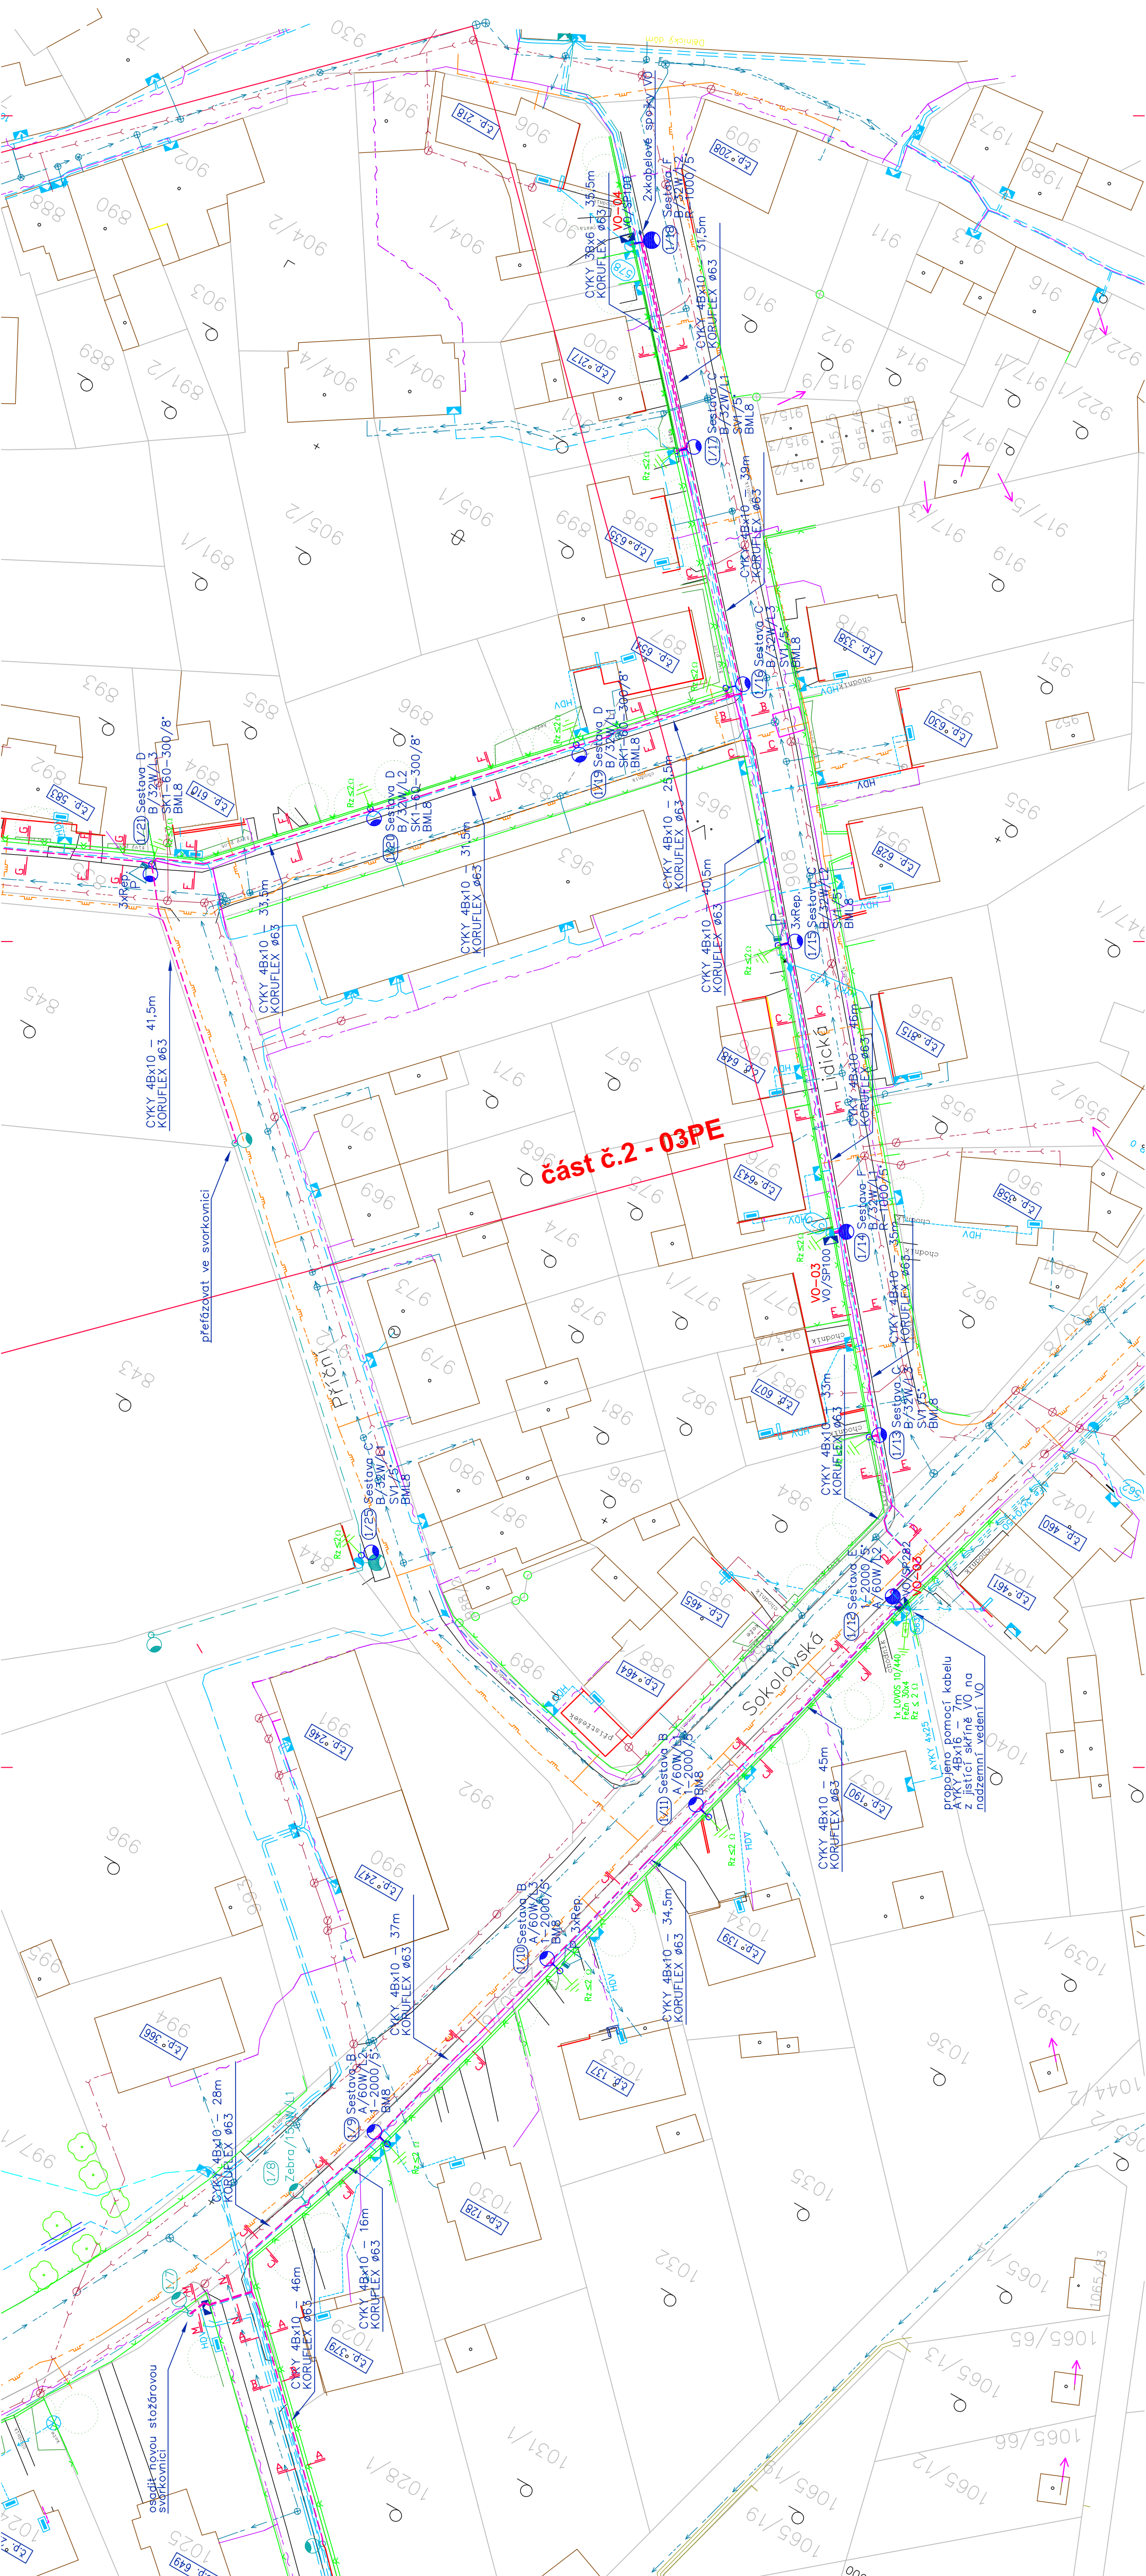

Napěťová soustava  
3PEN AC 50Hz 400V/TN-C (kabelová síť VO)  
1N+PE AC 50Hz 400V/TN-C-S (koncové obvody)  
Ochrana proti NDN: samočinným odpojením od zdroje  
dle ČSN 33 2000-4-41 a PNE 33 0000-1.

VÝKRESOVÁ ČÁST				ELEKTROPROJEKCE			
Zodpovědný projektant	Autorizoval	Vypracoval	Krešlil	JOSSEF PETŘEK			
Josef Petřek		Ing.Jiří Klečka	Ing.Jiří Klečka	PELMONT			
Kraj	Město Odry	Ob. úrad	Ob. úrad	Číslo kopie			
Moravskoslezský	Moravskoslezský	Moravskoslezský	Moravskoslezský	4A4			
Stavěník	Stavěník	Stavěník	Stavěník	7/2019			
Druh, povaha, stavební dílo	Druh, povaha, stavební dílo	Druh, povaha, stavební dílo	Druh, povaha, stavební dílo	04/2017			
DPS				Číslo výkresu			
DPS				1:500			
DPS				OSPE			

Odry-**ul.Sokolovská, Lidická a Komenského,**  
výměna rozvodů VO

Situace stavby montážní – část č.1