



VZOROVÉ ŘEZY ULOŽENÍ KABELŮ V ZEMI

VE VOLNÉM TERÉNU A V CHODNÍKU

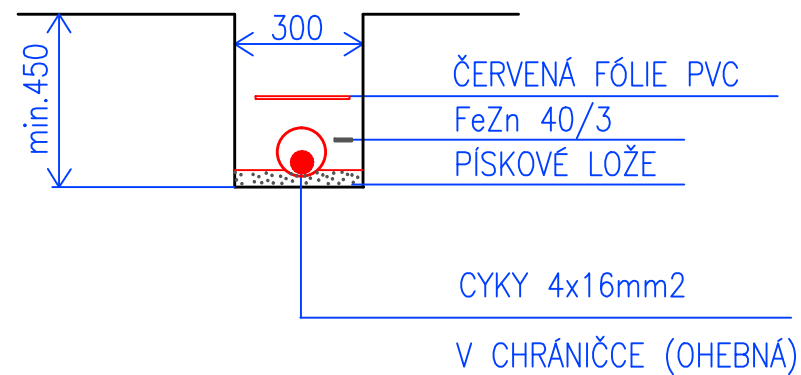

POD VOZOVKOU A ZPEVNĚNOU PLOCHOU

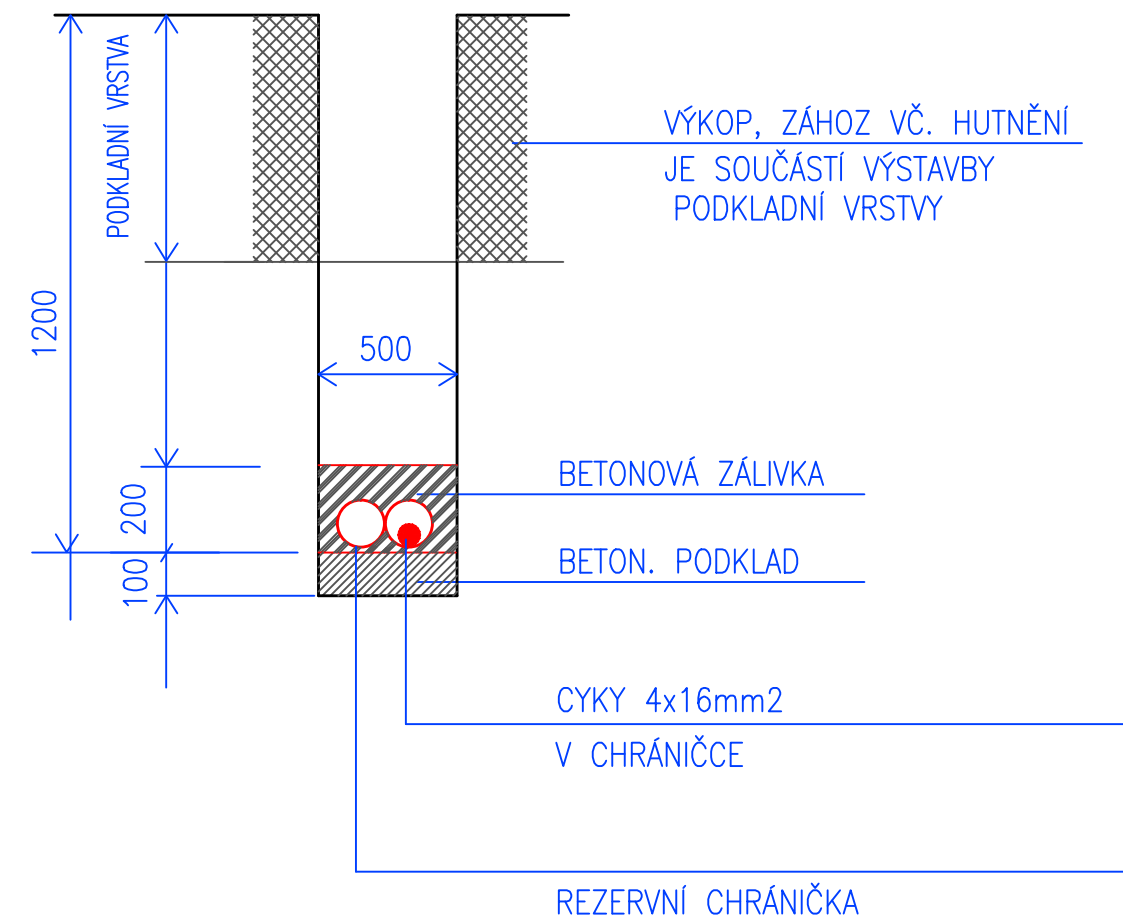

PŘI KLADENÍ KABELŮ DBÁT USTANOVENÍ NOREM ČSN 33 2000-5-52 Odst.521N11.13
 A ČSN 73 6005 TAB.1 – NEJMENŠÍ DOVOLENÉ VZDÁLENOSTI PŘI SOUBĚHU PODZEMNÍCH VEDENÍ
 TAB.2 – NEJMENŠÍ DOVOLENÉ SVISLÉ VZDÁLENOSTI PŘI KŘÍŽENÍ PODZ. VED.
 TAB.3 – NEJMENŠÍ DOVOLENÉ KRYTÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ