

SEZNAM DOKLADOVÉ ČÁSTI K AKCI:

Přístavba výtahu ZŠ Odry

1. Plná moc
2. Město Odry – vyj. k ex. síti č.j. MěOU/00914/2017/SNM/HaO ze dne 12.01. 2017
3. GasNet, s.r.o. – vyj. k ex. síti č.j. 5001423503 ze dne 2.1. 2017
4. UPC ČR, s.r.o. – č.j. E023553/16 ze dne 9.12. 2016
5. SmVaK, a.s. – č.j. 9773/V027278/2016/NO ze dne 2.1. 2017
6. T mobile, a.s. – č.j. E00654/17 ze dne 5.1. 2017
7. ČEZ ICT Services, a.s. – č.j. 0200533118 ze dne 9.12. 2016
8. ČEZ Distribuce, a.s. – č.j. 0100669107 ze dne 9.12. 2016
9. CETIN, a.s. – č.j. 775407/16 ze dne 9.12. 2016
10. ČEZ Distribuce, a.s. – vyj. k PD č.j. 1091326591 ze dne 3.2. 2017
11. Město Odry – KS č.j. MěÚO/03911/2017 ze dne 20.02. 2017
12. Město Odry – ZS č.j. MěÚO/03910/2017 ze dne 20.02. 2017
13. SmVaK, a.s. – vyj. k PD č.j. 9773/V002314/2017/NO ze dne 30.1. 2017
14. Povodí Odry, s.p. – vyj. k PD č.j. 01129/923/2/841.10/2017 ze dne 30.01. 2017
15. NIPI, o.p.s. – vyj.k PD č.j. 085170019(FM19/Š19/17ú) ze dne 26.01. 2017
16. GasNet, s.r.o. – vyj. k PD č.j. 5001442219 ze dne 20.01. 2017
17. HZS MSK - č.j. HSOS-1345-2/2017 ze dne 3.2. 2017
18. CETIN, a.s. - vyj. k PD ze dne 26.8. 2016
19. KHS – č.j.KHSMS 10672/2017/NJ/HDM ze dne 2.3. 2017

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:

ČÍSLO JEDNACÍ: písemná žádost
ZE DNE: 23.2.2017

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 10139/2017/NJ/HDM
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 10672/2017/NJ/HDM
VYŘIZUJE: Mgr. Rajskupová
TEL.: 556 770 380
E-MAIL: alena.rajskupova@khssova.cz
DATUM: 2.3.2017

PROJEKTSTUDIO EUCZ s.r.o.

Opavská 6230/29A
708 00 Ostrava

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1) zákona č. 258 /2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudila žádost Města Odry, se sídlem Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry, IČ 00298221 ze dne 23.2.2017, zastoupeného Ing. Liborem Helisem, starostou, zastoupeného na základě písemné plné moci ze dne 20.1.2017 PROJEKTSTUDIO EUCZ s.r.o., se sídlem Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava IČ 27787443 o závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení na akci „Rekonstrukce dvou učeben a zřízení bezbariérového přístupu ZŠ Pohořská v Odrách“ na parcele č. st. 577, 576 v katastrálním území Odry.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro společné územní a stavební řízení na akci „Rekonstrukce dvou učeben a zřízení bezbariérového přístupu ZŠ Pohořská v Odrách“ na parcele č. st. 577, 576 v katastrálním území Odry se

s o u h l a s í .

Odůvodnění:

Na základě žádosti Města Odry, se sídlem Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry, IČ 00298221 ze dne 27.2.2017, zastoupeného Ing. Liborem Helisem, starostou, zastoupeného na základě písemné plné moci ze dne 20.1.2017 Projekt studio EUCZ, s.r.o., se sídlem Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava IČ 27787443 o závazné stanovisko k výše uvedené akci, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Předložená projektová dokumentace řeší přístavbu výtahu k bloku II. stupně Základní školy Pohořská v Odrách. Výtah bude připojen v místech okenních a dveřního otvoru mezi pavilonem II. stupně a sousedním blokem (hygienických zázemí) a bude volně přístupný ze schodišťového prostoru pavilonu II. stupně. Bezbariérový výtah (určen pouze pro pohyb ZTP) bude sloužit k propojení jednotlivých pater (I. – III. NP) budovy školy. Výtah bude temperován a odvětrán. Všechna zabudovaná technická zařízení působící hluk budou umístěna a instalována tak, aby byl omezen přenos hluku do stavebních konstrukcí a jejich šíření. Polohou výtahu a

IČ: 71009167
ID datové schránky: w8pai4f
web: www.khssova.cz

Úřední hodiny:
pondělí, středa 8:00 – 17:00

provedením bude zajištěno, že stávající prostory učeben budou bez rušivého vlivu. Součástí projektu je výměna podlahové krytiny ve dvou specializovaných učebnách č. 44 a 54. Po odstranění stávajícího PVC a po přípravě povrchu bude nalepena nová PVC krytina, včetně okrajových lišt a spojování. Nová krytina bude snadno čistitelná, matná a světlá. V projektové dokumentaci není uváděna práce s azbestem.

Předložená projektová dokumentace odpovídá požadavkům zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a souvisejícím předpisům, především vyhlášce č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů.

„otisk úředního razítka“


Mgr. Alena Rajskupová, v.r.
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

Rozdělovník:

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2

1x adresát, počet listů 2 DS + PD poštou

1x KHS, oddělení HDM, počet listů 1 + 2/3

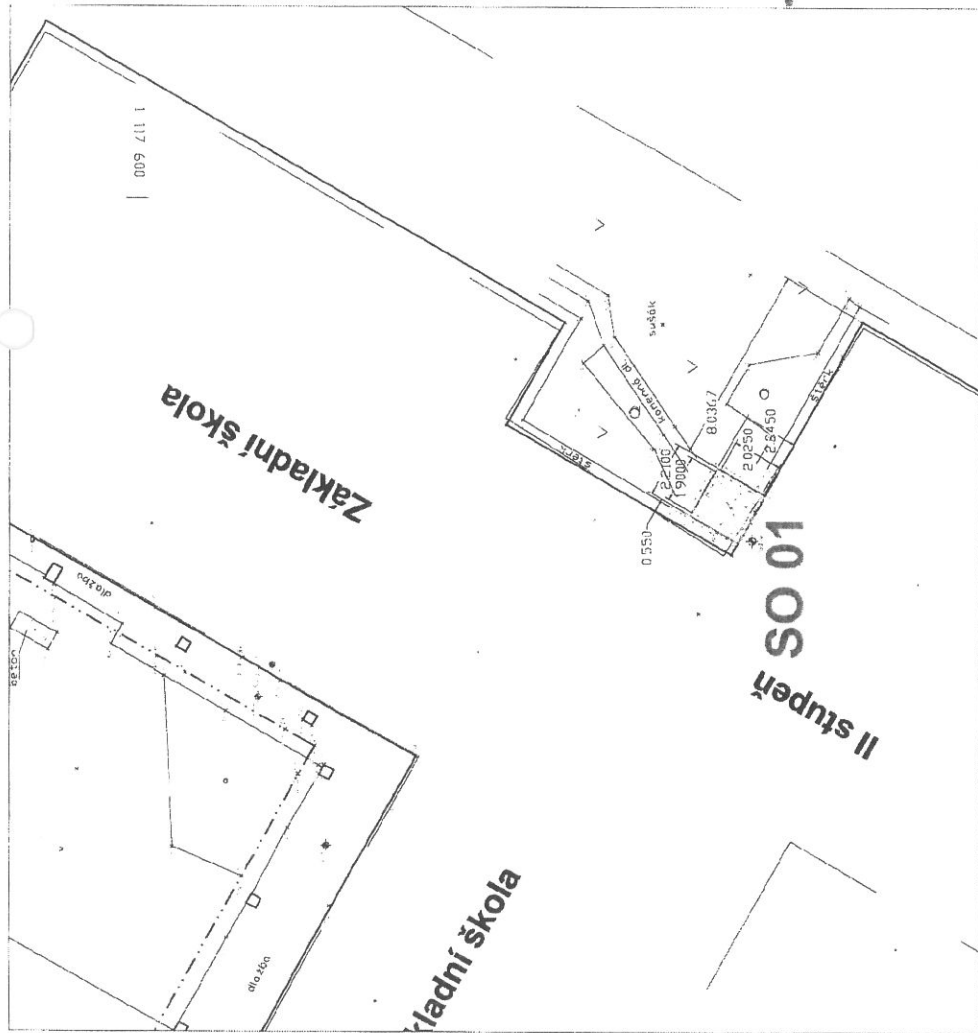

OBRYŠ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE
OBRYŠ SOKLOVÉ ČÁSTI VÝTAHU - STYK S TERÉNEM
OBRYŠ OPLAŠTĚNÍ VÝTAHU

- HRUBÝ ROZSAH ZATRAVNĚNÍ (cca. 5,0 m²)
- DOPLNĚNÍ KAČÍRKU PODÉL FASÁD (cca. 2,3 m²)
- STÁVAJÍCÍ BUDOVA ZŠ
- KATASTRÁLNÍ MAPA

DLE PLATNÝCH VYJÁDRĚNÍ SPRÁVCŮ IS (ČEZ, CETIN, RWE (GRID SERVICE)), SMVAK, VODAFONE, T-MOBILE, UPC NEJSOU V BLÍZKOSTI STAVBY VÝTAHU ŽÁDNÉ IS ANI JEJICH OCHRANNÁ PÁSMA
PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NUTNO OVĚŘIT A VYTÝČIT NA MÍSTĚ !

OZNAČENÍ REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZI PROVĚDL
Souladný systém : JTSK Výškový systém : BpV ± 0,000 = 1.NP = 287,40 m.n.m.			
Česká Telekomunikace Odkazská 2681/6 130 60 Praha 3 DČ: CZ04084063			
PROJEKTSTUDIO® PROJEKTSTUDIO EUČZ, s.r.o. Číslo účtu: 6220788, 708 899 0128 IČ: 27787443 www.projektstudio.cz			
MANAŽER PROJEKTU ING. ARCH. DAVID KOTEK	PROJEKTANT ING. PAVEL NITRA	ZPRACOVATEL ČÁSTI PD	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING. PAVEL NITRA	VYPRACOVAL ING. PAVEL NITRA	DATUM 01. 2017	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. PAVEL NITRA	KONTROLOVAL ING. ARCH. DAVID KOTEK	ZNAČKA PS 18 232	
STAVEBNÍK (OBJEDNATEL) MĚSTO ODŘY, MASARYKOVO NÁM. 1825, 742 35 ODŘY		FORMÁT 2 x A4	
MÍSTO STAVBY ZŠ POHOŘSKÁ ODŘY, ul. POHOŘSKÁ / SKŘIVÁŇČI: k.ú. ODŘY, p.č. 577, st. 576		STUPEŇ PD PARÉ	
NÁZEV STAVBY (DÍLO) REKONSTRUKCE DVOU UČEBEN A ZŘÍZENÍ BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU ZŠ POHOŘSKÁ V ODŘÁCH		DUR/DSP MÉRITVO	
STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 01 - BEZBARIÉROVÝ VÝTAH SO 02 - ÚPRAVY UČEBEN č. 44 a 54		1:200	
ČÁST DOKUMENTACE C - SITUAČNÍ VÝKRESY		ČÍSLO DOKUMENTU C.3	
KOORDINAČNÍ SITUACE			



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

700 30 Ostrava - Zábřeh, Výškovická 40

územní odbor Nový Jičín

741 11 Nový Jičín, Zborovská 5



Č. j.: HSOS-1345-2/2017
Vyřizuje: Pavel Dvorský
Tel.: 950 725 122
E-mail: pavel.dvorsky@hzsmsk.cz
Datum: 3.2.2017

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
Opavská 6230/29A
708 00 Ostrava

Počet stran: 2
Přílohy: 0

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: Rekonstrukce dvou učeben a zřízení bezbariérového přístupu ZŠ Pohořská v Odrách
Místo stavby: parc. č. 576, 577, k.ú. Odry
Stavebník – investor: Město Odry, IČ: 00298221
Předložená dokumentace: dokumentace pro územní a stavební řízení, datum zpracování 01/2017
Zpracovatel dokumentace, číslo ČKAIT: Ing. Jan Pavelek, ČKAIT 1103411

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně posoudil výše uvedenou dokumentaci, předloženou dne 25.1.2017. K této dokumentaci **vydává** v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 a § 95 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

souhlasné závazné stanovisko s podmínkou

za předpokladu dodržení požárně bezpečnostního řešení (PBR).

Odůvodnění

Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu závazného stanoviska splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.


Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci, si Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

HZS Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
Zborovská 5
741 11 Nový Jičín


.....
nrap. Pavel Dvorský
referent pracoviště prevence,
ochrany obyvatelstva a krizového řízení

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
Opavská 6230/29A
70800 Ostrava

naše značka
5001442219

vyřizuje
Jaroslav Kápička

datum
20.01.2017

Věc:

**REKONSTRUKCE DVOU UČEBEN A ZŘÍZENÍ BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU
ZŠ POHOŘSKÁ V ODRÁCH**
K.ú. - p.č.: Odry

Stavebník: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29A, 70800 Ostrava

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude GasNet, s.r.o. ani GridServices, s.r.o., jako zmocněnec GasNet, s.r.o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku.

Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

GridServices, s.r.o.
Plynárenská 499/1
Zábřovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300


Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001442219 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.



GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Jaroslav Kápička
vedoucí zpracování externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení

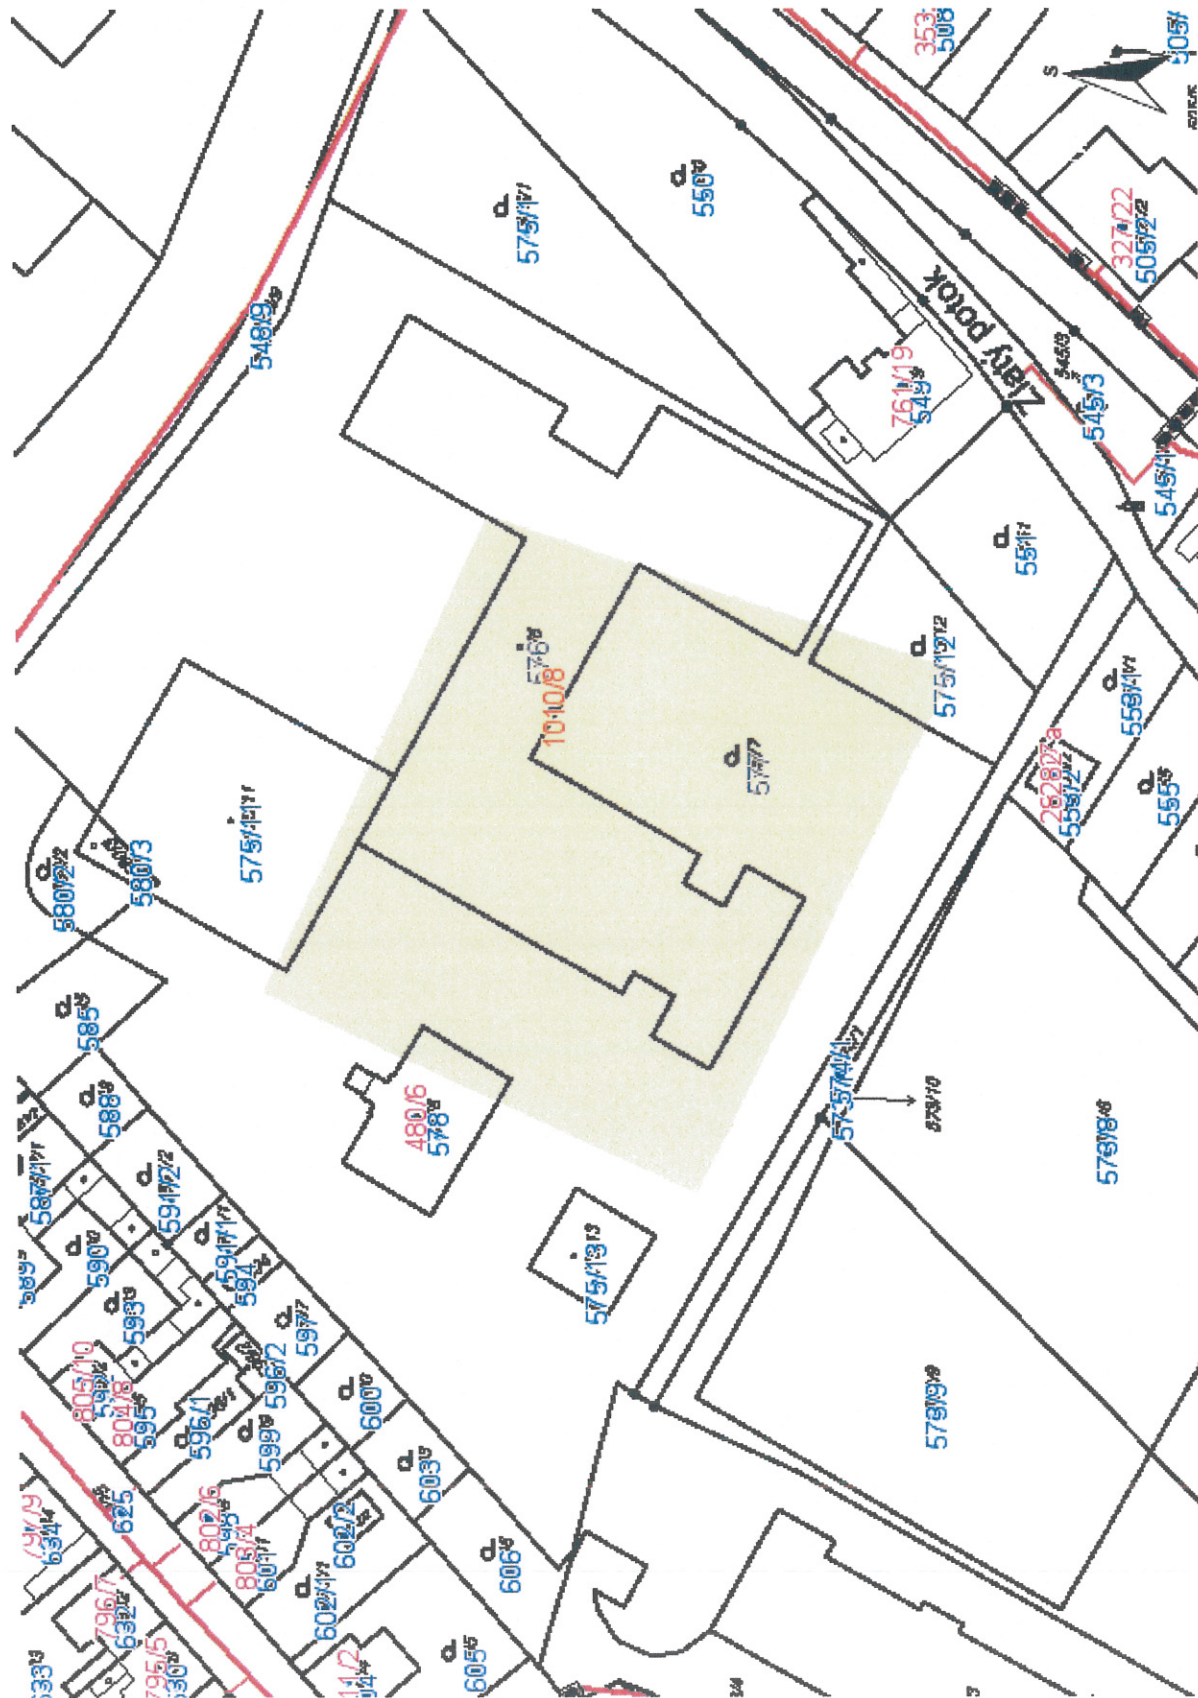

Legenda:

linie plynovodu	
NTL	
STL	
VTL	
WTL	
nefunkční	
výstavba	
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kabel	
elektropřípojka	
kabel protikoroziční ochrany	
anodové uzemnění	
stanice katodové ochrany	

NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

PROJEKT STUDIO
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
Opavská 6230/29A
708 00 Ostrava

Vaše žádost ze dne, značka:
20.01.2017
PS16 232

Naše značka:
058170019
(FM19/Š19/17)

Vyřizuje:
Ing. Jan Šebelík

Frýdek - Místek dne:
26.01.2017

Věc: Rekonstrukce dvou učeben a zřízení bezbariérového přístupu ZŠ Pohořská v Odrách**Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z.č. 183/2006 Sb., ve znění komplexní novely z. č. 350/2012 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Odry, Základní škola Pohořská
Stavebník: Město Odry, Masarykovo nám. 16/15, Odry
Projektant: dtto adresát
Č. zakázky: PS 16 232 Datum: 1/21017

Předmětem předložené dokumentace je rekonstrukce dvou učeben školy, spočívající ve výměně podlah /nášlapná vrstva PVC/ a v přístavbě výtahové šachty s výtahem.

Výtahová šachta je přisazena k venkovní stěně budovy, výtah bezbariérově propojí 1. až 3.N.P., přízemí je bezbariérově přístupné již nyní. Výtah má neprůchozí kabinu velikosti 1,1/1,4 m, automaticky otevírané šachetní a kabinové dveře mají šířku 900 mm, kabina je vybavena v soulahu s přílohou č.1 vyhlášky 398/2009 Sb. a příslušnou normou. Nástupní plocha před výtahem ve všech podlažích vysoce přesahuje předepsaných 1,5 x 1,5 m.


Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci nemáme připomínky.

Závěr: Předložená projektová dokumentace je v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb.

Proti vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení nemáme námitek.

S pozdravem


Ing. Jan Šebelík, odborný konzultant

Adr. střediska: Kolaříkova 653, 738 02 Frýdek-Místek
604 991 634, jan.sebelik@seznam.cz

NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY A ŘÍZENÍ
KONZULTAČNÍ A ŘÍDÍCÍ SEKCE
ODBORNÝ KONZULTANT

Váš dopis zn.: PS 16 232

Ze dne:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Naše zn.: 01129/923/2/841.10/2017

Vyřizuje: Ing. Michaela Knéblová

Tel.: 596 657 271

E-mail: michaela.kneblova@pod.cz

Opavská 6230/29A

708 00 Ostrava

Datum: 30.01.2017

„Rekonstrukce dvou učeben a zřízení bezbariérového přístupu ZŠ Pohořská v Odrách“ na pozemcích p.č. 576 a 577 v k.ú. Odry – stanovisko správce povodí

Dne 20.01.2017 jsme byli požádáni o stanovisko k výše uvedené projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení, jejímž předmětem je přístavba výtahu o zastavěné ploše 4,9 m² k objektu ZŠ Pohořská a výměna podlahových krytin ve dvou učebnách.

Zájmové území leží na levém břehu vodního toku Odry v úrovni říčního km 81,67 (dle technickoprovozní evidence státního podniku Povodí Odry) ve vzdálenosti cca 160 m od horní břehové hrany koryta toku. Lokalita se nachází v záplavovém území (mimo aktivní zónu) vodního toku Odry, které bylo ve smyslu § 66 Zákona o vodách č. 254/2001 Sb. stanoveno Krajským úřadem Moravskoslezského kraje dne 21.07.2014 s č. j. MSK 71308/2014.

K žádosti uvádíme následující:


- Proti předložené PD a realizaci stavby „Rekonstrukce dvou učeben a zřízení bezbariérového přístupu ZŠ Pohořská v Odrách“ nemáme námitek.
- Upozorňujeme, že státní podnik Povodí Odry nenese zodpovědnost za škody na majetku investora nebo prováděcí organizace v době výstavby ani po dokončení stavby, které budou způsobeny působením vody, odchodem ledů, pádem stromů břehového a doprovodného porostu a jinými nepředpokládanými vlivy vodního toku.

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0060 Odry od toku Budišovka po tok Jičínka. Stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující. V zájmovém území stavby nejsou navržena žádná opatření za účelem dosažení dobrého ekologického stavu vodního útvaru.

Akce je v souladu s Národním plánem povodí Odry, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry.

Uvedený záměr je možný, protože nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a lze předpokládat, že jeho realizace nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.


Ing. Břetislav Tureček
vedoucí odboru
vodohospodářských koncepcí a informací

Povodí Odry,
státní podnik
701 26 Ostrava, Varenská 49
IČ: 70890021 DIČ: CZ70890021

Příloha:
PD

Státní podnik Povodí Odry zpracovává osobní údaje dle zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění. Bližší informace naleznete na webových stránkách.


Doručovací adresa:

Povodí Odry, státní podnik
Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava
E-mail: info@pod.cz

IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021
Zapsán v OR u Krajského soudu
v Ostravě, spisová značka AXIV 584

Bankovní spojení:
KB Ostrava
č. ú.: 97104761/0100

www.pod.cz



**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
Opavská 6230 / 29A
708 00 Ostrava - Poruba

Značka: 9773/V002314/2017/NO

Ostrava, dne: 30.1.2017

Věc: **Rekonstrukce dvou učeben a zřízení bezbariérového přístupu ZŠ Pohořská, Odry, parc.č. 577, 576, k.ú. Odry**
Investor: Město Odry
Stanovisko pro vydání územního souhlasu, resp. územního rozhodnutí

K existenci sítí (stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 02.01.2017 pod zn.: 9773/V027278/2016/NO.

Popis stavby:


Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci dvou učeben a zřízení bezbariérového venkovního výtahu pro ZŠ Pohořská v Odrách na pozemku parc.č. 557, 556 v k.ú. Odry. V rámci stavebního objektu SO 01 – Bezbariérový výtah je návrh venkovního výtahu, který je řešen jako přístavba ke stávajícímu objektu školy. Budou odstraněny kolizní výplně otvorů, část podlahové konstrukce, venkovní zpevněné plochy a nezbytná část dotčených zelených ploch. Bezbariérový výtah bude sloužit k bezbariérovému propojení jednotlivých pater ZŠ (1.-3.NP). V rámci stavebního objektu SO 02 – Úprava učeben č. 44 a 54 bude komplexní výměna podlahových krytin včetně odstranění stávajících.

Stanovisko k umístění:

Realizací výše uvedené stavby dle přiložené situace na pozemcích parc. č. 577, 576, k. ú. Odry **nedojde ke střetu** se zařízením v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s. **Nemáme námitek.**

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 27

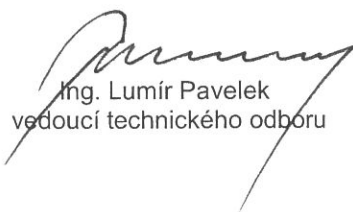
Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.

Městský úřad Odry

Odbor životního prostředí

Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry

Ing. Dagmar Tom
2017.02.20 11:12:19

Signer:
CN=Ing. Dagmar Tomanová
C=
O=Město Odry [IČ00298221]

Public key:
RSA/2048 bits

VÁŠ DOPIS ZN.: -
ZE DNE: 19.1.2017
ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚO/03910/2017
SPIS. ZNAČKA: MěÚO/01724/2017/02/OŽP/Da
200.1 A 5
VYŘIZUJE: Ing. Petr Coufal
TELEFON: 556 768 186
E-MAIL: coufal@odry.cz
DATUM: 20.02.2017

- dle rozdělovníku -

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Odry, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad (dále jen „vodoprávní úřad“) věcně příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) žadateli, kterým je

město Odry, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry, IČO: 00298221 (dále jen „žadatel“)

vydává

podle § 104 odst. 9 vodního zákona

souhlasné závazné stanovisko

ke stavbě „**Rekonstrukce dvou učeben a zřízení bezbariérového přístupu ZŠ Pohořská v Odrách**“ v k. ú. Odry.

Odůvodnění

Dne 23.1.2017 podal žadatel zastoupený firmou PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. na vodoprávní úřad žádost o vydání koordinovaného stanoviska.

Žádost byla doložena dokumentací pro územní rozhodnutí a stavební povolení zpracovanou v lednu 2017 firmou PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. a plnou mocí. Předmětem je přístavba výtahu a stavební úpravy stávajících učeben.

Stavba je umístěna v záplavovém území stanoveném Krajským úřadem Moravskoslezského kraje opatřením obecné povahy ze dne 21.7.2014 pod č. j. MSK 71308/2014 mimo jeho aktivní zónu. Protože se nejedná o záměr uvedený v § 17 vodního zákona (jedná se o stavbu, která neovlivní odtokové poměry, v případě rekonstrukce učeben jsou umístěny uvnitř budovy a v případě přístavby výtahu je přístavba umístěna v zákrytu budovy tak, že nemůže ovlivnit průchod povodně), souhlas podle tohoto ustanovení se nevydává. Jsou však dotčeny zájmy chráněné vodním zákonem (stavba se nachází v záplavovém území), proto vodoprávní úřad vydal závazné stanovisko dle § 104 odst. 9 vodního zákona.

Vzhledem k charakteru, rozsahu a provedení stavby (viz výše) a povinností daným vodním zákonem (zejména § 85), které vodoprávní úřad považuje za dostačující, nestanovoval podmínky udělovaného závazného stanoviska.

Dále vodoprávní úřad dospěl k závěru, že stavbou nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, ve kterém se stavba nachází.

BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČS a.s., pobočka Odry
č.ú. 19-1765068319/0800
IČ: 00298221
DIČ: CZ00298221

ÚŘEDNÍ HODINY
po a st: 8.00 – 11.30 12.00 – 17.00 hod
PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ:
út a čt: 8.00 – 11.30 12.00 – 14.00 hod
pá: 8.00 – 11.30 12.00 – 13.30 hod.

TEL.: 556 768 111 – spoj.
FAX: 556 768 110
IDDS: kyebfxv
http://www.odry.cz
e-mail: podatelna@odry.cz

Poučení

Protože se nejedná o rozhodnutí ve správním řízení, není možné proti závaznému stanovisku podat odvolání ve smyslu § 81 odst. 1 správního řádu.

Vydání závazného stanoviska neznamená, že v dané lokalitě nemůže dojít k záplavám.

„otisk úředního razítka“

Ing. Dagmar Tomanová
vedoucí odboru životního prostředí

Příloha
Situace

Rozdělovník


1. Město Odry, Masarykovo nám. 16/25, 742 35 Odry

v zastoupení: **PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29A, Poruba, 708 00 Ostrava**

Založit

2. Městský úřad Odry, odbor životního prostředí

Situace

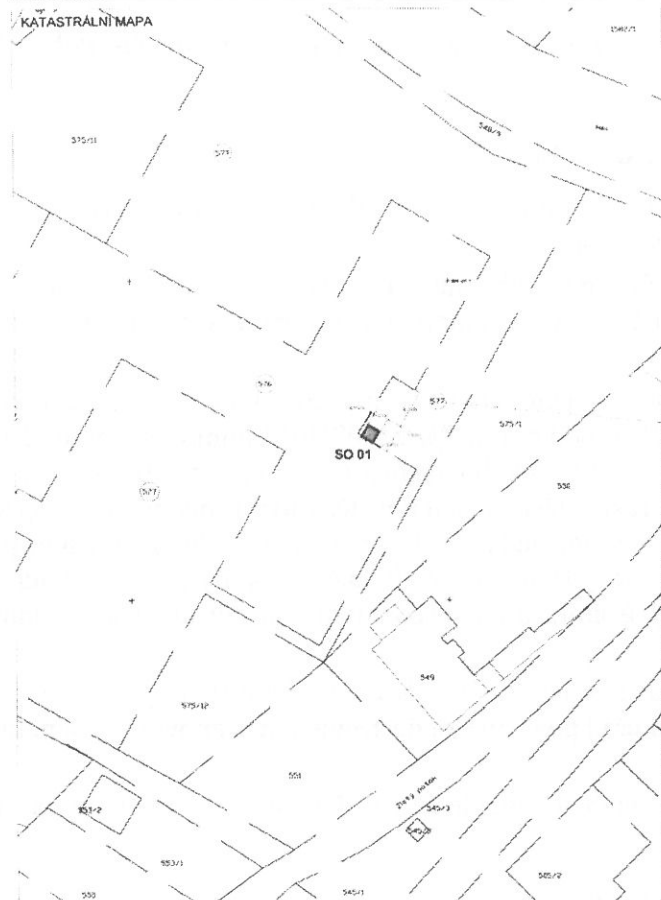

Městský úřad Odry

Odbor životního prostředí
Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry

Ing. Dagmar Torr
2017.02.20 12:31:06

Signer:
CN=Ing. Dagmar Tomanová
C=
O=Město Odry [IČ00298221]

Public key:
RSA/2048 bits

VÁŠ DOPIS ZN.: -
ZE DNE: 19.1.2017
ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚO/03911/2017
SPIS. ZNAČKA: MěÚO/01724/2017/03/OŽP/Da
200.1 A 5
TELEFON: 556 768 184
E-MAIL: davidova@odry.cz
DATUM: 20.02.2017

Dle rozdělovníku

VYŘIZUJÍ: za odbor ŽP: Ing. Petr Coufal, Ing. Petr Lelek, Ing. Michaela Zaoralová, Ph.D., Ing. Klára Svobodníková, Ing. Terézia Matúšů, Petra Davidová
za odbor kultury a školství: Bc. Radim Kravčenko
za odbor dopravy: Miroslav Frydrych

„Rekonstrukce dvou učeben a zřízení bezbariérového přístupu ZŠ Pohořská v Odrách“, k. ú. Odry – koordinované stanovisko

Městský úřad Odry, odbor životního prostředí dne 23.1.2017 obdržel žádost o koordinované stanovisko k výše uvedené akci. Předložená dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení zpracovaná v lednu 2017 firmou PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29A, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 27787443, řeší přístavbu výtahu a stavební úpravy stávajících učeben.

Investorem stavby je město Odry, Masarykovo nám. 16/25, Odry.

Na základě žádosti a po prostudování předložených podkladů vydává Městský úřad Odry toto **koordinované stanovisko**:

Odbor životního prostředí:

Vodní hospodářství (Ing. P. Coufal):

Městský úřad Odry, odbor ŽP jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění (dále jen „vodní zákon“) sděluje z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem následující:

1. **Stavba je umístěna v záplavovém území Odry.** Vzhledem k tomu, že záměr neovlivní odtokové poměry, souhlas podle § 17 vodního zákona se nevydává. Vodoprávní úřad ke stavbě vydal závazné stanovisko podle § 104 odst. 9 vodního zákona dne 20.2.2017 pod č. j. MěÚO/03910/2017.
2. **Upozorňujeme na povinnosti vlastníků movitého majetku i nemovitostí daných zejména § 85 vodního zákona.**

Ochrana přírody a krajiny (Ing. P. Lelek):

Stavební úpravy a přístavba výtahu jsou navrhovány u stávajícího objektu Základní školy na ulici Pohořské v Odrách, která stojí v zastavěném území města Odry, na území přírodního parku „Oderské vrchy“ a v ohrazeném a oploceném areálu školy. Stavební úpravy se nedotknou žádného zvláště chráněného území ani jeho ochranného pásma, nedotknou se žádného skladebného prvku územního systému ekologické stability, ani žádného významného krajinného prvku. Navrhované úpravy příliš nezmění vzhled budovy školy, takže nedojde ke změně

BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČS a. s., pobočka Odry
č. ú. 19-1765068319/0800
IČ: 00298221
DIČ: CZ00298221

ÚŘEDNÍ HODINY:
po a st: 8.00 - 11.30 a 12.00 - 17.00 hod.
PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ:
út a čt: 8.00 - 11.30 a 12.00 - 14.00 hod.
pá: 8.00 - 11.30 a 12.00 - 13.30 hod.

TEL.: 556 768 111 – spoj.
FAX: 556 768 110
IDDS: kyeafxv
http://www.odry.cz
e-mail: podatelna@odry.cz

krajinného rázu. Proto se souhlas k zásahu do krajinného rázu nevydává. Nedojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les, ale takovéto dřeviny poblíž stavby výtahu rostou. Není nám známo, zda na vnějším povrchu upravované školy nehnízdí ptáci nebo se na ni neukrývají zvláště chráněné živočichové (netopýři, plši apod.).

Městský úřad Odry, odbor životního prostředí (dále jen „správní orgán“) jako správní orgán na úseku ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 76 a 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), s předloženým záměrem souhlasí a investorovi vydává následující upozornění.

Upozornění investorovi:

1. Pokud na upravované budově školy hnízdí zvláště chránění ptáci nebo se na ni ukrývají zvláště chráněné živočichové - např. rorýsi nebo netopýři (jejich seznam je uveden v příloze č. III vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. v platném znění), musí jim být zajištěna ochrana podle § 50 zákona. Pokud takovou ochranu nebude možno zajistit, investor musí požádat Krajský úřad Moravskoslezského kraje před podáním jakékoliv žádosti na stavebním úřadě o vydání předchozího stanoviska podle § 50 odst. 3 zákona nebo o vydání výjimky ze zákazů u zvláště chráněných živočichů podle § 56 zákona.
2. Pokud na upravované budově školy hnízdí volně žijící ptáci (ostatní, „nechráněné“ druhy jako např. jiřičky, vrabci ad.), musí jim být zajištěna ochrana podle § 5a zákona (např. nesmí být vyrušováni při hnízdění, nesmí být poškozeno, zničeno nebo odstraněno jejich hnízdo atd.). Pokud takovou ochranu nebude možno zajistit, investor musí před podáním jakékoliv žádosti na stavebním úřadě požádat správní orgán o vydání rozhodnutí podle § 5b zákona k odchylnému postupu při ochraně ptáků.

Pozn.: *Ochrana pravidelně užívaných hnízdišť ptáků a úkrytů netopýřů nebo jiných zvláště chráněných živočichů se vztahuje i na období, kdy aktuálně ptáci nehnízdí a živočichové tyto úkryty neužívají.*

3. Podle § 7 odst. 1 zákona a podle vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolání jejich kácení v platném znění musí být zajištěna maximální ochrana všech dřevin rostoucích mimo les na stavebních pozemcích a v okolí. *Je nutno respektovat ustanovení ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při případném řezu větví dřevin je nutno respektovat zásady dané Standardem péče o přírodu a krajinu SPPK A02 002:2012 Řez stromů.*
4. Povrch nezastavěných a nezpevněných pozemků dotčených stavebními pracemi musí být při dokončení uveden do původního stavu (např. zatravněním) a investor musí zajistit, aby se na tyto pozemky nerozšířily nepůvodní invazní druhy rostlin (např. křídlatka japonská).

Ochrana zemědělského půdního fondu (Ing. M. Zaoralová, Ph.D.):

Městský úřad Odry, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu příslušný podle ustanovení § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“), sděluje, že z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem nemá námitek k danému záměru. Po prověření předložených dokladů bylo zjištěno, že záměr se dotkne pozemku parc. č. 577 (druh pozemku – zahrada) a parc. č. 576 (druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří) v k. ú. Odry. Pozemek parc. č. 576 je dle § 1 zákona o ochraně ZPF součástí zemědělského půdního fondu. Dle ustanovení § 9 odst. 2 písm. a) bod 1) zákona o ochraně ZPF není potřeba souhlasu s odnětím, má-li být ze zemědělského půdního fondu odňata zemědělská půda v zastavěném území pro stavbu včetně souvisejících zastavěných ploch o výměře do 25 m².

Státní správa lesů (Ing. K. Svobodníková):

Městský úřad Odry, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, věcně a místně příslušný podle ustanovení § 61 odst. 1) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a podle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění

některých zákonů, v platném znění, po posouzení podkladů žádosti, vyhodnocení z hlediska zájmů chráněných zákonem o lesích a porovnání s mapovými územně analytickými podklady aplikace GIS, nemá k předmětnému záměru připomínek. Záměrem nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa ani pozemky do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.

Ochrana ovzduší (Ing. T. Matušů):

Městský úřad Odry, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný orgán ochrany ovzduší podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) a jako místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) v souladu s § 154 správního řádu sděluje, že není ve věci předmětného záměru z hlediska zákona o ochraně ovzduší ve smyslu § 149 odst. 1 správního řádu dotčeným správním orgánem, předložená dokumentace neobsahuje stacionární zdroj znečišťování ovzduší.

Odpadové hospodářství (P. Davidová):

Městský úřad Odry, odbor životního prostředí, jako orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství příslušný dle § 71 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), dává v souladu s § 79 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech k realizaci výše uvedeného záměru dle posuzované dokumentace kladné vyjádření.

Upozornění:

1. Nakládání s veškerými odpady vzniklými v souvislosti s realizací předmětné akce včetně bouracích prací musí být řešeno dle současně platné legislativy v odpadovém hospodářství. **Upozorňujeme, že ke dni 1.4.2016 byla vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) nahrazena vyhláškou č. 93/2016 Sb., o Katalogu opadů. Tuto nesrovnalost je třeba v projektové dokumentaci pro následná řízení opravit (Souhrnná technická zpráva, část B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana, písm. a), odstavce „Odpady“; část B.8 Zásady organizace výstavby, písm. g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emise při výstavbě, jejich likvidace).**
2. Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu se zákonem o odpadech a se zvláštními právními předpisy (§ 10 odst. 1 zákona o odpadech).
3. Odpady mohou být předány pouze osobě oprávněné k převzetí těchto odpadů do svého vlastnictví.
4. Bez prokazatelného souladu se zákonem o odpadech nesmí být žádné odpady využívány.
5. Původce odpadů (§ 4 odst. 1 písm. x) zákona o odpadech) je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo odstranění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich převedení do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech.

Toto vyjádření nenahrazuje souhlasy vydávané podle zákona o odpadech. Zároveň se nejedná o stanovisko ani závazné stanovisko ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Městský úřad Odry, odbor kultury a školství (Bc. R. Kravčenko):

Závazné stanovisko v předmětné věci Městský úřad Odry, Odbor kultury a školství (dále jen „správní orgán SPP“), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový

zákon“) a podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) **nevydá.**

Z dostupných a předložených podkladů vyplývá, že v dotčeném území předmětné projektové dokumentace se nenachází žádné nemovité kulturní památky. Nejedná se rovněž o území s plošnou památkovou ochranou (tzn. území prohlášené za památkovou rezervaci, památkovou zónu nebo ochranné pásmo). Proto závazné stanovisko pro koordinované závazné stanovisko v předmětné věci správní orgán SPP nevydá.

Kompetentní k určení, zda dotčené území je či není územím s archeologickými nálezy, je Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno, <http://www.arub.cz/>.

Dovolujeme si Vás upozornit, že provádění archeologických výzkumů a archeologických nálezů upravuje § 22 a § 23 památkového zákona. V § 22 odst. 2 památkového zákona se uvádí: „Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.“

Městský úřad Odry, odbor dopravy (M. Frydrych):

Veřejné zájmy na úseku dopravy (silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací), jejichž ochrana je v působnosti Odboru dopravy Městského úřadu Odry, nejsou předmětným záměrem dotčeny.

„otisk úředního razítka“

Ing. Dagmar Tomanová
vedoucí odboru životního prostředí

Příloha

- Situace

Rozdělovník

1. Město Odry, Masarykovo nám. 16/25, 742 35 Odry
v zastoupení: **PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29A, Poruba, 708 00 Ostrava**

Na vědomí

2. Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno

Založit

3. Městský úřad Odry, odbor životního prostředí

Situace





PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
OPAVSKÁ 6230/29A
70800 OSTRAVA-PORUBA

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1091326591VYŘIZUJE / LINKA
Feč/800850860MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Val. Meziříčí / 3. 2. 2017

Stanovisko ČEZ Distribuce, a.s., k žádosti ev. Číslo 1091326591, vydané pro účely územního a stavebního řízení.

Název stavby: Rekonstrukce dvou učeben a zřízení bezbariérového přístupu ZŠ Pohořská
v Odrách k. ú. Odry, p.č. st. 576, 577

Kat. území: Odry

Parc.číslo : st. 576, 577

Předložené podklady: Situace stavby, technická zpráva

ČEZ Distribuce, a.s., **souhlasí s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení** pro výše uvedenou stavbu při dodržení následujících podmínek:

- sdělení DSO k zařízení energetické společnosti č. **0100669107**.
- při realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízení distribuční soustavy (DS) dodrženy veškeré platné normy a předpisy.

Toto stanovisko má platnost 1 rok od data vydání.

Poznámka: Při další korespondenci uvádějte značku podle záhlaví.

S pozdravem

Ing. Miroslav Broskevič
Vedoucí oddělení Správy energetického majetku – region



ČEZ Distribuce, a.s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 247 29 035 287.

**VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 775407/16

Číslo žádosti: 0116 766 123

Důvod vydání *Vyjádření*: **Územní souhlas**

Platnost tohoto *Vyjádření* končí dne: 9. 12. 2018.

Žadatel	PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.	
Stavebník	PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.	
Název akce	Přístavba výtahu ZŠ Odry	
Zájmové území	Okres	Nový Jičín
	Obec	Odry
	Kat. území / č. parcely	Odry

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání *Vyjádření* o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* následující *Vyjádření*:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací
společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* (dále jen *SEK*)
nebo její ochranné pásmo.

Existence a poloha *SEK* je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Číslo jednací: 775407/16

Číslo žádosti: 0116 766 123

Společnost **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** souhlasí s umístěním stavby, jejíž umístění bude případně povoleno vydáním územního souhlasu k záměru. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen dodržet Podmínky ochrany **SEK** společnosti **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**, které jsou součástí tohoto **Vyjádření**.

Připojené Podmínky ochrany **SEK** společnosti **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** jsou obecné podmínky realizace stavby, které nebrání vydání územního souhlasu k záměru.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto **Vyjádření** uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání **Vyjádření** uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto **Vyjádření**, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** o tom, zda toto **Vyjádření** v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto **Vyjádření** nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany **SEK** jsou stanoveny v tomto **Vyjádření** a ve Všeobecných podmínkách ochrany **SEK** společnosti **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**, které jsou nedílnou součástí tohoto **Vyjádření**. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany **SEK** společnosti **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen **pouze pro případ, že**

- a) existence a poloha **SEK**, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy **SEK** společnosti **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** a nebo
- b) toto **Vyjádření**, včetně Všeobecných podmínek ochrany **SEK**

nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se **SEK**, nebo zasahuje do Ochranného pásma **SEK**, vyzvat písemně společnost **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** k upřesnění podmínek ochrany **SEK**, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** pověřeného ochranou sítě - Karel Dombrovský, e-mail: karel.dombrovsky@cetin.cz (dále jen POS).

(4) Přeložení **SEK** zajistí její vlastník, společnost **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** Stavebník, který vyvolal překládku **SEK** je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku **SEK**, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení **SEK** dle bodu (3) tohoto **Vyjádření** je stavebník povinen uzavřít se společností **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** Smlouvu o realizaci překládky **SEK**.

(6) Společnost **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o **SEK**.

(7) Žadateli převzetím tohoto **Vyjádření** vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k **Vyjádření** lze kontaktovat společnost **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** na asistenční lince 14 111.


Přílohami Vyjádření jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany **SEK** společnosti **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy **SEK**)
- Informace k vytyčení **SEK**

Číslo jednací: 775407/16

Číslo žádosti: 0116 766 123

Výjádření vydala společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* dne: 9. 12. 2016.



Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

96

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.
5. Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započítáním zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzve *POS* ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od *NVSEK*.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* na telefonní číslo: 602 786 457 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtní a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

Příloha k *Vyřádření* 775407/16

Číslo žádosti: 0116 766 123

Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* se, prosím, obračejte na společnosti uvedené níže.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Morava sever

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238462175 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Morava sever

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238462489 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem: Pohraniční 52/23, 703 00 Ostrava

IČ: 25788680

DIČ: CZ25788680

kontakt: Ing. Lubomír Vařecha, mobil: 725820762, e-mail: varecha@vegacom.cz
Hurníková Hana, mobil: 725820758, e-mail: hurnikova@vegacom.cz**ALPROTEL GROUP, s.r.o.**

se sídlem: Dobrá 543 Frýdek-Místek PSČ 739 51

IČ: 25863037

DIČ: CZ25863037

kontakt: Libor Kašperlík, mobil: 602783894, e-mail: kasperlik@alprotel.cz

GIS-STAVINVEX, a.s.

se sídlem: Bučinská 1733, 735 41 Petřvald

IČ: 25163558

DIČ: CZ25163558

kontakt: Michal Kučera, tel/fax: 596541102, mobil: 731613394, e-mail: ostrava@gis-stavinex.cz
Ing. Anežka Škovroňová, tel/fax: 596541102, mobil: 731204729, e-mail: ostrava@gis-stavinex.cz**Josef Matoušek**

se sídlem: Dvorní 766/27, Ostrava-Poruba, PSČ: 708 00

IČ: 75591961

DIČ: 6404090748

kontakt: Josef Matoušek, mobil: 602 516 579, e-mail: matousek1964@seznam.cz

KATES, spol. s r.o.

se sídlem: Důlní 889, 735 35 Horní Suchá

IČ: 47680954

DIČ:

kontakt: Stanislav Knebl, tel.: 596426011, mobil: 736626762, e-mail: knebl.kates@seznam.cz

Milan Kočvara

se sídlem: Osvoboditelů 1200, 742 21 Kopřivnice

IČ: 63341620

DIČ:

kontakt: Milan Kočvara, mobil: 602439837, e-mail: vytyceni@seznam.cz

OPTOMONT, a.s.

se sídlem: Na Najmanské 915, 710 00 Ostrava

IČ: 25355759

DIČ: CZ25355759

kontakt: Bogdan Kaleta, tel.: 558340911, mobil: 721521807, e-mail: bogdan.kaleta@optomont.cz

Příloha k Vyjádření 775407/16

Číslo žádosti: 0116 766 123

Rostislav Ralidiák

se sídlem: Karviná, Čsl.armády 2930/25, PSČ 73301

IČ: 70244090

DIČ: CZ70244090

kontakt: Rostislav Ralidiák, mobil: 602 749 579, e-mail: trasovani@atlas.cz

Sitel, spol. s r.o., oblast Ostrava


se sídlem: U studia 2253/28, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČ: 44797320

DIČ: CZ 44797320

kontakt: Ing. Jaroslav Solnický, mobil: 724 390 320, e-mail: jsolnický@sitel.cz

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOMÉ ÚZEMÍ

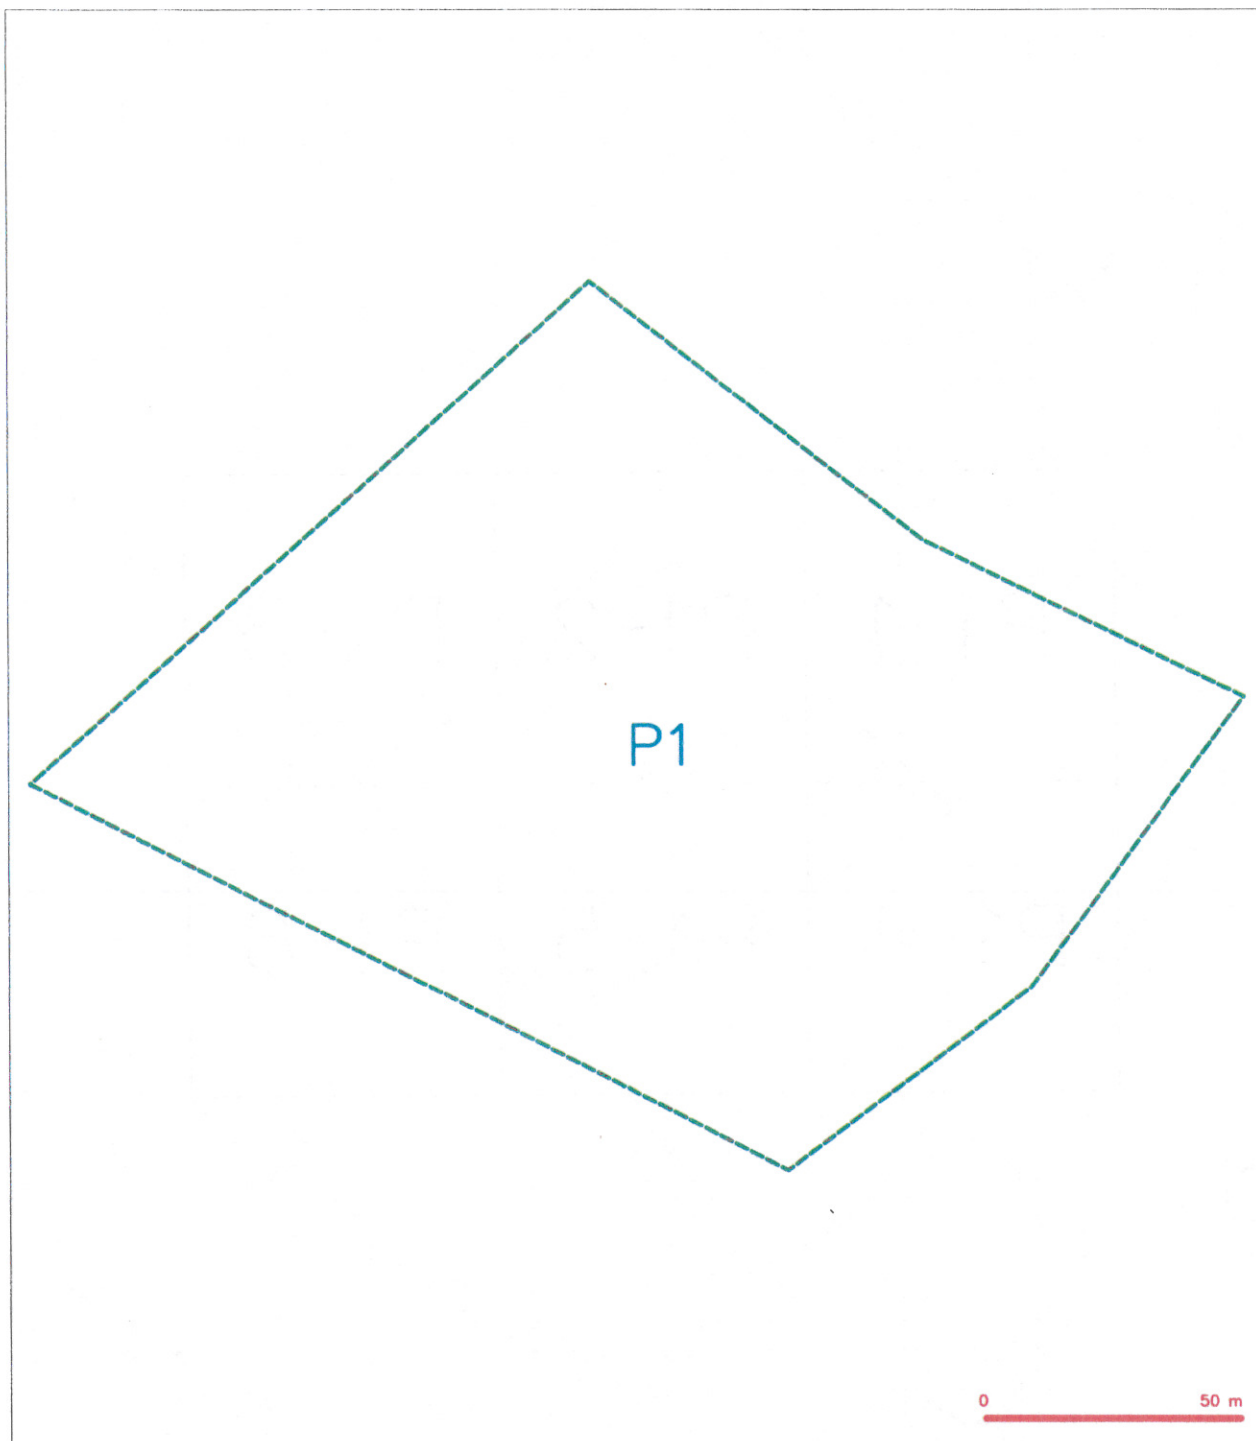

LEGENDA

----- hranice zájmového území k vyjádření









Za společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
viz souhlas uvedený ve Vyjádření


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



LEGENDA

-  nezaměřený průřez optického kabelu, ROPE trubky
 nebo součet optického a metalického kabelu
 rádiové síť, ochranné pásmo rádiové síť
 nadzemní síť
 napřevzatá síť  kolektor, kabelovod
 podzemní síť cizí
 síť x NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1



LEGENDA

- hranice zápisného území k vyjádření
- NN přípoje, území z NN přípojem CETIN
- zamýšlený průběh optického kabelu
- zamýšlený průběh optického kabelu, HDPE trubky
- nebo současně optického a metalického kabelu
- zamýšlený průběh metalického kabelu
- nadzemní síť
- podzemní síť

- nezamýšlený průběh optického kabelu, HDPE trubky
- nebo současně optického a metalického kabelu
- nadzemní síť, u kterých nejsou nadzemní síť
- podzemní síť
- podzemní síť
- síť s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON I, list kladu P1-2



LEGENDA

- | | | | |
|--|---|--|---|
| | hranice zálohovaného území s vyjádřením | | nezaměřený průběh optického kabelu, RDPF trubky nebo soustředěného a metalického kabelu |
| | Na příjezdu, uzemí s NN přípojem CETIN | | radové síle, uzemní pásmo radové síle |
| | zaměřený průběh metalického kabelu | | radové síle |
| | zaměřený průběh optického kabelu, RDPF trubky nebo soustředěného a metalického kabelu | | napájecí síle |
| | nezaměřený průběh metalického kabelu | | podzemní síle |
| | radové síle | | zdraví s NN |
| | | | skanzen, kabelová |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3



LEGENDA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | hranice pozemkové území s vyjádření | | nezamýšlený průběh optického kabelu, HDPE trubky |
| | NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN | | nebo současně optického a metalického kabelu |
| | zamýšlený průběh metalického kabelu | | radnice síť, ochranné pásmo radnice síť |
| | zamýšlený průběh optického kabelu, HDPE trubky | | podzemní síť |
| | nebo současně optického a metalického kabelu | | neprůhledná síť |
| | nezamýšlený průběh metalického kabelu | | podzemní síť cív |
| | podzemní síť cív | | síť v NN |
| | | | skladba, kabelovod |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4



LEGENDA

- | | | | |
|---|---|---|--|
| — | hranice pozemků území a vyznačení | — | nepravidelný průběh optického kabelu, HDPF trubky nebo souběž optického a metalického kabelu |
| — | NV přípojka, území a NV přípojka CI-TN | — | radové síť, ohraničené pásmo radové sítě |
| — | zamýšlený průběh metalického kabelu | — | nádrzemní síle |
| — | zamýšlený průběh optického kabelu, HDPF trubky nebo souběž optického a metalického kabelu | — | napravované síle |
| — | nepravidelný průběh metalického kabelu | — | podzemní síle cív |
| — | nádrzemní síle cív | — | síle s NV |


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-5



LEGENDA

- [illegible]

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-6

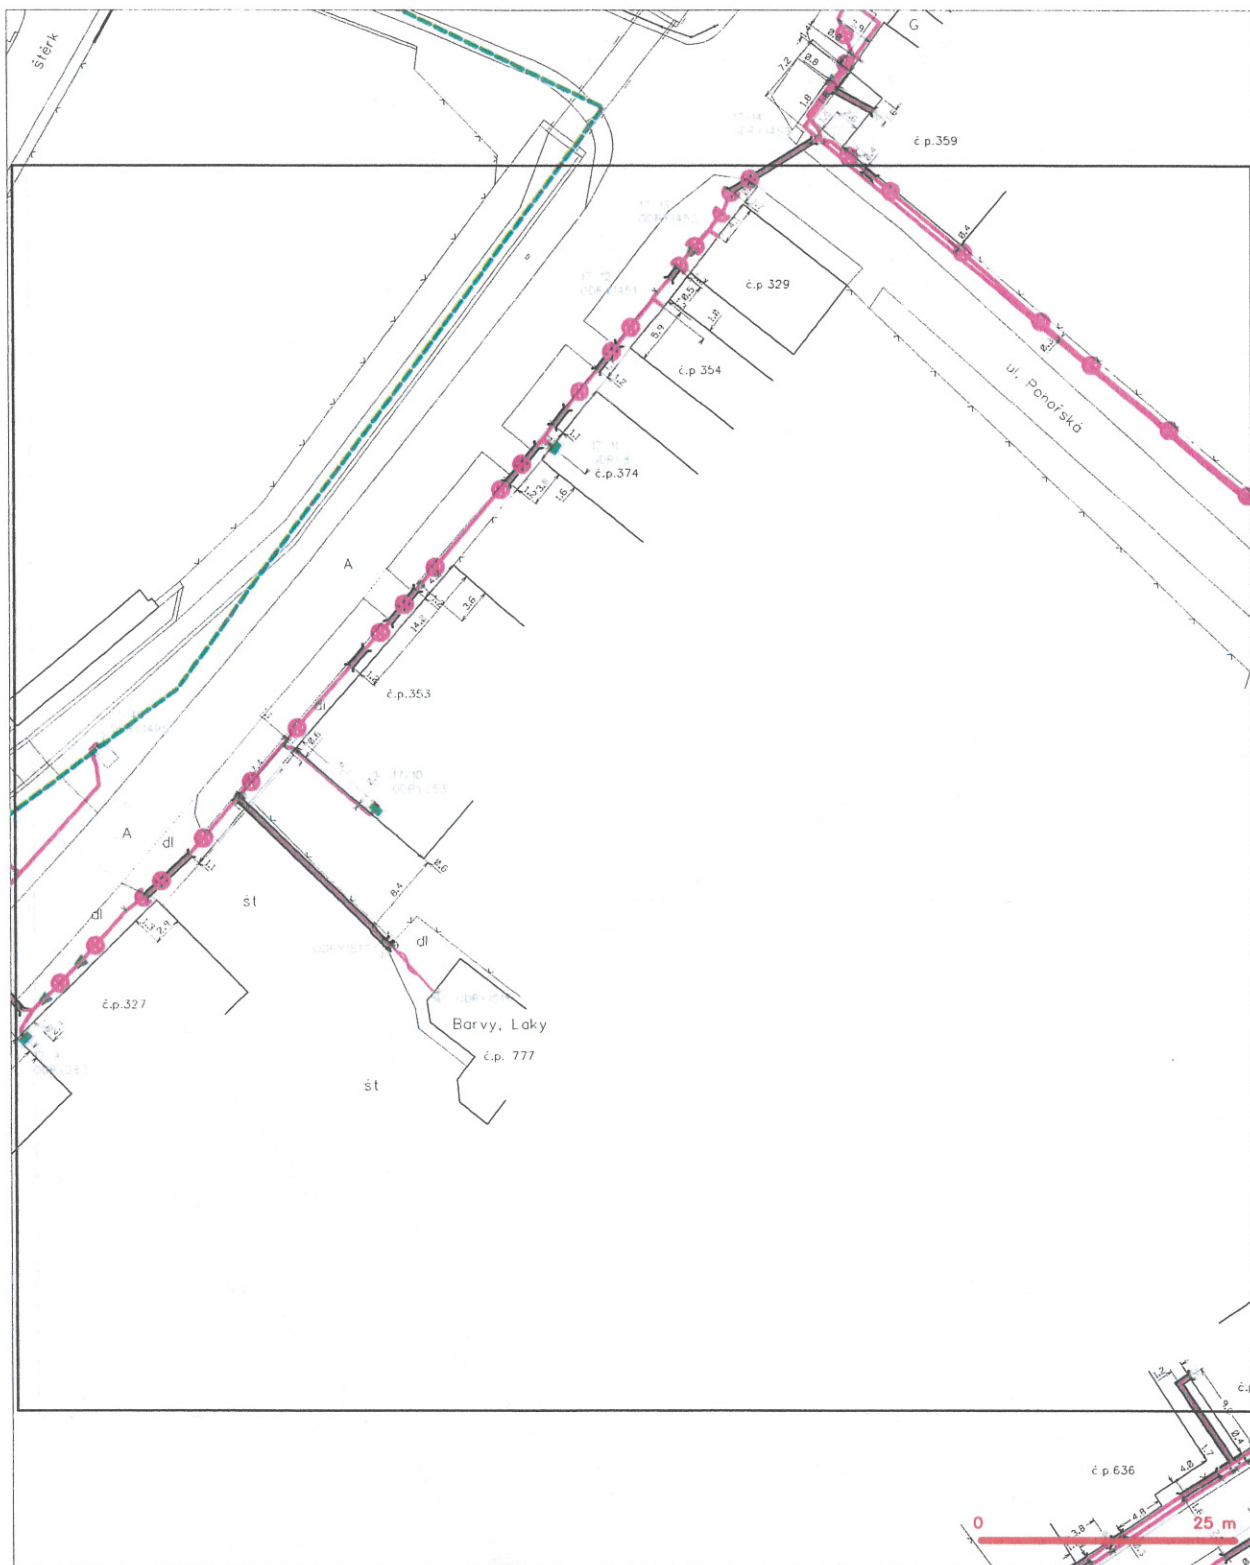

LEGENDA

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> — tržnice rozvodného území k vyjádření — NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN — zaměřený průběh optického kabelu — zaměřený průběh optického kabelu, HOPF trubky — nebo součet optického a metalického kabelu — nezaměřený průběh metalického kabelu — nadzemní síť | <ul style="list-style-type: none"> — nezaměřený průběh optického kabelu, HOPF trubky — nebo součet optického a metalického kabelu — nadzemní síť, současně pásmo rozvodné síť — nadzemní síť — nadzemní síť — podzemní síť — síť z NV |
|--|--|

ŽADATEL

PROJEKTSTUDIO

NAŠE ZNAČKA

0100669107

VYŘÍZENO DNE

09.12.2016

Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Přístavba výtahu ZŠ Odry

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100669107 ze dne 09.12.2016 sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť	střet		
Nadzemní síť	střet		
Stanice			

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet také energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.


V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před započítím zemních prací požádat o tzv. vytyčení. Kontaktní údaje pro podání žádosti naleznete na www.cezdistribuce.cz v části Kontakty.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, nahlašte nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Toto sdělení je platné do 09.06.2017 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem



z pověření POV/ŘDA/94/0118/2014
Ing. Zbyněk Businský
Vedoucí odboru Správa dat o síti
ČEZ Distribuce, a. s.

Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činnostmi v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
 - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
 - pro vodiče s izolací základní 5 metrů

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
 2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
 3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
 4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
 5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.
- Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:


5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Platí pouze se sdělením číslo 0100669107.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)

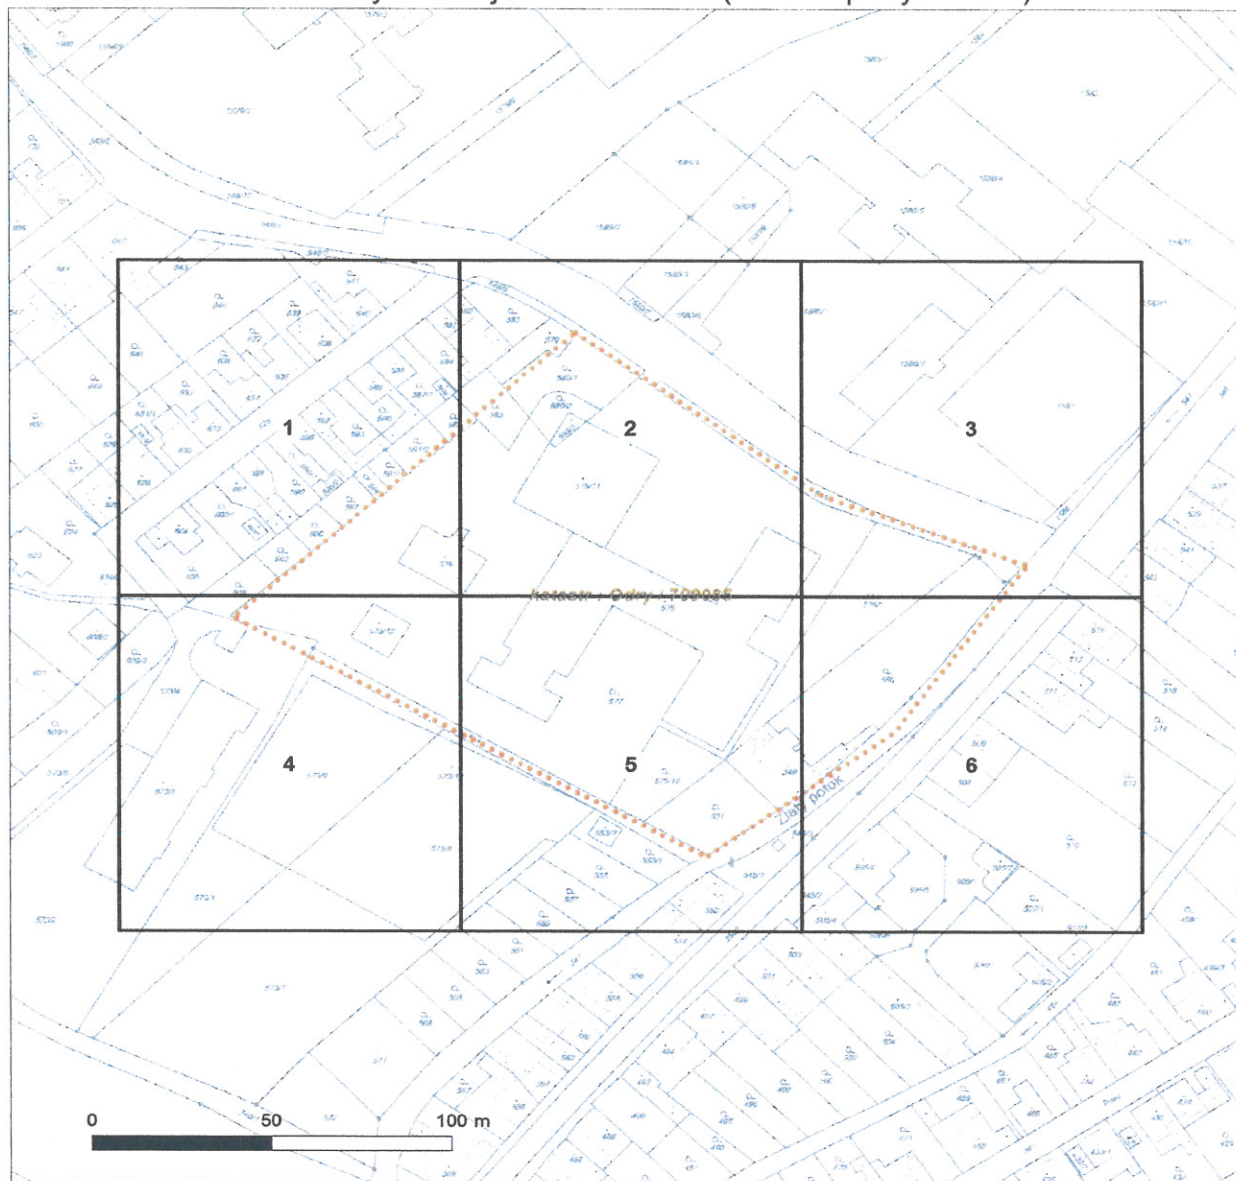

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.


LEGENDA

	Podzemní vedení NN do 1kV		Stanice do 52 kV - stožárová
	Nadzemní vedení NN do 1kV		Stanice do 52 kV - zděná
	Podzemní vedení VN do 35 kV		Transformovna (nad 52 kV)
	Nadzemní vedení VN do 35 kV		Probíhající investice ČEZ Distribuce
	Podzemní vedení VVN 110kV		Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
	Nadzemní vedení VVN 110kV		Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
	NN přívod odběratele		Hranice katastrálního území
	Cizí energetické vedení		
	Zájmové území		

Platí pouze se sdělením číslo 0100669107.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1

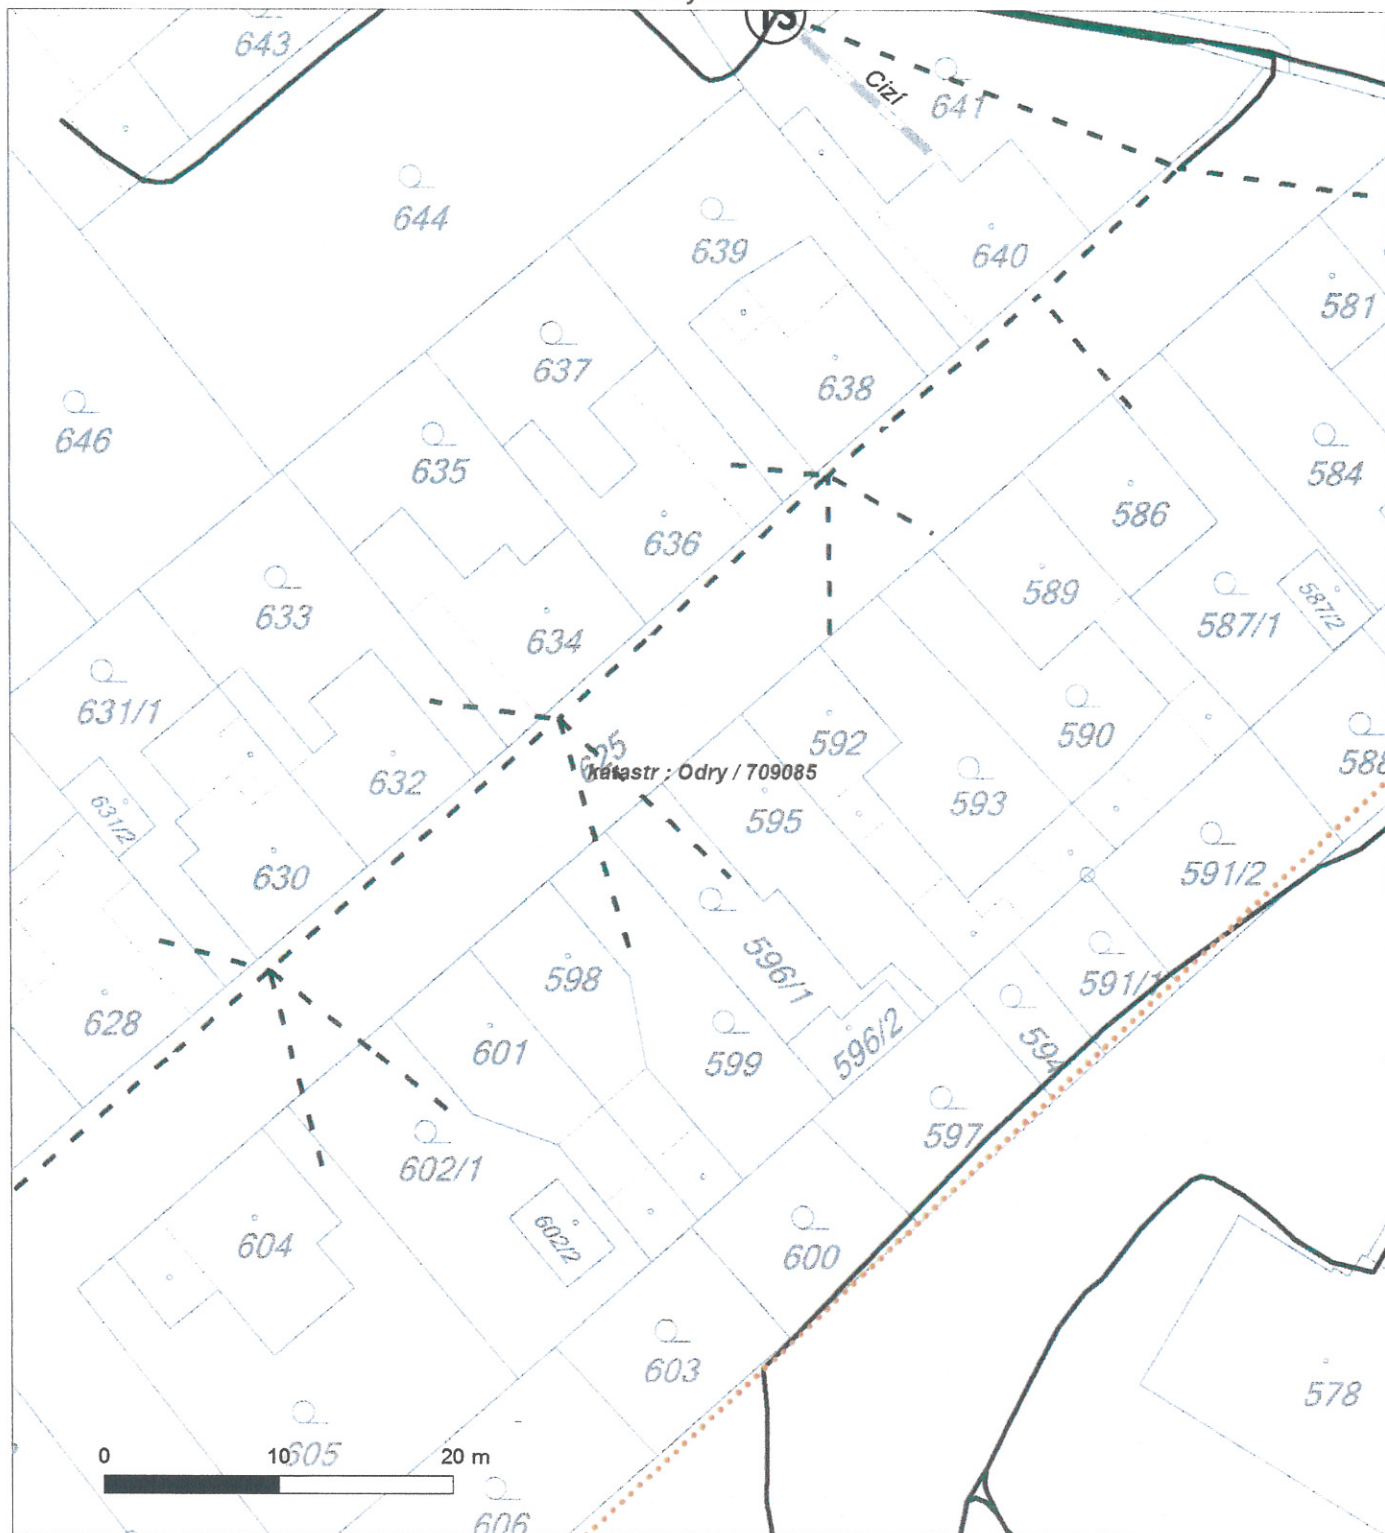

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0100669107.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0100669107.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 3

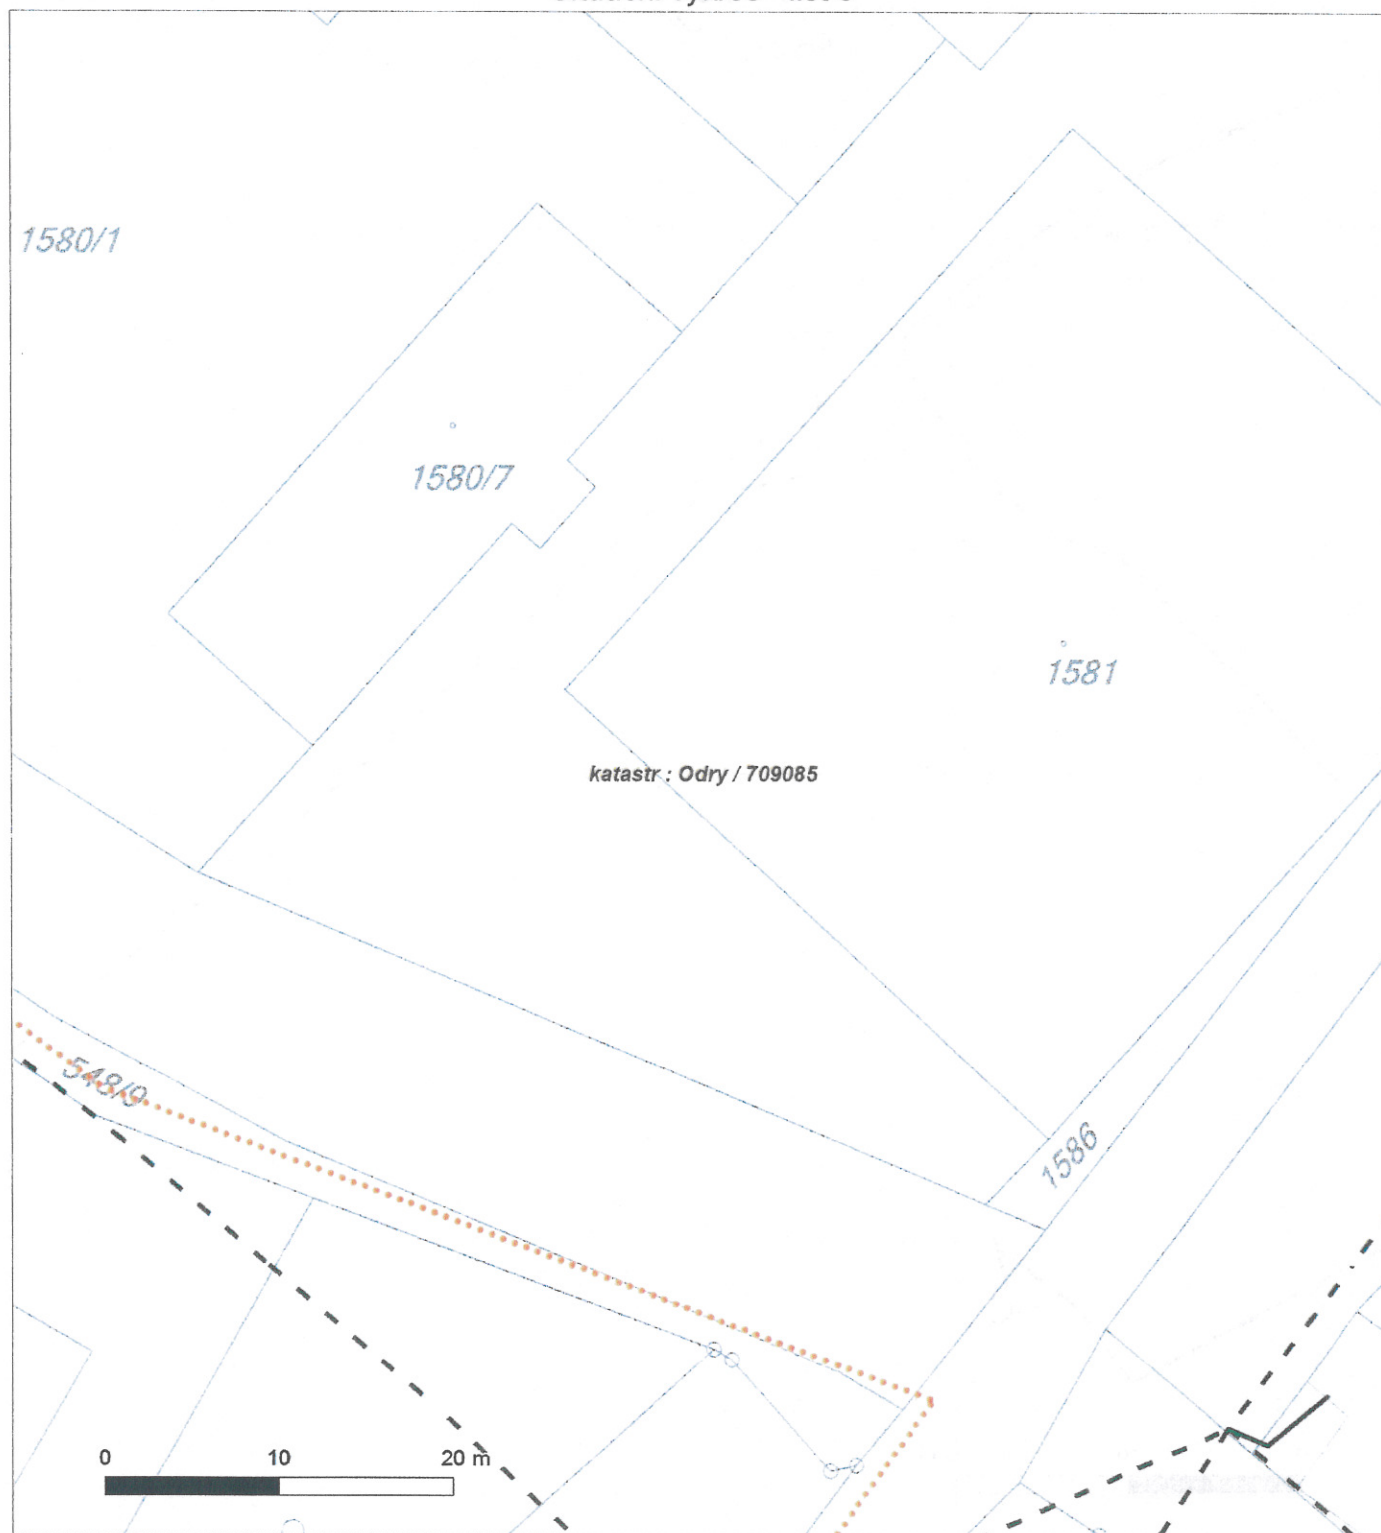


Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0100669107.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 4

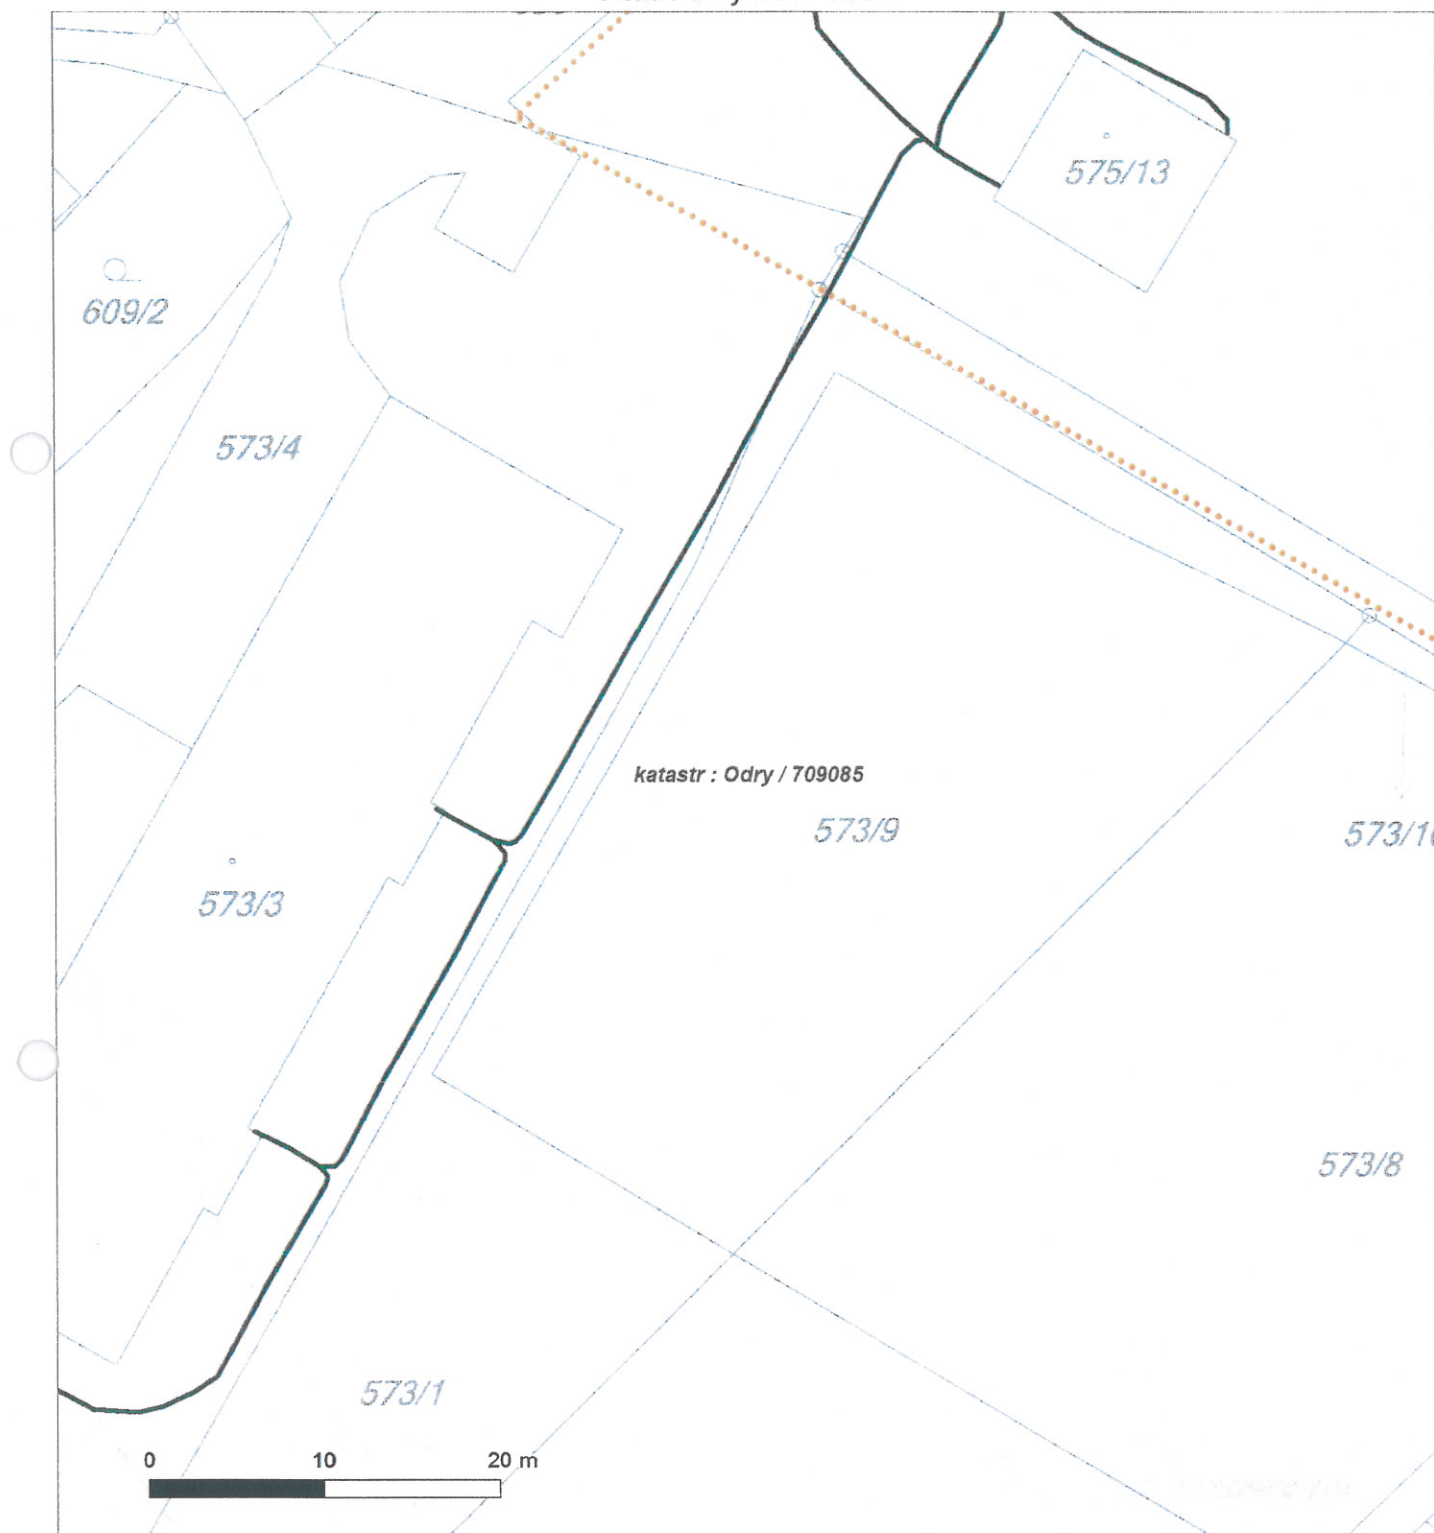


Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0100669107.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 5

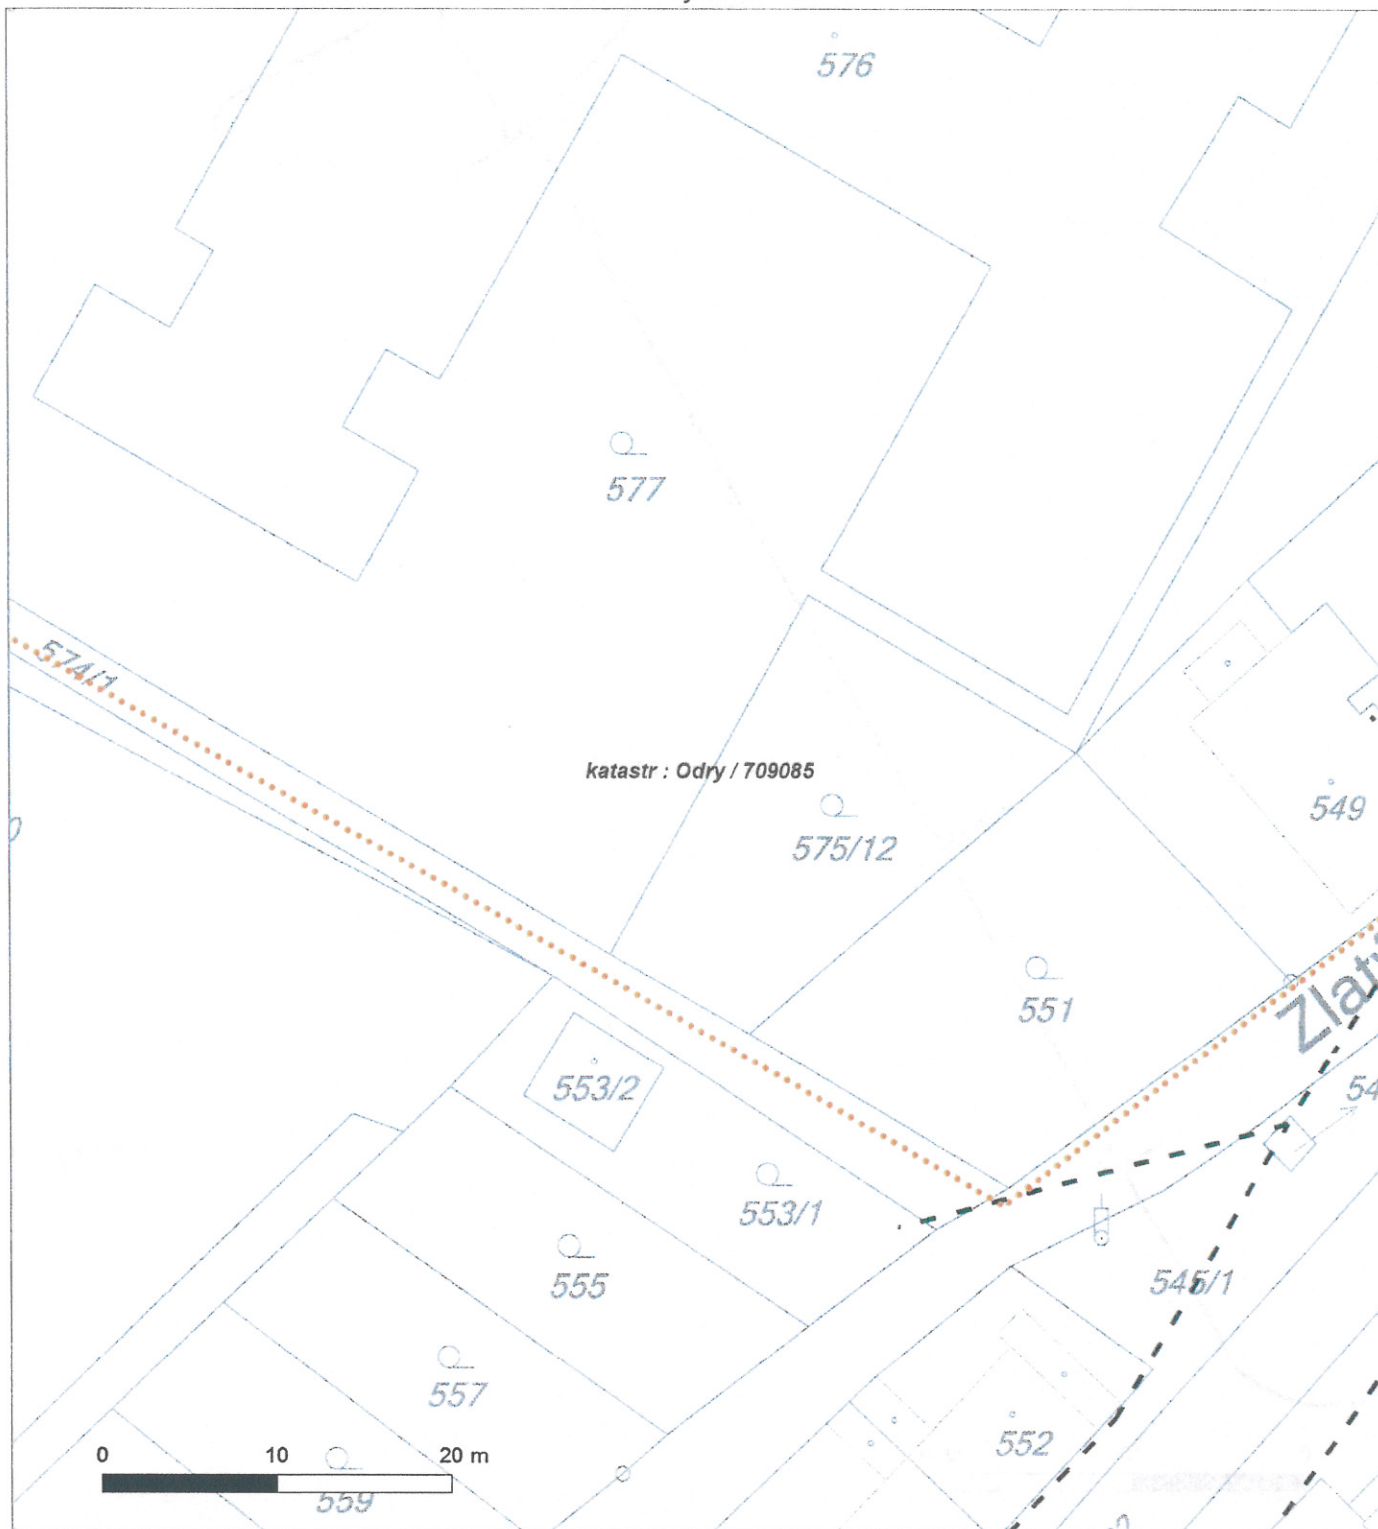

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0100669107.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 6



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



ŽADATEL
PROJEKTSTUDIO

NAŠE ZNAČKA
0200533118

VYŘIZUJE / LINKA
841 842 843

VYŘÍZENO DNE
09.12.2016

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Název akce: Přístavba výtahu ZŠ Odry

Účel: Územní souhlas

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200533118 ze dne 09.12.2016, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 09.12.2017.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ ICT Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.


S pozdravem

Martin Šklíba
ČEZ ICT Services, a. s.

Přílohy
Situační výkres zájmového území

ČEZ ICT Services, a. s.

Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 140 53 | tel.: 841 842 843
e-mail: geoportal.cezictservices@cez.cz, www.cez.cz
IČ: 26470411, DIČ: CZ26470411 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 7309
zasílací adresa pro zákazníky: Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53



Platí pouze se sdělením číslo 0200533118.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- | | | | |
|--|---------------------------|--|-----------------------------|
| | Nadzemní optické vedení | | Radioreléový spoj vzduch |
| | Podzemní optické vedení | | Zájmové území |
| | Nadzemní metalické vedení | | Hranice katastrálního území |
| | Podzemní metalické vedení | | |



Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

PROJEKTSTUDIO
Hana Zamastilová
Opavská 6230/29A
708 00 Ostrava - Poruba

Naše značka: E00654/17

V Praze dne: 5.1.2017

**Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu
sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.**

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: Přístavba výtahu - ZŠ Odry

Stupeň: Územní řízení

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

Vydané stanovisko nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko.

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomášova 2144/1
148 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

Ochrana sítí
Technologický úsek



Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: **E00654/17**
Název stavby / akce: **Přístavba výtahu - ZŠ Odry**
Datum podání žádosti: **5.1.2017**
Důvod žádosti: **Územní řízení**
Popis jiného důvodu žádosti:
Poznámka:

Žadatel

Firma / organizace: **PROJEKTSTUDIO**
IČ: **27787443**
DIČ: **CZ27787443**
Kontaktní osoba: **Hana Zamastilová**
Adresa: **Opavská 6230/29A**
Město / obec: **Ostrava - Poruba**
PSČ: **708 00**
Stát:
E-mail: **zamastilova@projektstudio.cz**
Telefonní číslo:

Stavebník

Firma / organizace: **PROJEKTSTUDIO**
Kontaktní osoba: **Hana Zamastilová**
Adresa: **Opavská 6230/29A**
Město / obec: **Ostrava - Poruba**
PSČ: **708 00**
Stát:
E-mail: **zamastilova@projektstudio.cz**
Telefonní číslo:

Stavba

Výška nad terénem (metry): **10 m**
Projektant:
Druh stavby: **Infrastruktura**
Hodnota projektu: **2 mil. Kč**
Měsíc zahájení stavby: **07/2017**
Měsíc ukončení stavby: **08/2017**


Odeslání stanoviska

E-mail: **zamastilova@projektstudio.cz**

Příloha č. 2


Situační plán

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem

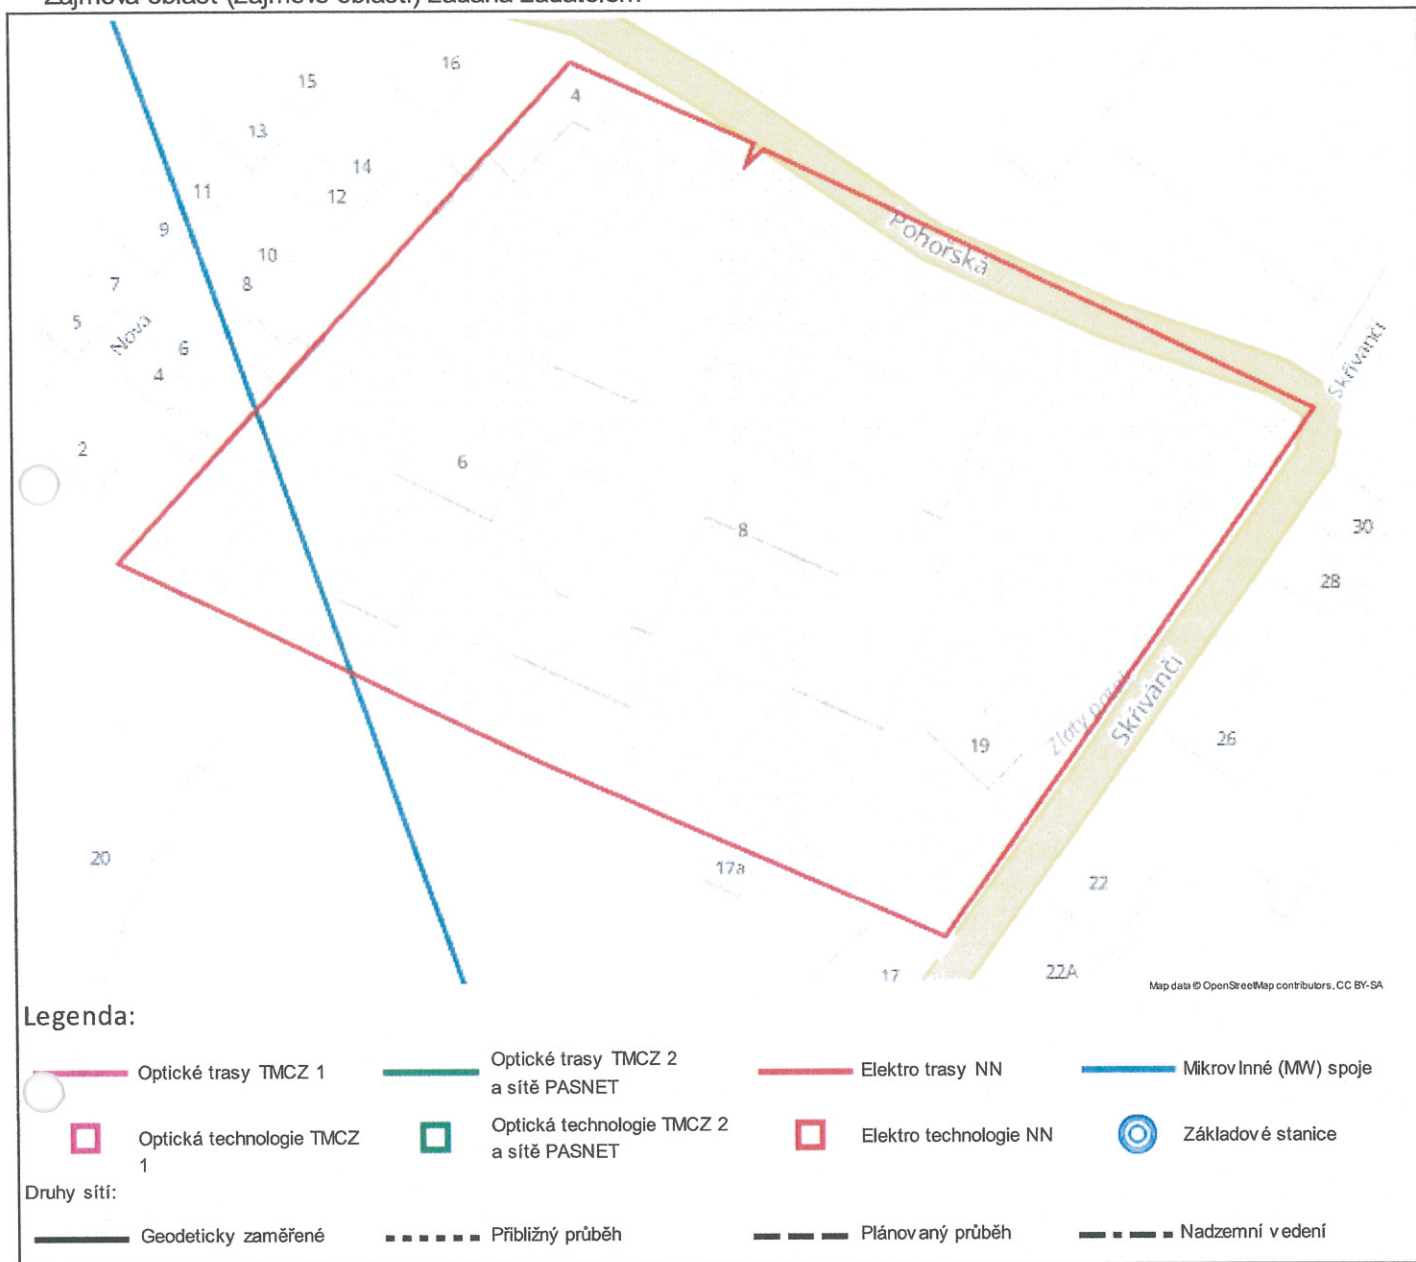

Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

GEOMETRYCOLLECTION(POLYGON((-504319.245060741 -1117521.15464686,-504417.252144381 -1117610.27430125,-504339.79505908 -1117656.15901325,-504262.790616584 -1117698.5111167,-504180.102398616 -1117602.55376331,-504283.040082256 -1117541.92572731,-504286.792965707 -1117544.68379552,-504284.862448031 -1117540.59522846,-504319.245060741 -1117521.15464686)))



**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
Opavská 6230 / 29
708 00 Ostrava

Značka: 9773/V027278/2016/NO

Ostrava, dne: 2.1.2017

Věc: **Přístavba výtahu - ZŠ Odry, parc.č. 575/1, 575/11, 575/12, 575/13, 576, 578, 580/1, 580/2, 580/3, 585, 577, k.ú. Odry**
Stanovisko k existenci inženýrských sítí, resp. stavebnímu záměru (neslouží jako stanovisko pro vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, souhlasu s ohlášenou stavbou nebo stavebního povolení)

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme se dosud nevyjadřovali.

Popis stavby:

Předložená žádost řeší přístavbu výtahu v areálu základní školy v Odrách dle vyznačeného zájmového území na pozemcích parc.č. 575/1, 575/11, 575/12, 575/13, 576, 578, 580/1, 580/2, 580/3, 585, 577, k.ú. Odry. K žádosti bylo přiloženo pouze vyznačené zájmové území na katastrální mapě bez bližšího popisu stavby. Proto vydáváme níže uvedené obecné podmínky, které mohou být po doložení přesného záměru investora doplněny.

Stanovisko k umístění:

Realizaci výše uvedené stavby na pozemcích parc. č. 575/1, 575/11, 575/12, 575/13, 576, 578, 580/1, 580/2, 580/3, 585, 577, k.ú. Odry **dojde ke střetu** s vodohospodářským zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s., a to s **vodovodními řady DN 100 GG, DN 100 GG, DN 150 GG, DN 125 GG a kanalizačními sběrači jednotné kanalizace DN 800 BE, DN 500 BE** – viz orientační záznam v mapové příloze. Požadujeme respektovat tato zařízení – viz Podmínky týkající se přípravy stavby.

Záznam dotčených zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační. Pokud z příloženého záznamu vyplývá, že realizaci výše uvedené stavby **dojde k dotčení** zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s., požadujeme před zahájením projekčních prací požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky (vodovod - středisko vodovodních sítí Bílovec, tel.č.: 556 410 015, kanalizace – středisko kanalizačních sítí Nový Jičín, tel.č.: 556 779 268).

Rovněž stavbou přípojek inženýrských sítí je nutné respektovat naše zařízení – viz Podmínky týkající se přípravy stavby.

Stavbou požadujeme respektovat stávající vodovodní a kanalizační přípojky - viz orientační záznam v mapové příloze. O určení přesné trasy přípojek je nutno požádat jejich vlastníky.

Podmínky týkající se umístění a přípravy stavby:

- Na základě vytyčení požadujeme v PD stavby pevných konstrukcí (umístění výtahu, apod.) umístit mimo ochranné pásmo vodovodního, resp. kanalizačního potrubí. Ochranná pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně - 1,5 m,
 - u vodovodních a kanalizačních řadů nad průměr 500 mm - 2,5 m.
- Na základě vytyčení požadujeme v místech souběhu nových inženýrských sítí (vč. jejich přípojek) se zařízením SmVaK Ostrava a.s. respektovat ochranné pásmo vodovodního, resp. kanalizačního potrubí a umístit stavbu mimo toto ochranné pásmo.
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního, resp. kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005.
- U přípojek k liniovým stavbám v místě souběhu se zařízením SmVaK Ostrava a.s. požadujeme dodržet odstupovou vzdálenost, viz výše. Při křížení dodržet svislou vzdálenost dle ČSN 73 6005.

Tel: 800 292 400

Fax: +420 596 624 205
E-mail: smvak@smvak.cz

Strana 1 z 2


DIČ: CZ45193665 IČ: 45193665
Společnost zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 347



- Při souběhu s vodovodní, resp. kanalizační přípojkou dodržet odstupovou vzdálenost 0,9 m. Při křížení dodržet svislou vzdálenost dle ČSN 73 6005.
- Křížení požadujeme v PD navrhnut kolmo, max. pod úhlem 45 stupňů. Křížení nebude prováděno v místě napojení vodovodních přípojek na vodovodní řad, ve vzdálenosti menší než 1,0 m od přípojkových uzavíracích ventilů a menší než 1,5 m od stávajících ovládacích armatur na vodovodním potrubí (šoupáků, hydrantů) a vodárenských a kanalizačních šachet.
- V místě křížení budou přípojky uloženy do chráničky (ochranné trubky) v šířce ochranného pásma zařízení SmVaK Ostrava a.s. (viz výše).
- V případě řešení přípojek za pomoci protlaku bude přesná hloubka uložení vodovodu, resp. kanalizace ověřena ručně kopanou sondou.
- **Projektovou dokumentaci včetně okótování vzdáleností mezi navrženou stavbou a vnějším licem stávajícího zařízení SmVaK Ostrava a.s. požadujeme předložit k odsouhlasení.**
- Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39


Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.


Odesílatel e-mailu neodpovídá za jakoukoliv škodu způsobenou přenosem e-mailu. V případě, že je tento e-mail součástí jednání o smlouvě má odesílatel právo ukončit kdykoliv takové jednání i bez uvedení důvodu, přičemž příslušná smlouva bude uzavřena teprve výslovným dosažením dohody o celém jejím obsahu.

Disclaimer:

This electronic message and any files attached thereto are intended solely for the named addressee(s) and may be legally privileged and/or confidential. If you have received this electronic mail message in error, please advise the sender without any delay and delete it, including all copies and enclosures transmitted therewith, from your system immediately.

If you are not the intended addressee, the use, distribution, copying, divulging and disclosure of this electronic mail message is prohibited. The sender of this electronic mail message shall not be held liable for any damage caused by or arising from the transmission hereof. In case this electronic mail message is part of contract negotiations, the sender is entitled to terminate such negotiations at any time and for whatever reason.

The contract shall not be executed until the parties reach a full agreement on terms and conditions of such a contract.

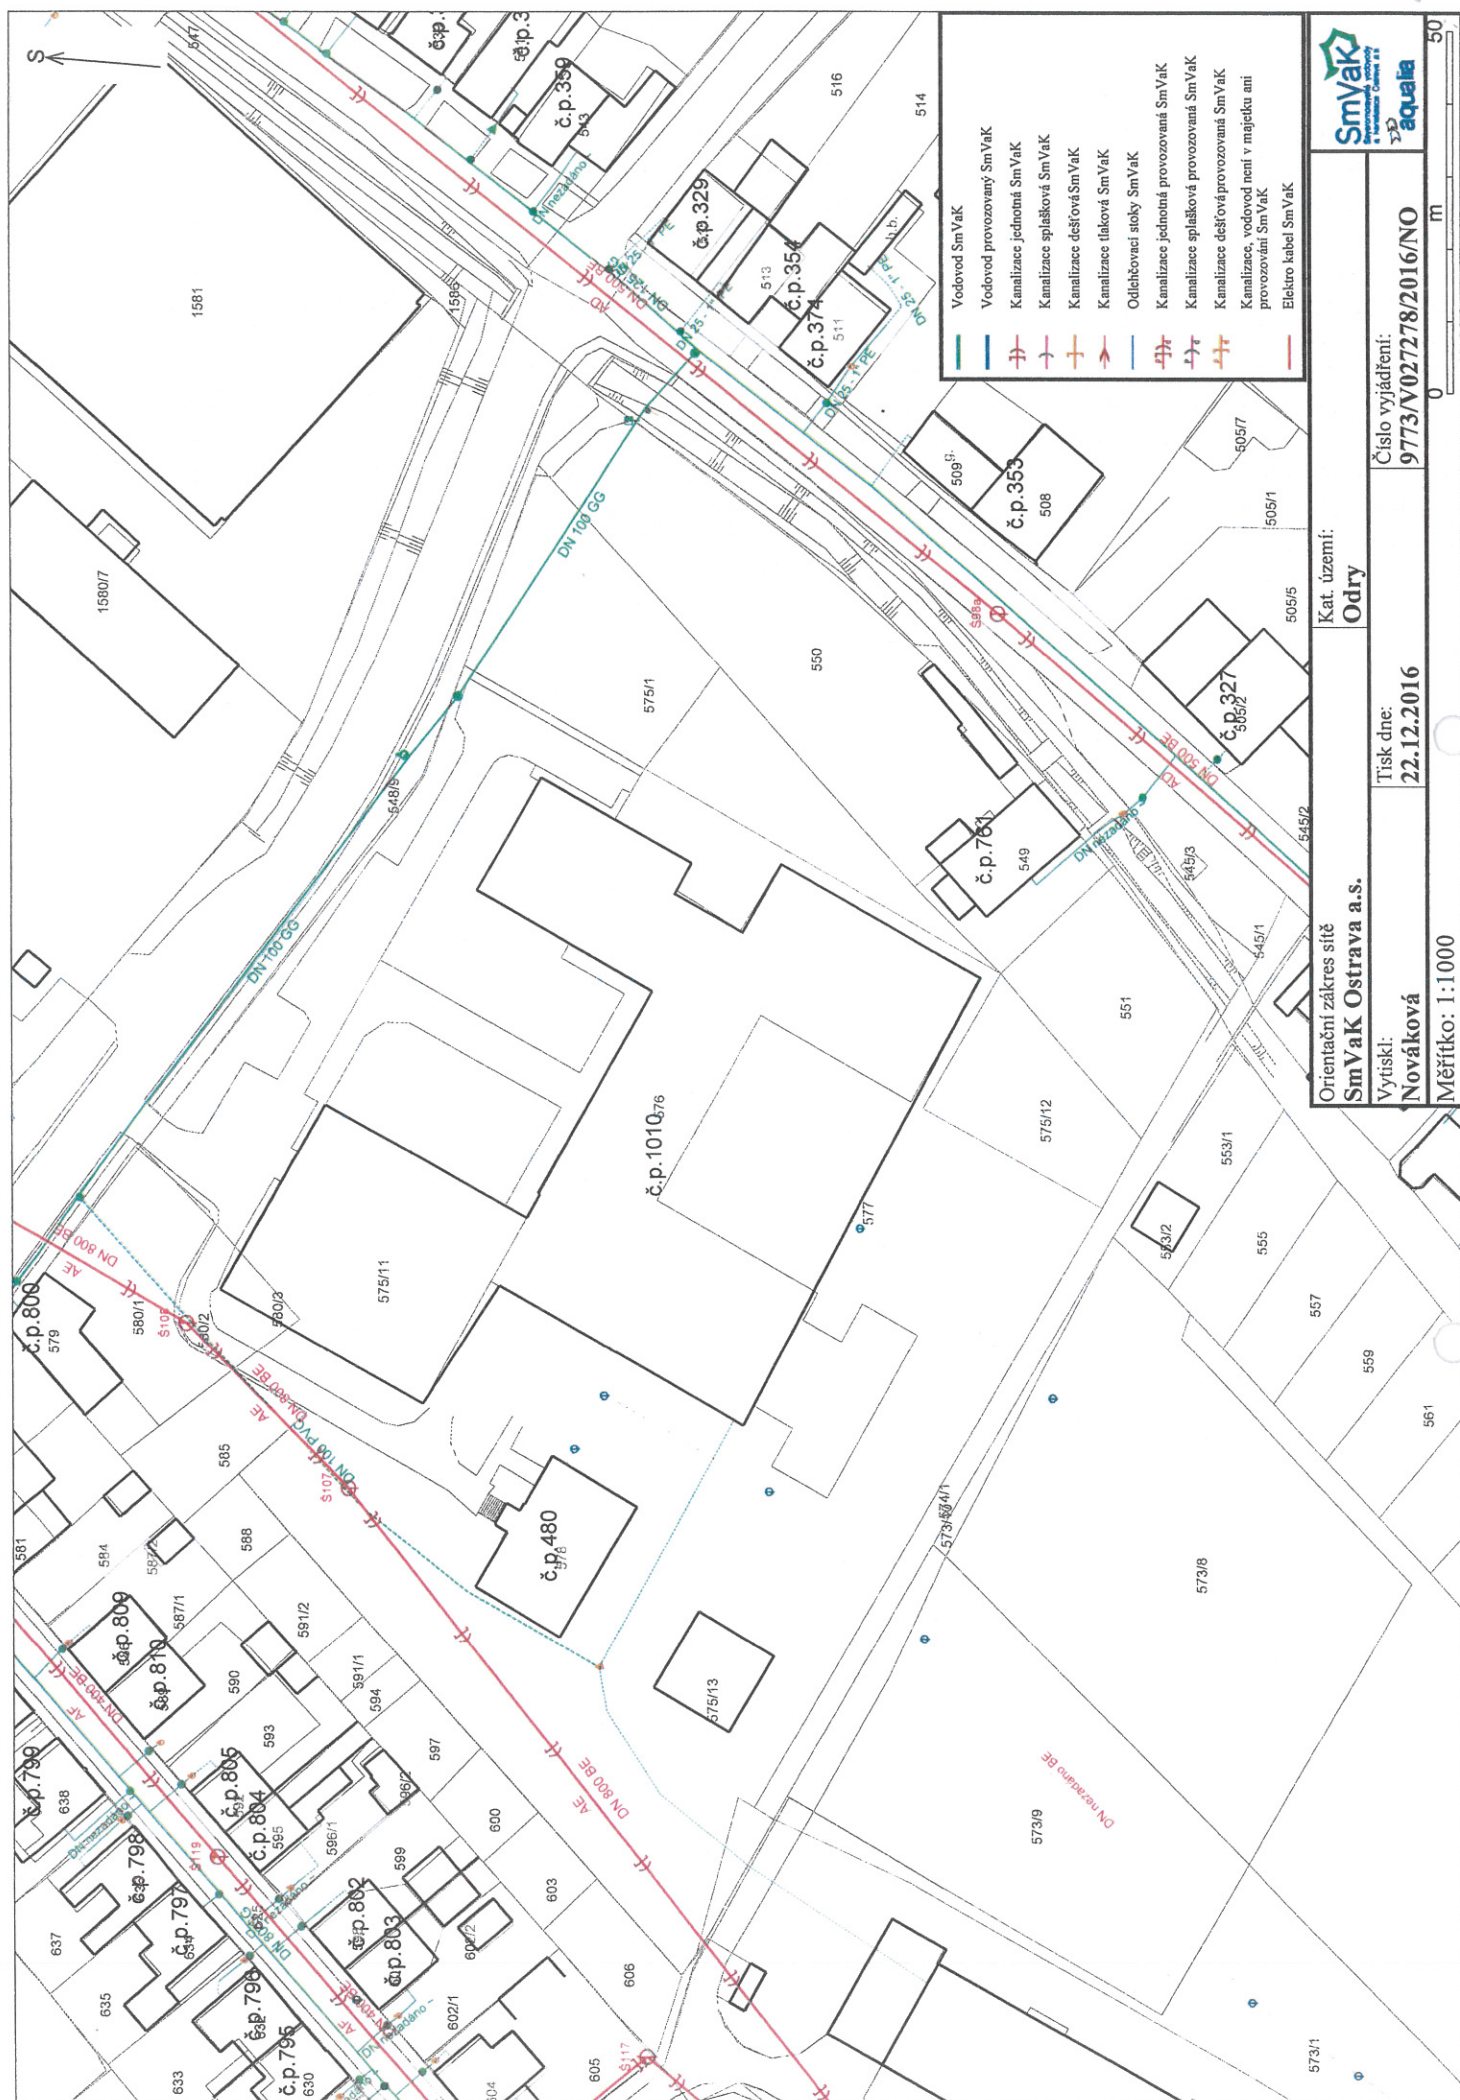

Orientační zakres síť

SmVaK Ostrava a.s.

Vytiskl:

Nováková

Měřítko: 1:1000

Kat. území:

Odry

Task dne:

22.12.2016

Číslo vviádření:

9773/V027278/2016/NO

0 m



SmVak
Seymençinler Yöresel
Kültür ve Turizm Merkezi

UPC Česká republika, s.r.o.
Žávišova 5, 140 00 Praha 4, Česká republika
IČ: 00562262
T +420 261 107 111 F +420 261 107 100



PROJEKTSTUDIO EU CZ
Hana Zamastilová
Opavská 6230/29A
708 00 Ostrava Poruba

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI VEDENÍ VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ (VVKS)
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY VEDENÍ VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ
SPOLEČNOSTI UPC Česká republika, s.r.o.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Číslo žádosti:	E023553/16
Název akce/stavby:	Přístava výtahu ZŠ Odry
Vyřizuje:	Klima Boleslav / +420 596270916
Naše značka:	
Datum:	9.12.2016
Umístěno:	
Katastrální území:	Odry (709085)
Číslo parcely:	
Důvod vydání vyjádření:	Územní řízení
Popis důvodu žádosti:	
Žádost o souhlas se zjednodušeným územním řízením:	Ne
Žádost o souhlas s veřejnoprávní smlouvou:	Ne

Na základě Vaší žádosti o vyjádření o existenci sítě po určení a vyznačení zájmového území – předložení projektové dokumentace a na základě stanovení důvodu pro vydání vyjádření vydává společnost UPC Česká republika, s.r.o. (dále jen *UPC*) **následující vyjádření:**


Dle Vámi předložené dokumentace se v prostoru stavby nenacházejí žádná VVKS, která by byla v našem vlastnictví.

Se stavbou souhlasíme

Toto vyjádření se vztahuje k aktuálnímu stavu neexistence VVKS ve staveništi předmětné stavby a ke dni zahájení stavby je nutno existenci VVKS znovu ověřit.
Toto vyjádření platí 1 rok od data vystavení a pro zájmové území, které je přílohou vyjádření.

Vyjádření vydala společnost UPC dne: 9.12.2016

Klima Boleslav
technik specialista



PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
Opavská 6230/29A
70800 Ostrava

naše značka
5001423503

vyřizuje
Jan Štoudek

datum
02.01.2017

Věc:

Přístavba výťahu ZŠ Odry

K.ú. - p.č.: Odry

Stavebník: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29A, 70800 Ostrava

Účel stanoviska: Předprojektová příprava

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

PD musí řešit vzájemnou polohu nově projektované stavby vč. stávajících a nově budovaných inž. sítí a stávajícího PZ.

PD s vyznačením jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury se zakresleným stávajícím plynárenským zařízením a zakótováním nových staveb vůči němu požadujeme předložit k odsouhlasení.

Žádosti o stanovisko k NEPLYNÁRENSKÝM stavbám včetně příloh zadávejte pomocí internetové aplikace EMP na webových stránkách:

<https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vydani-stanoviska/identifikacni-udaje/>

Konečné stanovisko pro územní popř. stavební řízení může být vydáno po splnění podmínek uvedených v tomto stanovisku a novém zadání přes internetovou aplikaci EMP.

Požadavky na zpracování projektové dokumentace staveb v ochranném pásmu plynárenského zařízení provozovaného GasNet, s.r.o.

TOTO STANOVISKO NELZE POUŽÍT PRO JEDNÁNÍ S ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY VE VĚCECH ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA č. 183/2006 Sb.

STANOVISKO NENÍ URČENO PRO POVOLENÍ REALIZACE STAVBY NEBO PRO REALIZACI STAVBY NA ZÁKLADĚ OHLÁŠENÍ STAVBY A NENAHAZUJE STANOVISKO K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI (dále jen PD).

POSKYTNUTÉ INFORMACE (MAPOVÝ PODKLAD) LZE POUŽÍT POUZE PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PD.

V zájmovém území se nacházejí tato stávající plynárenská zařízení (dále jen PZ):

STL plynovod dn 110 PE a STL plynovodní přípojky dn 32 PE

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze.

K předložené situaci zájmového území je přílohou tohoto stanoviska orientační snímek polohy PZ.

Informace o uložení plynárenských zařízení, případně další získané informace o těchto zařízeních smí být použity pouze pro uvedený účel a nesmí být poskytnuty třetí osobě ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny a využívány. Technické podmínky dotyku s plynárenským zařízením projednejte s technikem plynárenských zařízení regionální operativní správy sítí a zapracujte do PD stavby.

Informace o možnosti poskytnutí polohy stávajících plynárenských zařízení ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě získáte na adrese:

<https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data-pro-odbornou-verejnost/prihlaseni/>

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábřovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

PD stavby, ve které budou zakreslena PZ dle poskytnutých mapových nebo elektronických podkladů, požadujeme předložit k posouzení v měřítku 1:500, popř. 1:1000.

PD musí řešit vzájemnou polohu nově projektované stavby a stávajícího PZ (okótováním a popisem v technické zprávě) ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění a souvisejících předpisů.

Žádosti o stanovisko k NEPLYNÁRENSKÝM stavbám včetně příloh zadávejte pomocí internetové aplikace EMP na webových stránkách:

<https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vydani-stanoviska/identifikacni-udaje/>

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku některé ze společností innogy v ČR kontaktujte prosím GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.


Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001423503 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.







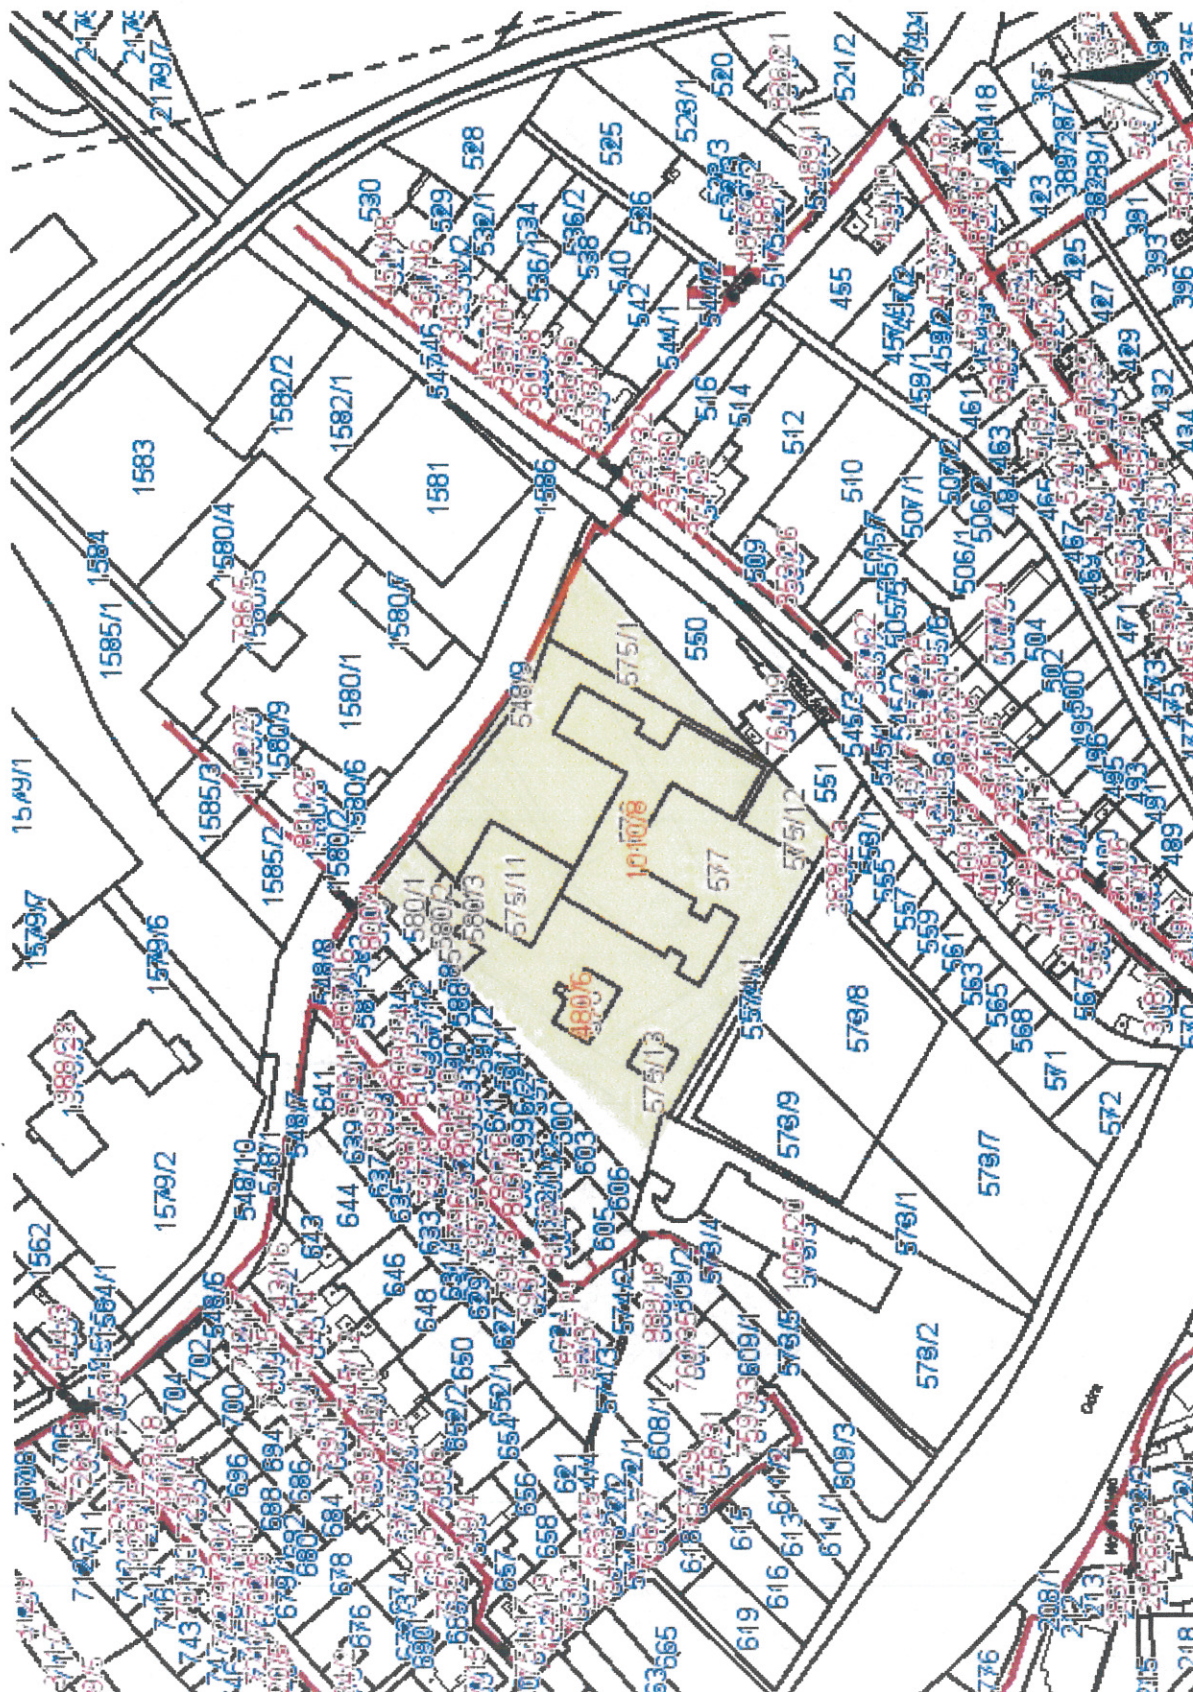







GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Jan Štoudek
technik externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
+420595142035
jan.stoudek@innogy.com


Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Orientační zakres plynárenského zařízení

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29A, 70800 Ostrava. K.ú.: Odry.



Legenda:

	linie plynovodu
	
	
	
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektrořipojka
	kabel protikoroziní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany

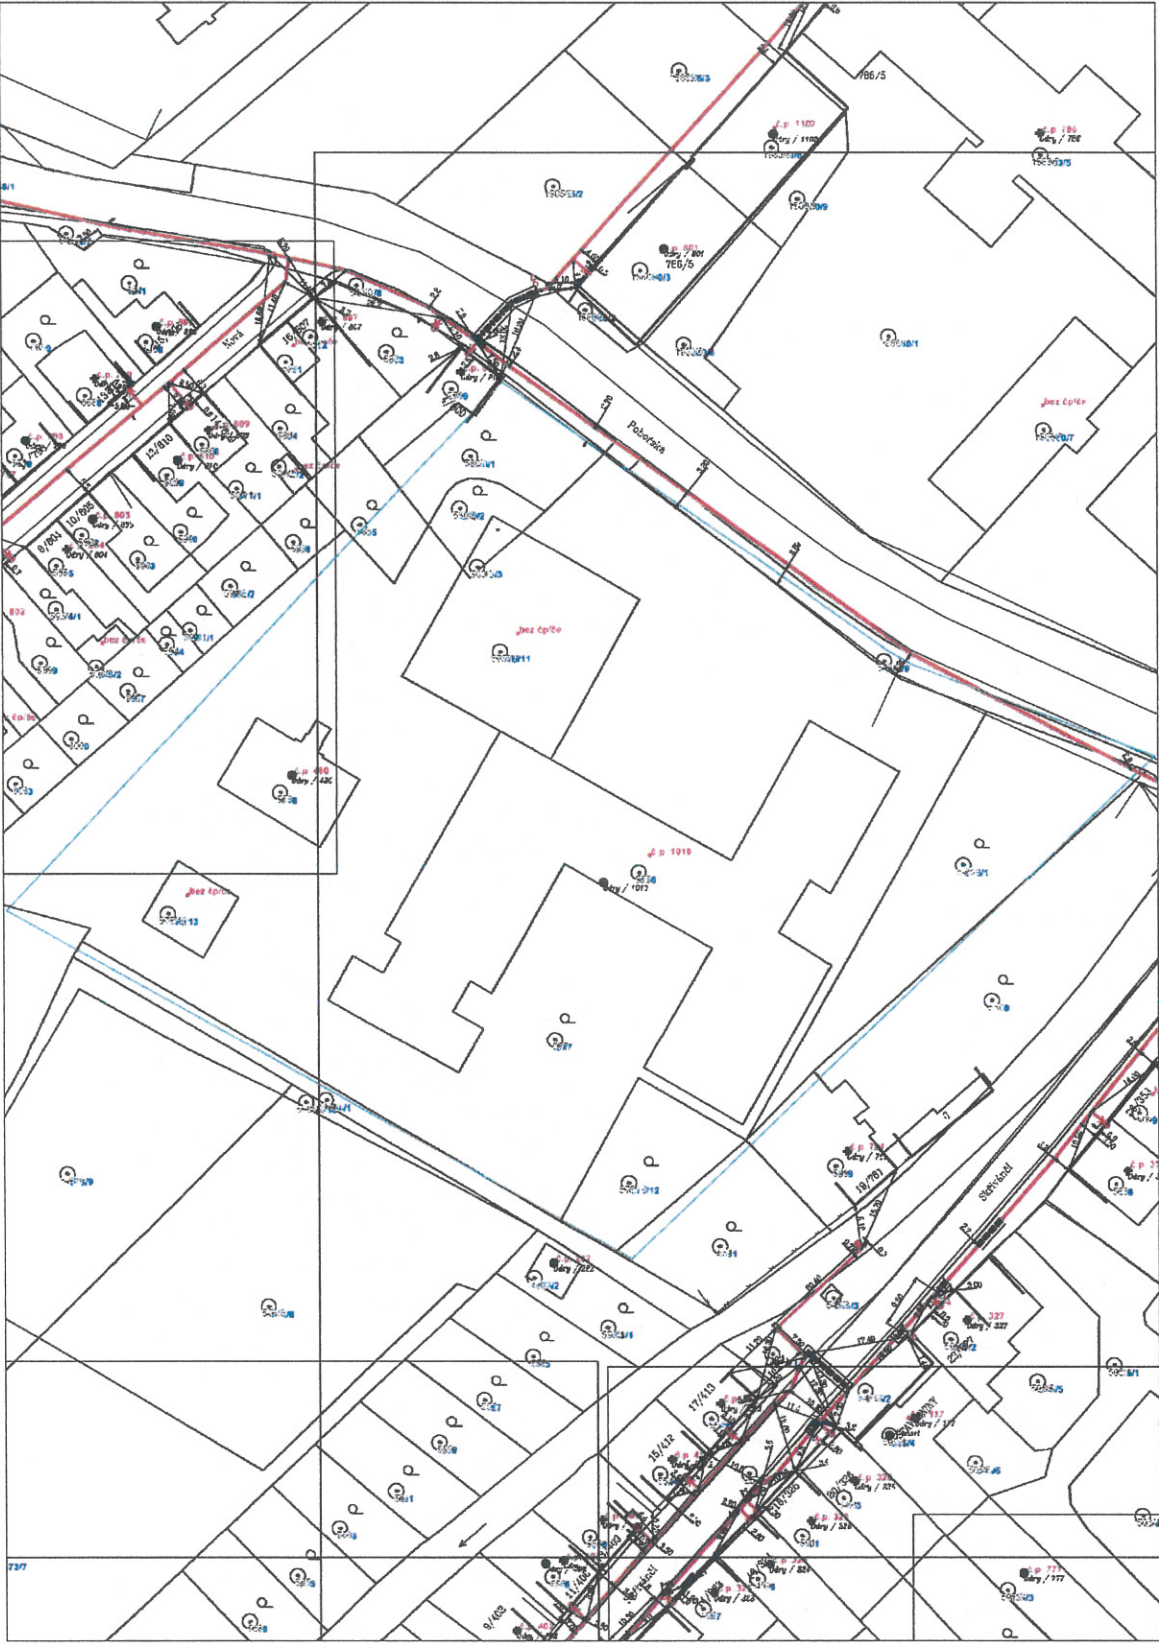

Legenda:

	linie		ochranné zařízení		kabel protikorozní ochrany
	NTL/ STU/ VTL/				
	VVTL				
	plynovodu				
	nefunkční		kabel		anodové uzemnění
	výstavba		elektropřipojka		stanice katodové ochrany
	regulační stanice				



M Ě S T O O D R Y

Městský úřad Odry, Odbor správy nemovitého majetku
Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry

VÁŠ DOPIS ZN.: MěÚO/28094/2016
ZE DNE: 13.2.2016
ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚO/00914/2017/SNM/HaO
SPIS. ZNAČKA: MěÚO/28094/2016/02
SPIS. ZNAK: 254.3.7
VYŘIZUJE: Ing. Ondřej Haas
TELEFON: 556 768 122
MOB. TELEFON: 778 705 954
E-MAIL: haas@odry.cz
DATUM: 12.1.2017

Projektstudio EUCZ, s.r.o.

IČ: 277 87 443
Opavská 6230/29A
708 00 Ostrava

Hana Zamastilová

Tel.: 596 911 126

Email: zamastilova@projektstudio.cz

Vyjádření k existenci inženýrských sítí – ZŠ Pohořská

Město Odry, zastoupené odborem SNM MěÚ Odry, obdrželo Vaši žádost o vyjádření k existenci inženýrských sítí pro akci „Přístavba výtahu – ZŠ Odry“.

Město Odry jako provozovatel ZŠ Pohořská se nachází na pozemcích parc. č. 575/1, 575/11, 575/12, 575/13, 576, 577, 578, 580/1, 580/2, 580/3, 585 v k. ú. Odry. K Vaši žádosti sdělujeme následující:

1. Pozemek parc. č. 575/1 v k. ú. Odry o evidované výměře 1 217 m² (zahrada) ve vlastnictví Josefa Měsíce, Křížová 756/27, 742 35 Odry. Inženýrské sítě (dále jen IS) na tomto pozemku:
 - Podzemní vedení vodovodu DN 100 GG
 - Volné nadzemní el. vedení NN
 - Podzemní vedení plynu ST
2. Pozemek parc. č. 575/11 v k. ú. Odry o evidované výměře 876 m² (zastavěná plocha a nádvoří) ve vlastnictví Město Odry, Masarykovo nám 16/25, 742 35 Odry. IS na tomto pozemku:
 - Objekt je napojen el. vedením NN ve výkopu.
3. Pozemek parc. č. 575/12 v k. ú. Odry o evidované výměře 452 m² (zahrada) ve vlastnictví Josefa Měsíce, Křížová 756/27, 742 35 Odry. IS na tomto pozemku:
 - Dle našich podkladů není dotčeno IS
4. Pozemek parc. č. 575/13 v k. ú. Odry o evidované výměře 148 m² (zastavěná plocha a nádvoří) ve vlastnictví Město Odry, Masarykovo nám 16/25, 742 35 Odry. IS na tomto pozemku:
 - Objekt je napojen el. vedením NN ve výkopu a to v několika místech.
5. Pozemek parc. č. 576 v k. ú. Odry o evidované výměře 2 731 m² (zastavěná plocha a nádvoří) ve vlastnictví Město Odry, Masarykovo nám 16/25, 742 35 Odry. IS na tomto pozemku:
 - Objekt je napojen na sdělovací kabel
 - Na objektu je umístěno světelné místo – světlo na konzoli.
6. Pozemek parc. č. 577 v k. ú. Odry o evidované výměře 8 503 m² (zahrada) ve vlastnictví Město Odry, Masarykovo nám 16/25, 742 35 Odry. IS na tomto pozemku:
 - Podzemní potrubí pitné vody DN 100 PVC


BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČS a.s., pobočka Odry
č.ú. 27-1765068319/0800
IČ: 00298221
DIČ: CZ00298221

ÚŘEDNÍ HODINY
po - st: 8.00 - 11.30 12.00 - 17.00 hod.
út - čt: 8.00 - 11.30 12.00 - 14.00 hod.
pá: 8.00 - 11.30 12.00 - 13.30 hod.

TEL.: 556 768 111 – spoj.
FAX: 556 768 110
<http://www.odry.cz>
e-mail: podatelna@odry.cz

- El. vedením NN ve výkopu a to v několika místech.
 - Volné nadzemní el. vedení NN
 - Vedení sdělovacího kabelu
 - Světelná místa – světlo na sloupu
 - Podzemní vedení jednotné kanalizace DN 800
7. Pozemek parc. č. 578 v k. ú. Odry o evidované výměře 295 m² (zastavěná plocha a nádvoří) ve vlastnictví Město Odry, Masarykovo nám 16/25, 742 35 Odry. IS na tomto pozemku:
- Objekt je napojen el. vedením NN ve výkopu a to v několika místech
 - Na objektu je umístěno světelné místo – světlo na konzoli.
8. Pozemek parc. č. 580/1 v k. ú. Odry o evidované výměře 484 m² (zahrada) ve vlastnictví Pavel Rachůnek a Lenka Rachůnková Kubelková, Pohořská 800/4, 742 35 Odry. IS na tomto pozemku:
- Podzemní potrubí pitné vody DN 100 PVC
 - El. vedením NN ve výkopu
 - Volné nadzemní el. vedení NN
 - Podzemní vedení jednotné kanalizace DN 800
9. Pozemek parc. č. 580/2 v k. ú. Odry o evidované výměře 150 m² (zahrada) ve vlastnictví Pavel Rachůnek a Lenka Rachůnková Kubelková, Pohořská 800/4, 742 35 Odry. IS na tomto pozemku:
- Podzemní potrubí pitné vody DN 100 PVC
 - Podzemní vedení jednotné kanalizace DN 800
10. Pozemek parc. č. 580/3 v k. ú. Odry o evidované výměře 150 m² (zahrada) ve vlastnictví Pavel Rachůnek a Lenka Rachůnková Kubelková, Pohořská 800/4, 742 35 Odry. IS na tomto pozemku:
- Není dotčeno IS
11. Pozemek parc. č. 585 v k. ú. Odry o evidované výměře 244 m² (zahrada) ve vlastnictví Město Odry, Masarykovo nám 16/25, 742 35 Odry. IS na tomto pozemku:
- Podzemní potrubí pitné vody DN 100 PVC
 - El. vedením NN ve výkopu
 - Vedení sdělovacího kabelu
 - Podzemní vedení jednotné kanalizace DN 800
12. Veřejné osvětlení je umístěno na dotčených pozemcích ZŠ Pohořská v k. ú. Odry. Pro sdělení žádejte správce veřejného osvětlení, kterým je na základě smlouvy Stanislav Pařenica, tel. 602 712 829, email: stanislavparenica@seznam.cz.
13. Pro stanoviště inženýrských sítí pokud jsou stavbou dotčena žádejte správce těchto sítí. (ČEZ, RWE, O2 apod.)

V příloze přikládáme situaci, ve které jsou vyznačeny IS pouze orientačně, pro přesnou polohu jednotlivých sítí žádejte správce těchto inženýrských sítí.


.....
Bc. Milan Černý
vedoucí odboru

Rozdělovník:

1. adresát
2. spis

BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČS a.s., pobočka Odry
č.ú. 27-1765068319/0800
IČ: 00298221
DIČ: CZ00298221

ÚŘEDNÍ HODINY
po - st: 8.00 - 11.30 12.00 - 17.00 hod.
út - čt: 8.00 - 11.30 12.00 - 14.00 hod.
pá: 8.00 - 11.30 12.00 - 13.30 hod.

TEL.: 556 768 111 – spoj.
FAX: 556 768 110
<http://www.odry.cz>
e-mail: podatelna@odry.cz



PLNÁ MOC

- k zastupování klienta před úřady při výkonu inženýrské činnosti,
- projednání PD s dotčenými orgány a správci inženýrských sítí
 - podání příslušných návrhu a žádostí
 - podání a přijímání písemností vč. běžné korespondence
 - zabezpečení vydání potřebných rozhodnutí, povolení a závazných stanovisek (územní řízení, stavební řízení, vodoprávní řízení, koordinované stanovisko, stanoviska dotčených orgánů, vyřízení rozhodnutí k povolení ke kácení dřevin)
 - spojené s přípravou PD na zakázce

„Rekonstrukce dvou odborných učeben a zajištění úplné bezbariérovosti ZŠ Odry, Pohořská“

Zmocněnec je oprávněn za sebe určit zástupce.

ZMOCNITEL:

Město Odry

Masarykovo náměstí 16/25

742 35 Odry

IČ:002 98 221

Zastoupen: Ing. Libor Helis, starosta

ZMOCNĚNEC:

Zaměstnanec **PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.**

Opavská 6230/29A

708 00 Ostrava – Poruba

IČ:277 87 443

Zastoupen: Ing. arch. David Kotek, jednatel

V Ostravě dne: 20.01. 2017

Ing. Libor Helis

Za zmocnitele

Plnou moc přijímá: 20.01. 2017

Ing. arch. David Kotek

Za zmocněnce

PROJEKT STUDIO
 PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
 Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava
 tel.: 596 911 126
 www.PROJEKTSTUDIO.cz
 IČ: 277 87 443 DIČ: CZ27787443

