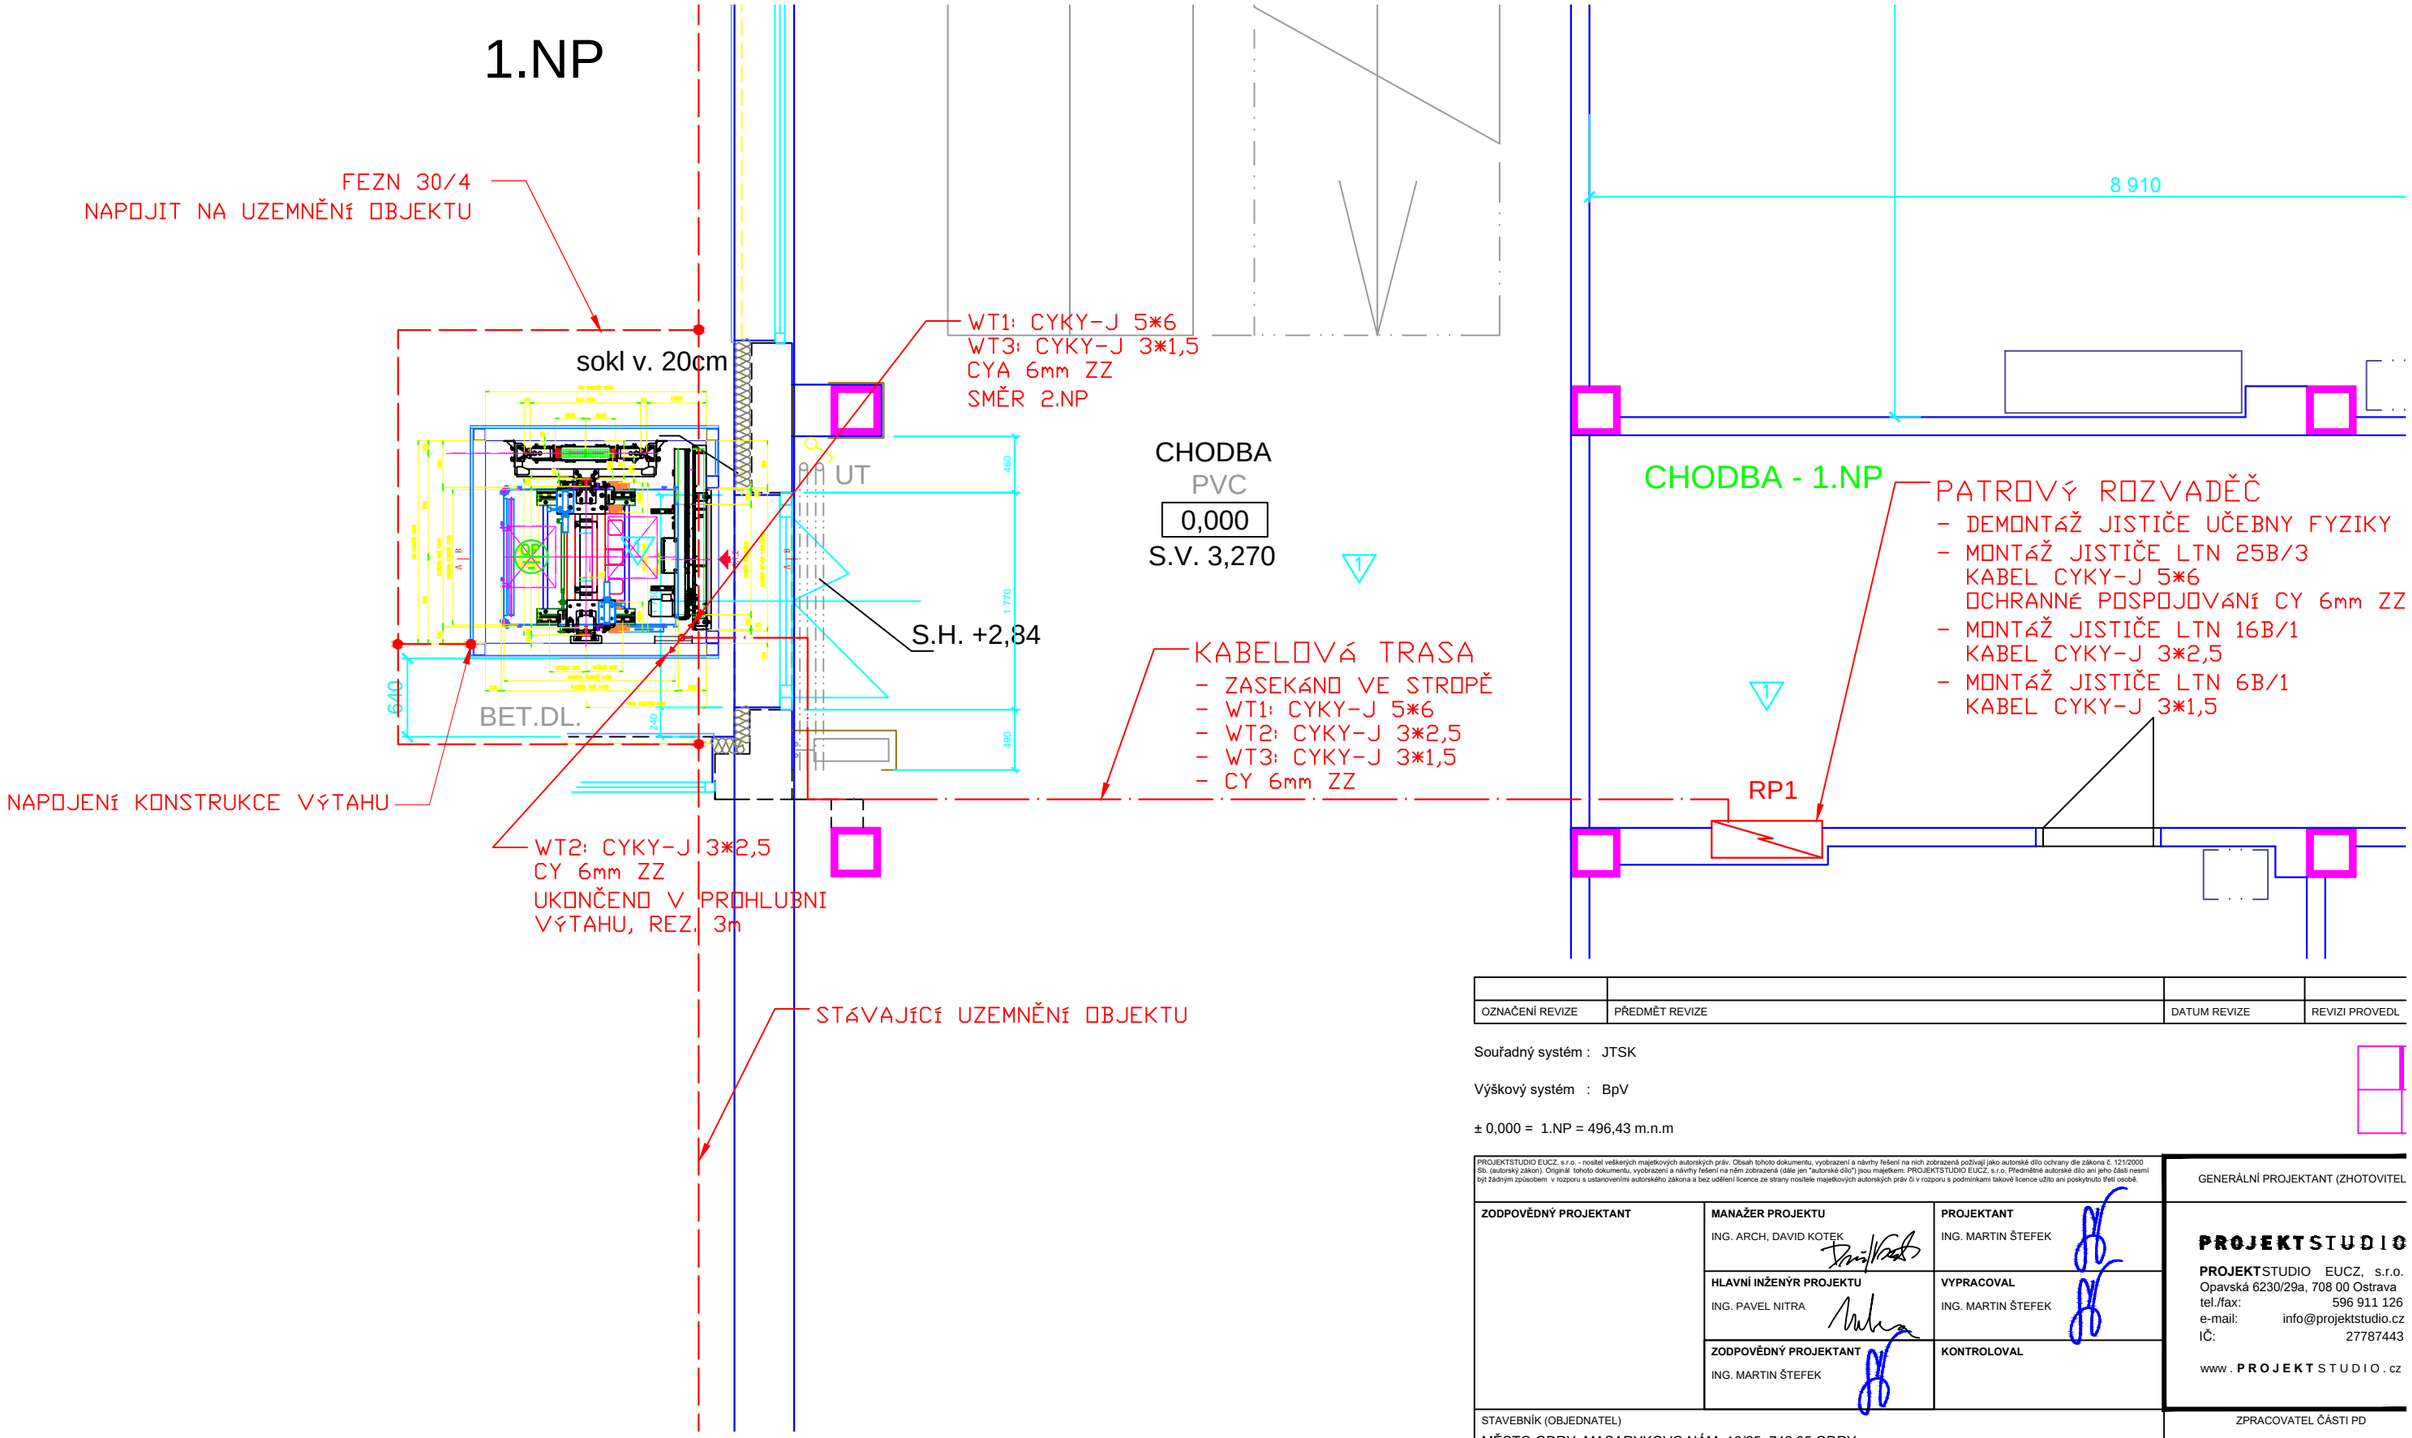

OZNAČENÍ REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZI PROVEDL

Souřadný systém : JTSK

Výškový systém : BpV

± 0,000 = 1.NP = 496,43 m.n.m

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. - nositel veškerých majetkových autorských práv. Obsah tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na nich zobrazená požívají jako autorské dílo ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Originál tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na něm zobrazená (dále jen "autorské dílo") jsou majetkem: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Předmětné autorské dílo ani jeho části nesmí být žádným způsobem v rozporu s ustanoveními autorského zákona a bez udělení licence ze strany nositele majetkových autorských práv či v rozporu s podmínkami takové licence užito ani poskytnuto třetí osobě.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT (ZHOTOVITEL

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	MANAŽER PROJEKTU	PROJEKTANT
	ING. ARCH, DAVID KOTEK	ING. MARTIN ŠTEFEK
	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	VYPRACOVAL
	ING. PAVEL NITRA	ING. MARTIN ŠTEFEK
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL
	ING. MARTIN ŠTEFEK	

PROJEKTSTUDIO
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
Opavská 6230/29a, 708 00 Ostrava
tel./fax: 596 911 126
e-mail: info@projektstudio.cz
IČ: 27787443
www.PROJEKTSTUDIO.cz

STAVEBNÍK (OBJEDNATEL)
MĚSTO ODRY, MASARYKOVO NÁM. 16/25, 742 35 ODRY

MÍSTO STAVBY
ZŠ POHOŘSKÁ ODRY, ul. POHOŘSKÁ / SKŘIVÁNČÍ; k.ú. ODRY, p.č. 577, st. 576

NÁZEV STAVBY (DÍLO)
REKONSTRUKCE DVOU UČEBEN A ZŘÍZENÍ BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU ZŠ POHOŘSKÁ V ODRÁCH

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)
SO 01 - BEZBARIÉROVÝ VÝTAH
SO 02 - ÚPRAVY UČEBEN č. 44 a 54

ČÁST DOKUMENTACE
ELEKTROINSTALACE

DOKUMENT
DISPOZICE 1.NP

ZPRACOVATEL ČÁSTI PD
MIKO VÝTAHY, Ostrav

DATUM 01
ZAKÁZKA č. PS
FORMÁT
STUPEŇ PD **DSP**
PARÉ
MĚŘÍTKO **1:100**
ČÍSLO DOKUMENTU **D.1.4.4-404**

Kabely budou instalovány v instalačních zónách dle ČSN 33 2130 ed.3, všechna odbočení budou prováděna kolmo.

Uložení kabelových a ostatních vedení je nutno provést v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2 a dalších dotčených ČSN.

Hlavní trasy kabelového vedení budou provedeny v kabelových žlabech nebo ve zdech

Prostupy mezi jednotlivými požárními úseky budou opatřeny protipožárními ucpávkami.

Doplňující ochranné pospojování vodičem CY 6, žž. K ochrannému pospojování budou napojeny: kabelové žlaby a konstrukce.

Vlastnosti použitých instalačních přístrojů jsou uvedeny ve specifikaci materiálu.

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41:
- ODPOJENÍM OD ZDROJE
- UZEMNĚNÍM
- POSPOJOVÁNÍM
- PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
- PŘÍPADNĚ DALŠÍ ZPŮSOBY OCHRANY, PŘEDEPSANÉ VÝROBCI POUŽITÉHO EL. ZAŘÍZENÍ

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+N+PE AC ~50Hz, 400V / TN-C-S

1 Vnitřní prostory s regulovanou teplou dle NM 1.1

Stanovení základních charakteristik dle ČSN 33 2000-3 je uvedeno v textové části dokumentace.

Prostory s ochranným pospojováním