


LEGENDA SITUACE

- stávající
- Podzemní vedení VN do 35 kV – (ČEZ), ochranné pásmo 1m
- navrhované
- Podzemní kabelové vedení nnk 0,4kV pro VO AYKY 4x16 V KOPOFLEX 63
- RVO Rozvaděč veřejného osvětlení s elektroměrem, 3 světelné okruhy (2 rezerva)
- 1 Pouliční LED svítidlo
hliníkový odliček, difuzor skleněný, výkon 97W, světelný tok svítidla 12000 lm
Ra 70, krytí IP66
na ocelovém stožáru, výška 10m s el. výzbrojí, výložník 2,5m

LEGENDA PRO ŘEZY:




POZNÁMKA:

– Před zahájením výkopových prací vytyčit a zajistit polohu stávajících inženýrských sítí v celé trase výkopů


– Stávající inženýrské sítě byly převzaty z orientačních podkladů správce jednotlivých sítí

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ
DLE ČSN 73 6005

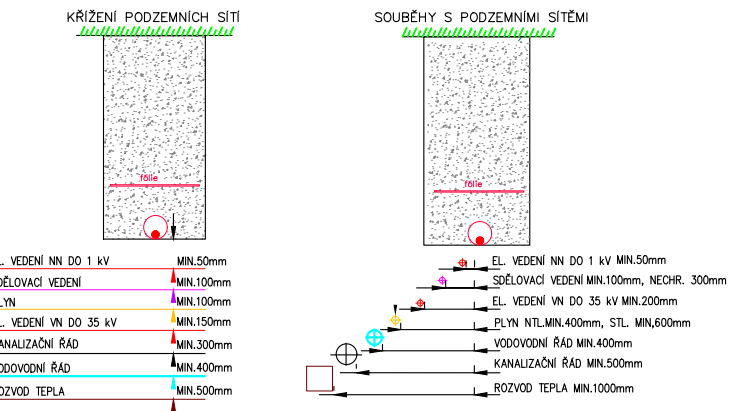

nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení podzemních sítí

nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních sítí



El. přípojka podle ČSN 33 3320 ed.2

Uzemnění podle ČSN 33 2000-5-54 ed.3

Napěťová soustava 3N+PE AC 50Hz 400/230V

Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

a PNE 33 0000-1 automatickým odpojením od zdroje v síti TN-C-S.

SITUACE

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|--|
| Vypracoval Ing. Jiří Horák | Zodp. projektant Ing. Jiří Horák | Tech. kontrola Ing. Jiří Horák | Ing. Jiří Horák projekční kancelář ELPROJEKT | | |
| Kreslil Ing. Jiří Horák | | | | | |
| Investor Město Odry Masarykovo nám. 16/25, 742 35 Odry | | | formát | 6xA4 | |
| Akce Nové veřejné osvětlení na parc. č. 1520/58 a 1515 v k.ú. Odry | | | datum | 03/2018 | |
| | | | účel | DPS | |
| Obsah výkresu SO 01–VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (MONTÁŽ VO) | | | č. zakázky | 148217H | |
| | | | Měřítko 1:500 | Č. výkresu 1 | |